

Single: 00028_22_0981

ANEXO

**PARA AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DEL
CERRO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
REFORMA DE LAMT 15(29)KV "PUEBLA_S.P"
DE SUB. "ZAFRA" ENTRE CS 47350 "CDAT-
SCTO.ALCONERA" Y CD 47103
"BURGUILLOS_1", SITO EN LOS TT.MM DE
ALCONERA Y BURGUILLOS DEL CERRO
(BADAJOZ).**

Situación: Desde Calle Ant Pascual 40 hasta Pol. 5 Par.
269

Término Municipal: Burguillos del Cerro

Provincia : Badajoz

Código ITER: 138785
Expediente: SFA0054_1_2

Córdoba, junio de 2025

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN (artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico)

D./D^a. Carlos Jover Rodríguez

con DNI número: 26742924 - L Ingeniero Técnico Industrial, Electricidad

colegiado en el Colegio de Ingenieros de Málaga

con número de colegiado: 5820

Que en relación al proyecto redactado y cuyos datos se indican a continuación:

Denominación del proyecto: ANEXO PARA AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DEL CERRO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LAMT 15(29)KV "PUEBLA_S.P" DE SUB. "ZAFRA" ENTRE CS 47350 "CDAT-SCTO.ALCONERA" Y CD 47103 "BURGUILLOS_1".

Emplazamiento de la instalación: TT.MM DE ALCONERA Y BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ).

Titular de la instalación: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU

N.I.F.: B82846817

DECLARO:

Que el proyecto técnico anteriormente referenciado cumple con toda la normativa que le es de aplicación a las instalaciones contenidas en el mismo.

Fecha y firma electrónica del redactor del proyecto

**JOVER
RODRIGUEZ
CARLOS -
26742924L**

Firmado digitalmente por
JOVER RODRIGUEZ CARLOS
- 26742924L
DN: cn=JOVER RODRIGUEZ
CARLOS - 26742924L, c=ES
Fecha: 2026.03.02 11:25:10
+01'00'

Índice

Memoria	3
Anexo a Presupuesto.....	6
Planos.....	18

Memoria

1. Objeto	4
2. Alcance	4
3. Antecedentes	4
4. Propuesta de modificación del proyecto.....	5

ANEXO PARA AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DEL CERRO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LAMT 15(29)KV "PUEBLA_S.P" DE SUB. "ZAFRA" ENTRE CS 47350 "CDAT-SCTO.ALCONERA" Y CD 47103 "BURGUILLOS_1", SITO EN LOS TT.MM DE ALCONERA Y BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ).

1. Objeto

Se redacta el presente anexo en base al proyecto de referencia **titulado "PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LAMT 15(29)KV "PUEBLA_S.P" DE SUB. "ZAFRA" ENTRE CS 47350 "CDAT-SCTO.ALCONERA" Y CD 47103 "BURGUILLOS_1", SITO EN LOS TT.MM DE ALCONERA Y BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ)**, redactado por el colegiado D. José Miguel Paredes Sánchez, nº de colegiado 10.167 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, donde se plantea la instalación proyectada por el Peticionario y Titular EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.UNIPERSONAL, con C.I.F.: B-82.846.817 y domicilio social en Calle Ribera del Loira 60, 28042 Madrid (domicilio a efecto de notificaciones en Badajoz, Paseo Fluvial nº 15 (Edificio s.XXI) Planta 7, CP.: 06011, 06001 (Badajoz). El presente anexo es firmado por D. Carlos Jover Rodríguez, nº de colegiado 5.820 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, perteneciente a la empresa Ecointegral Ingeniería, S.L.

Este documento tiene como objeto de señalar y justificar las modificaciones realizadas sobre el **"PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LAMT 15(29)KV "PUEBLA_S.P" DE SUB. "ZAFRA" ENTRE CS 47350 "CDAT-SCTO.ALCONERA" Y CD 47103 "BURGUILLOS_1", SITO EN LOS TT.MM DE ALCONERA Y BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ)"**, debido a que, se recibe un requerimiento por parte del Ayuntamiento de Burguillos del Cerro.

Dicho requerimiento establece la aclaración del trazado y presupuesto que afecta únicamente al Término Municipal de Burguillos del Cerro.

2. Alcance

El alcance del presente anexo pretende establecer y justificar las modificaciones ejecutadas sobre el proyecto de referencia, en lo relativo a las soluciones y condiciones constructivas llevadas a cabo sobre las instalaciones objeto del proyecto.

Asimismo, el presente anexo se constituye como la documentación técnica complementaria necesaria para exponer que, las modificaciones ya ejecutadas, siguen cumpliendo con las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente. Todo ello, con objeto de obtener las autorizaciones pertinentes en los organismos competentes para la realización efectiva de las citadas modificaciones y la correspondiente puesta en servicio de la citada instalación.

En este sentido, el presente anexo consta de los siguientes documentos técnicos complementarios al proyecto de referencia: memoria, cálculos, presupuesto, planos.

3. Antecedentes

El presente anexo tiene como objeto la modificación total de un proyecto de referencia previo, cuyos antecedentes se muestran a continuación:

- Con fecha de diciembre de 2016 se firma la declaración responsable el **"PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DEL CERRO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LAMT 15(29)KV "PUEBLA_S.P" DE SUB. "ZAFRA" ENTRE CS 47350 "CDAT-SCTO.ALCONERA" Y CD 47103 "BURGUILLOS_1", SITO EN LOS TT.MM DE ALCONERA Y BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ).**" Por D. José Miguel Paredes Sánchez,

nº de colegiado 10.167 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.

- Con fecha 13 de Octubre de 2022 se recibe un requerimiento por parte del Ayuntamiento de Burguillos del Cerro. Se solicita la aclaración de los siguientes puntos del proyecto:

- Separata referida a las partes del proyecto que involucran únicamente al término municipal de Burguillos del Cerro incluyendo las modificaciones posteriores al proyecto original

4. Propuesta de modificación del proyecto

Expuesto los antecedentes, el presente anexo tiene como objeto modificar parcialmente los datos y condiciones constructivas que figuran en el "PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DEL CERRO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LAMT 15(29)KV "PUEBLA_S.P" DE SUB. "ZAFRA" ENTRE CS 47350 "CDAT-SCTO.ALCONERA" Y CD 47103 "BURGUILLOS_1", SITO EN LOS TT.MM DE ALCONERA Y BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ)."

En este sentido, los puntos del citado proyecto de referencia que quedan complementados y/o modificados por el presente Anexo son los siguientes:

- Documento de anexo a presupuesto con las partidas correspondientes a Burguillos del Cerro.
- Documento Planos (Se adjuntan nuevos planos 01, 02, 03 y 04.)

De este modo, se busca formalizar, justificar y gestionar los permisos requeridos para las modificaciones realizadas desde la realización de las obras, que son:

- Aclaración de la obras realizadas y presupuesto en el término municipal de Burguillos del Cerro.

Anexo a Presupuesto

1 Presupuesto para parte afectada de Burguillos del Cerro	7
---	---

1 Presupuesto para parte afectada de Burguillos del Cerro

PRESUPUESTO - MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

01. LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

01.1. ml TENDIDO CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE

COMPRENDE EL TENDIDO Y CONEXION DE CABLE MT NECESARIO PARA 1 CIRCUITO PARA SECCION DE CABLE HASTA 56 MM2 DE SECCION. ESTAN INCLUIDOS LAS CONEXIONES UNIONES ELECTRICAS, TENSADO, ENGRAPADO, RETENCIONADOS CON COLOCACION DE COLLARINES. TAMBIEN LA COLOCACION DE PROTECCIONES PARA CRUCES(PORTERIAS) QUE SEAN NECESARIAS. LA UNIDAD ES POR METRO EN PROYECCION.

1 358

358,00

358,00 2,19 1.183,77

01.2. ml TENDIDO CIRCUITO SUP. 56 E INF.180

COMPRENDE EL TENDIDO Y CONEXION DE CABLE MT NECESARIO PARA 1 CIRCUITO PARA SECCION DE CABLE ENTRE 56 Y 180 MM2 DE SECCION. ESTAN INCLUIDOS LAS CONEXIONES UNIONES ELECTRICAS, TENSADO, ENGRAPADO, RETENCIONADOS CON COLOCACION DE COLLARINES. TAMBIEN LA COLOCACION DE PROTECCIONES PARA CRUCES(PORTERIAS) QUE SEAN NECESARIAS. LA UNIDAD ES POR METRO EN PROYECCION.

1 8.212,00

8.212,00

8.212,00 4,32 28.334,55

01.3. ud CONEXIÓN CIRCUITO LARL-56 O LA-56 CON LARL-56 O LA-56

11,00

11,00

11,00 10,14 111,54

01.4. ud CONEXIÓN CIRCUITO LA-56 CON LA-110

5,00

5,00

5,00

10,14

50,70

01.5. ud CONEXIÓN CIRCUITO LA-110 CON LA-110

50,00

50,00

50,00

10,14

507,00

01.6. ud APOYO METÁLICO C 1000 16 ZONA A ó B

1,00

1,00

1,00

1.032,62

1.032,62

01.7. ud APOYO METÁLICO C 1000 18 ZONA A ó B

13,00

13,00

13,00

1.244,78

16.182,14

01.8. ud APOYO METÁLICO C 1000 20 ZONA A ó B

8,00

8,00

8,00

1.428,40

11.427,20

01.9. ud APOYO METÁLICO C 1000 24 ZONA A ó B

3,00

3,00

3,00 1.593,48 4.780,44

01.10. ud APOYO METÁLICO C 1000 26 ZONA A ó B

1,00

1,00

1,00 1.973,58 1.973,58

01.11. ud APOYO METÁLICO C 2000 16 ZONA A ó B

3,00

3,00

3,00 1.387,23 4.161,69

01.12. ud APOYO METÁLICO C 2000 18 ZONA A ó B

1,00

1,00

1,00 1.615,69 1.615,69

01.13. ud APOYO METÁLICO C 2000 20 ZONA A ó B

1,00

1,00

1,00 1.844,15 1.844,15

01.14. ud APOYO METÁLICO C 2000 22 ZONA A ó B

1,00

1,00

1,00 2.082,61 2.082,61

01.15. ud APOYO METÁLICO C 3000 10 ZONA A ó B

1,00

1,00

1,00 1.077,70 1.077,70

01.16. ud APOYO METÁLICO C 3000 16 ZONA A ó B

2,00

2,00

2,00 1.667,13 3.334,26

01.17. ud APOYO METÁLICO C 3000 18 ZONA A ó B

5,00

5,00

5,00 1.935,96 9.679,80

01.18. ud APOYO METÁLICO C 3000 20 ZONA A ó B

2,00

2,00

2,00 2.217,60 4.435,20

01.19. ud APOYO METÁLICO C 3000 22 ZONA A ó B

1,00

1,00

1,00 2.369,12 2.269,12

01.20. ud APOYO METÁLICO C 4500 16 ZONA A ó B

1,00

1,00

1,00 2.238,70 2.238,70

01.21. ud APOYO METÁLICO C 4500 18 ZONA A ó B

1,00

1,00

1,00 2.468,21 2.468,21

01.22. ud APOYO METÁLICO C 4500 20 ZONA A ó B

4,00

4,00

4,00 2.852,21 11.408,04

01.23. ud APOYO METÁLICO C 4500 22 ZONA A ó B

1,00

1,00

1,00 3.268,06 3.268,06

01.24. ud APOYO METÁLICO C 4500 24 ZONA A ó B

1,00

1,00

1,00 3.516,26 3.516,26

01.25. ud APOYO METÁLICO C 4500 26 ZONA A ó B

1,00

1,00

1,00 3.774,64 3.774,64

01.26. ud APOYO METÁLICO C 7000 16 ZONA A ó B

1,00

1,00

1,00 3.384,54 3.384,54

01.27. ud APOYO METÁLICO C 7000 18 ZONA A ó B

1,00

1,00

1,00 3.893,06 3.893,06

01.28. ud APOYO METÁLICO C 7000 22 ZONA A ó B

1,00

1,00

1,00 4.912,07 4.912,07

01.29. ud APOYO METÁLICO C 7000 24 ZONA A ó B

1,00

1,00

1,00 5.657,39 5.657,39

01.30. ud APOYO METÁLICO C 9000 20 ZONA A ó B

1,00

1,00

1,00 4.893,35 4.893,35

01.31. ud ARMADO TRIANG. 1C CELOSIA HASTA 4500

11,00

11,00

11,00 153,49 1.688,39

01.32. ud ARMADO TRIANG. 1C CELOSIA HASTA 450

14,00

14,00

14,00 207,93 2.911,02

01.33. ARMADO 2C CELOSIA HASTA 4500 DAN-1,50 M-(A-B)

2,00

2,00

2,00 398,80 797,60

01.34. ud ARMADO BÓVEDA (TIPO B3) 1C CELOSIA

29,00

29,00

29,00 215,00 6.235,00

01.35. ud ELECTRODO Y PAT APOYO CON APARAMENTA

10,00

10,00

10,00 414,04 4.140,40

01.36. ud AMARRE 1 LADO "AVIFAUNA" CABLE LA56

12,00

12,00

12,00 94,20 1.130,40

01.37. ud AMARRE 1 LADO "AVIFAUNA" CABLE LA110

136,00

136,00

136,00 98,37 13.378,32

01.38. ud COMPLEMENTO SEÑALIZACION APARATO MANIOBRA -CSE-

10,00

10,00

10,00 17,05 170,50

01.39. ud CONJ. SECCIONADOR I 24 KV ZONA NORMAL

10,00

10,00

10,00 1.004,58 10.045,80

01.40. ud ELECTRODO Y PAT APOYO CHAPA ZONA NORMAL

47,00

47,00

47,00 49,78 2.339,66

01.41. m FORRADO CONDUCTOR DESNUDO

174,00

174,00

174,00 57,15 9.944,10

01.42. m FORRADO GRAPA DE CUALQUIER TIPO

174,00

174,00

174,00 94,40 16.425,60

TOTAL 01.....	221.446,41
---------------	------------

01. LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN..... 221.446,41 100,00

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 221.446,41

El presente presupuesto asciende a la cantidad de "**DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS**".

Córdoba, junio de 2025




El ingeniero Técnico Industrial
Carlos Jover Rodríguez
Número de Colegiado 5.820
del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Málaga

Planos

- 01. Planta general de la instalación
- 02. Estado previsto. Tramo 1
- 03. Estado previsto. Tramo 2
- 04. Estado previsto. Tramo 3
- 05. Estado previsto. Tramo 4
- 06. Estado previsto. Tramo 5
- 07. Estado previsto. Tramo 6
- 08. Estado previsto. Tramo 7
- 09. Estado previsto. Tramo 8
- 010. Estado previsto. Tramo 9
- 011. Estado previsto. Tramo 10
- 012. Estado previsto. Tramo 11
- 013. Estado previsto. Tramo 12
- 014. Estado previsto. Tramo 13



T.M. DE BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ)

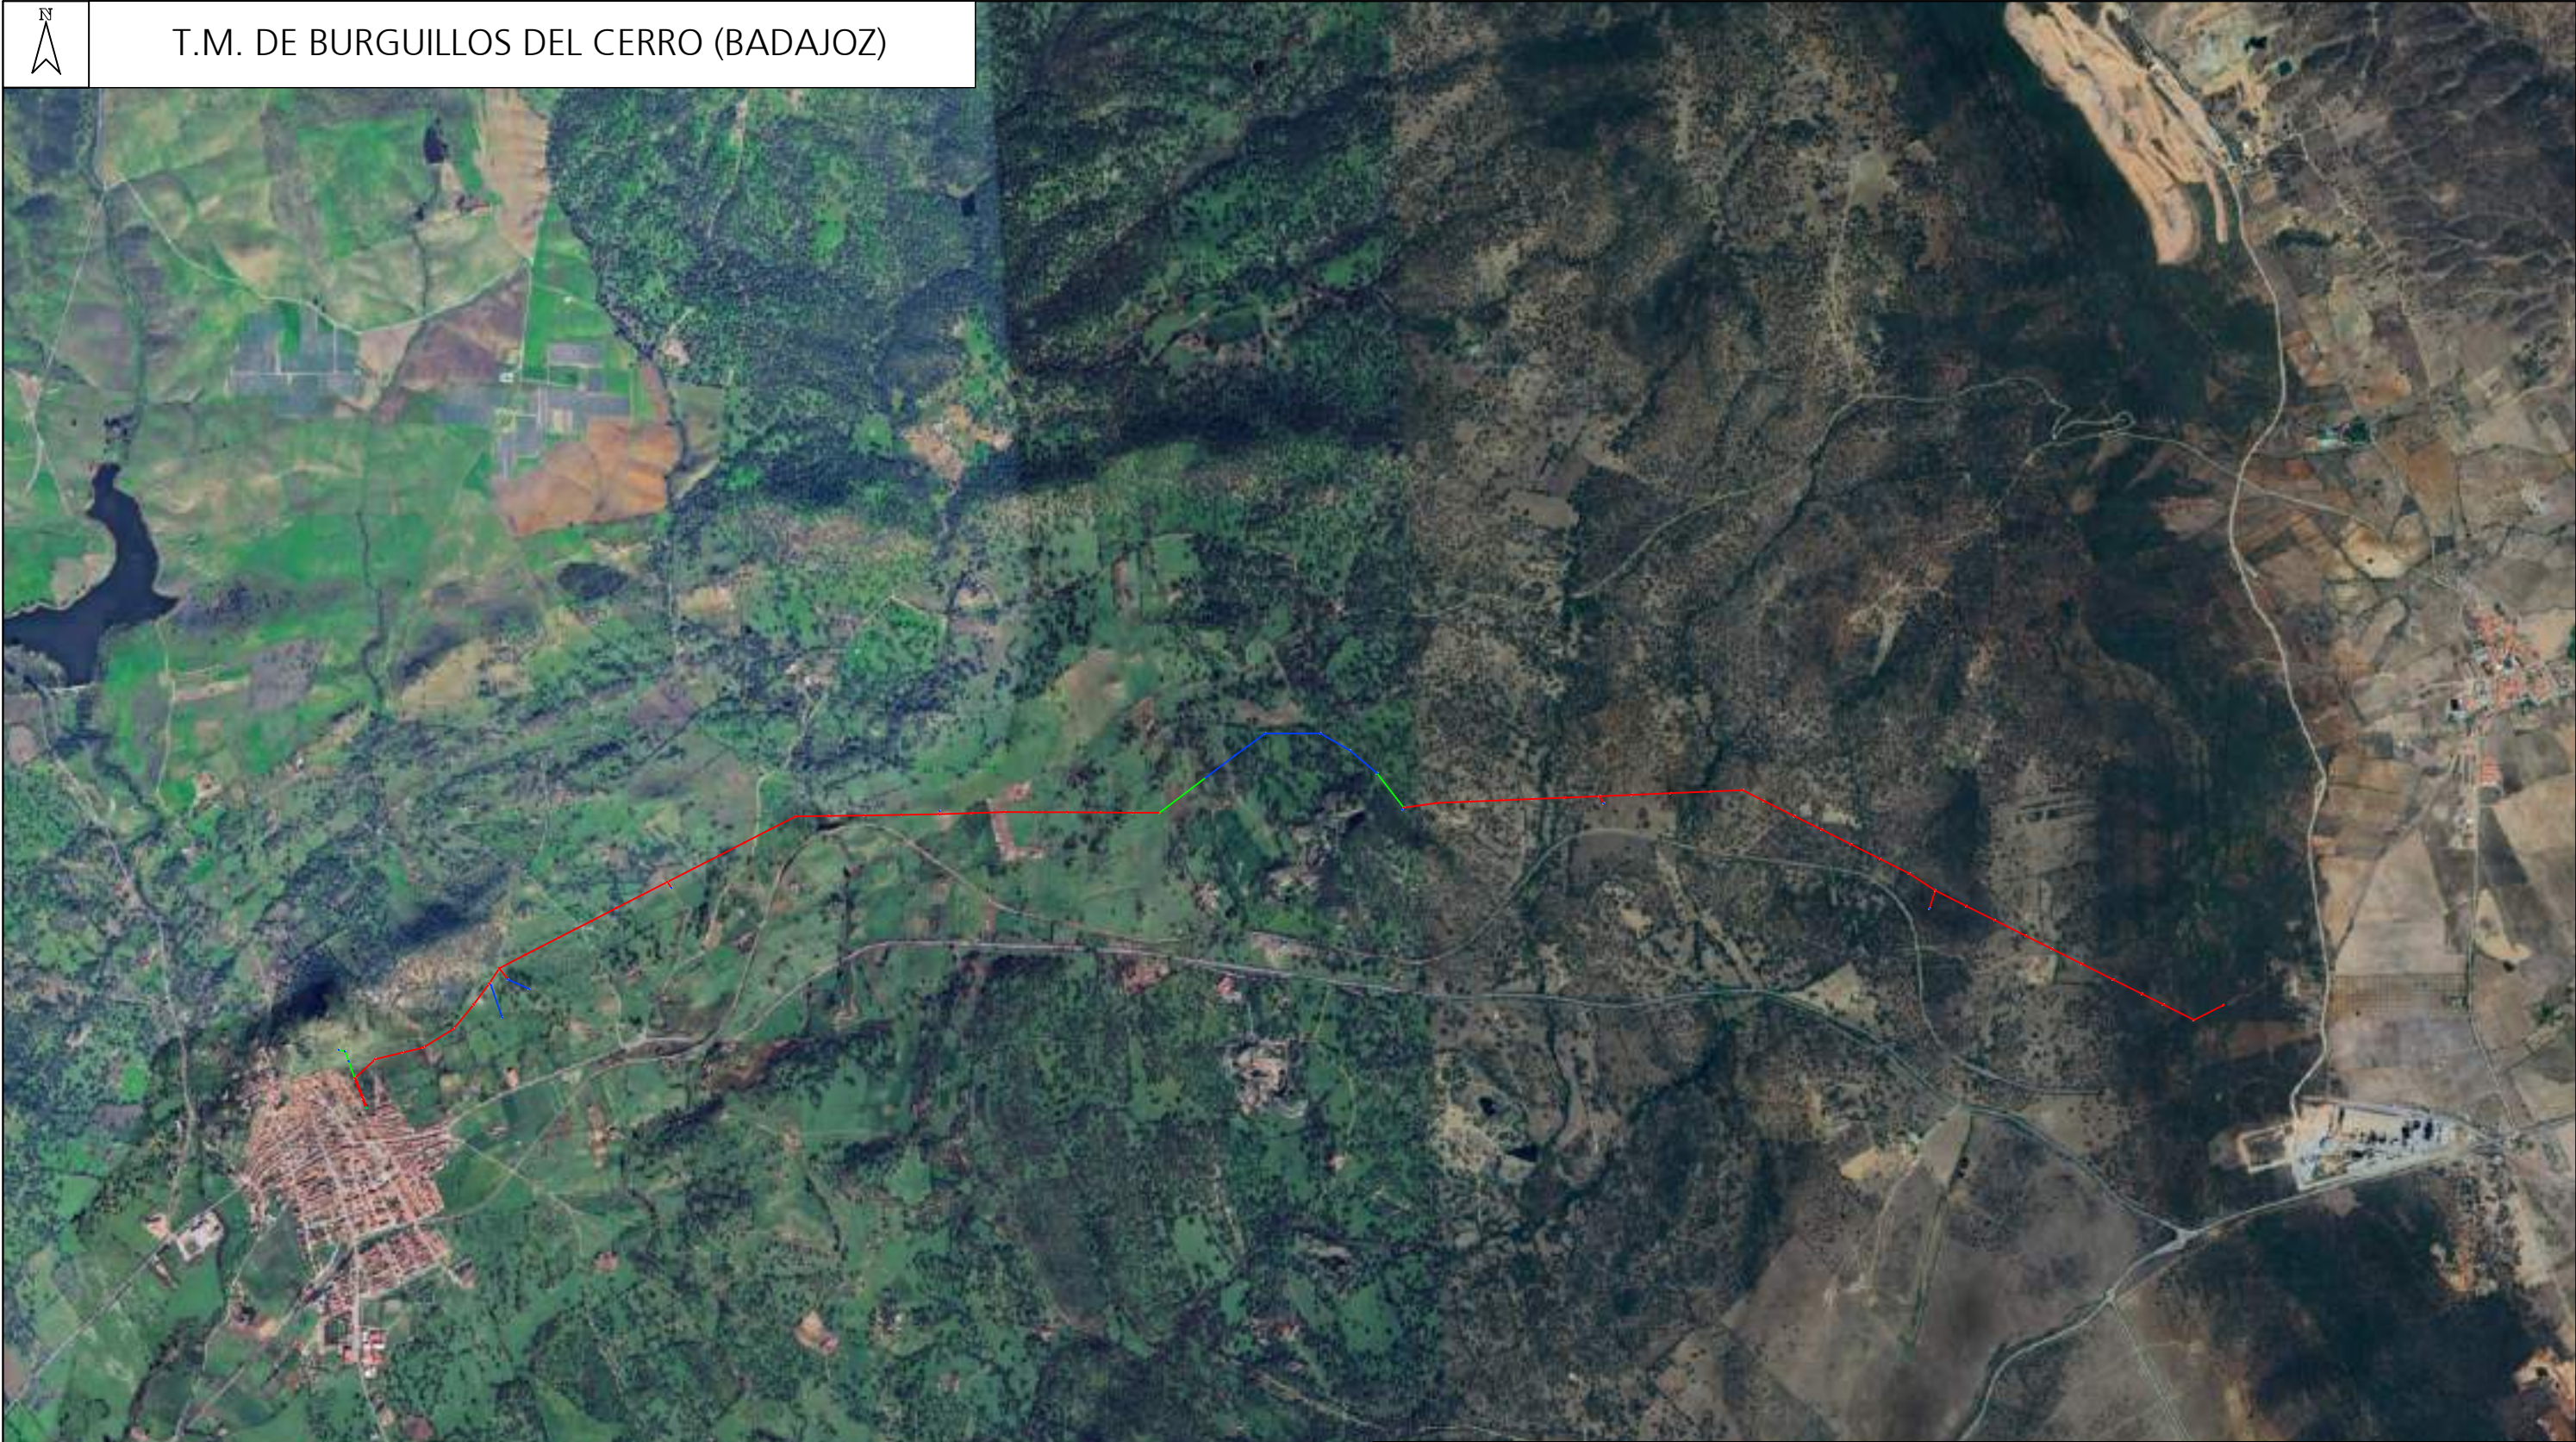

ANEXO PARA AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DEL CERRO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LAMT 15(29)KV "PUEBLA_S.P" DE SUB. "ZAFRA" ENTRE CS 47350 "CDAT-SCTO.ALCONERA" Y CD 47103 "BURGUILLOS_1", SITO EN LOS TT.MM DE ALCONERA Y BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ).

DESTINATARIO DEL PROYECTO:

EXPEDIENTE: SFA0054

EMPLAZAMIENTO: Desde Calle Ant Pascual 40 hasta Pol. 5 Par. 269

MUNICIPIO: Término municipal de Burguillos del Cerro (Badajoz).

TÍTULO PLANO: Planta general de la instalación.

TIPOLOGÍA: L.A.M.T

PROMOTOR: EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U.



Carlos Jover Rodríguez
Ingeniero Técnico Industrial
COL. N° 5.820

PLANO N°: 01


ESCALA: 1:2000

VERSIÓN: 1

FECHA: Junio 2025

Leyenda

- L.A.M.T existente "PUEBLA_S.P" a 15 kV
- Apoyo metálico de celosía existente
- L.A.M.T a 15 kV a instalar conductor LA-110
- Apoyo metálico de celosía a instalar
- L.A.M.T a retensar LA-30



FECHA: Junio 2025

Carlos Jover Rodríguez
Ingeniero Técnico Industrial
COL. N° 5.820



ANEXO PARA AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DEL CERRO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LAMT 15(29)KV "PUEBLA_S.P" DE SUB. "ZAFRA" ENTRE CS 47350 "CDAT-SCTO.ALCONERA" Y CD 47103 "BURGUILLOS_1", SITO EN LOS TT.MM DE ALCONERA Y BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ).

DESTINATARIO DEL PROYECTO:

EXPEDIENTE: SFA0054

EMPLAZAMIENTO: Desde Calle Ant Pascual 40 hasta Pol. 5 Par. 269

MUNICIPIO: Término municipal de Burguillos del Cerro (Badajoz).

TÍTULO PLANO: Estado previsto. Tramo 2.

TIPOLOGÍA: L.A.M.T

PROMOTOR: EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U.

ecointegral 
A BUREAU VERITAS COMPANY 


PLANO Nº: 03

ESCALA: 1:2000

VERSIÓN: 1

FECHA: Junio 2025

Carlos Jover Rodríguez
Ingeniero Técnico Industrial
COL. N° 5.820



PLANO Nº:	04
ESCALA:	1:2000
VERSIÓN:	1
FECHA:	Junio 2025

☒ L.A.M.T a 15 kV a instalar conductor LA-110

☒ Apoyo metálico de celosía a instalar



ANEXO PARA AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DEL CERRO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LAMT 15(29)KV "PUEBLA_S.P" DE SUB. "ZAFRA" ENTRE CS 47350 "CDAT-SCTO.ALCONERA" Y CD 47103 "BURGUILLOS_1", SITO EN LOS TT.MM DE ALCONERA Y BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ).

DESTINATARIO DEL PROYECTO:

EXPEDIENTE: SFA0054

EMPLAZAMIENTO: Desde Calle Ant Pascual 40 hasta Pol. 5 Par. 269

MUNICIPIO: Término municipal de Burguillos del Cerro (Badajoz).

TÍTULO PLANO: Estado previsto. Tramo 4

TIPOLOGÍA: L.A.M.T

PROMOTOR: EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U.

ecointegral 
A BUREAU VERITAS COMPANY 

PLANO Nº: 05

ESCALA: 1:2000


VERSIÓN: 1

FECHA: Junio 2025

Carlos Jover Rodríguez
Ingeniero Técnico Industrial
COL. N° 5.820



T.M. DE BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ)

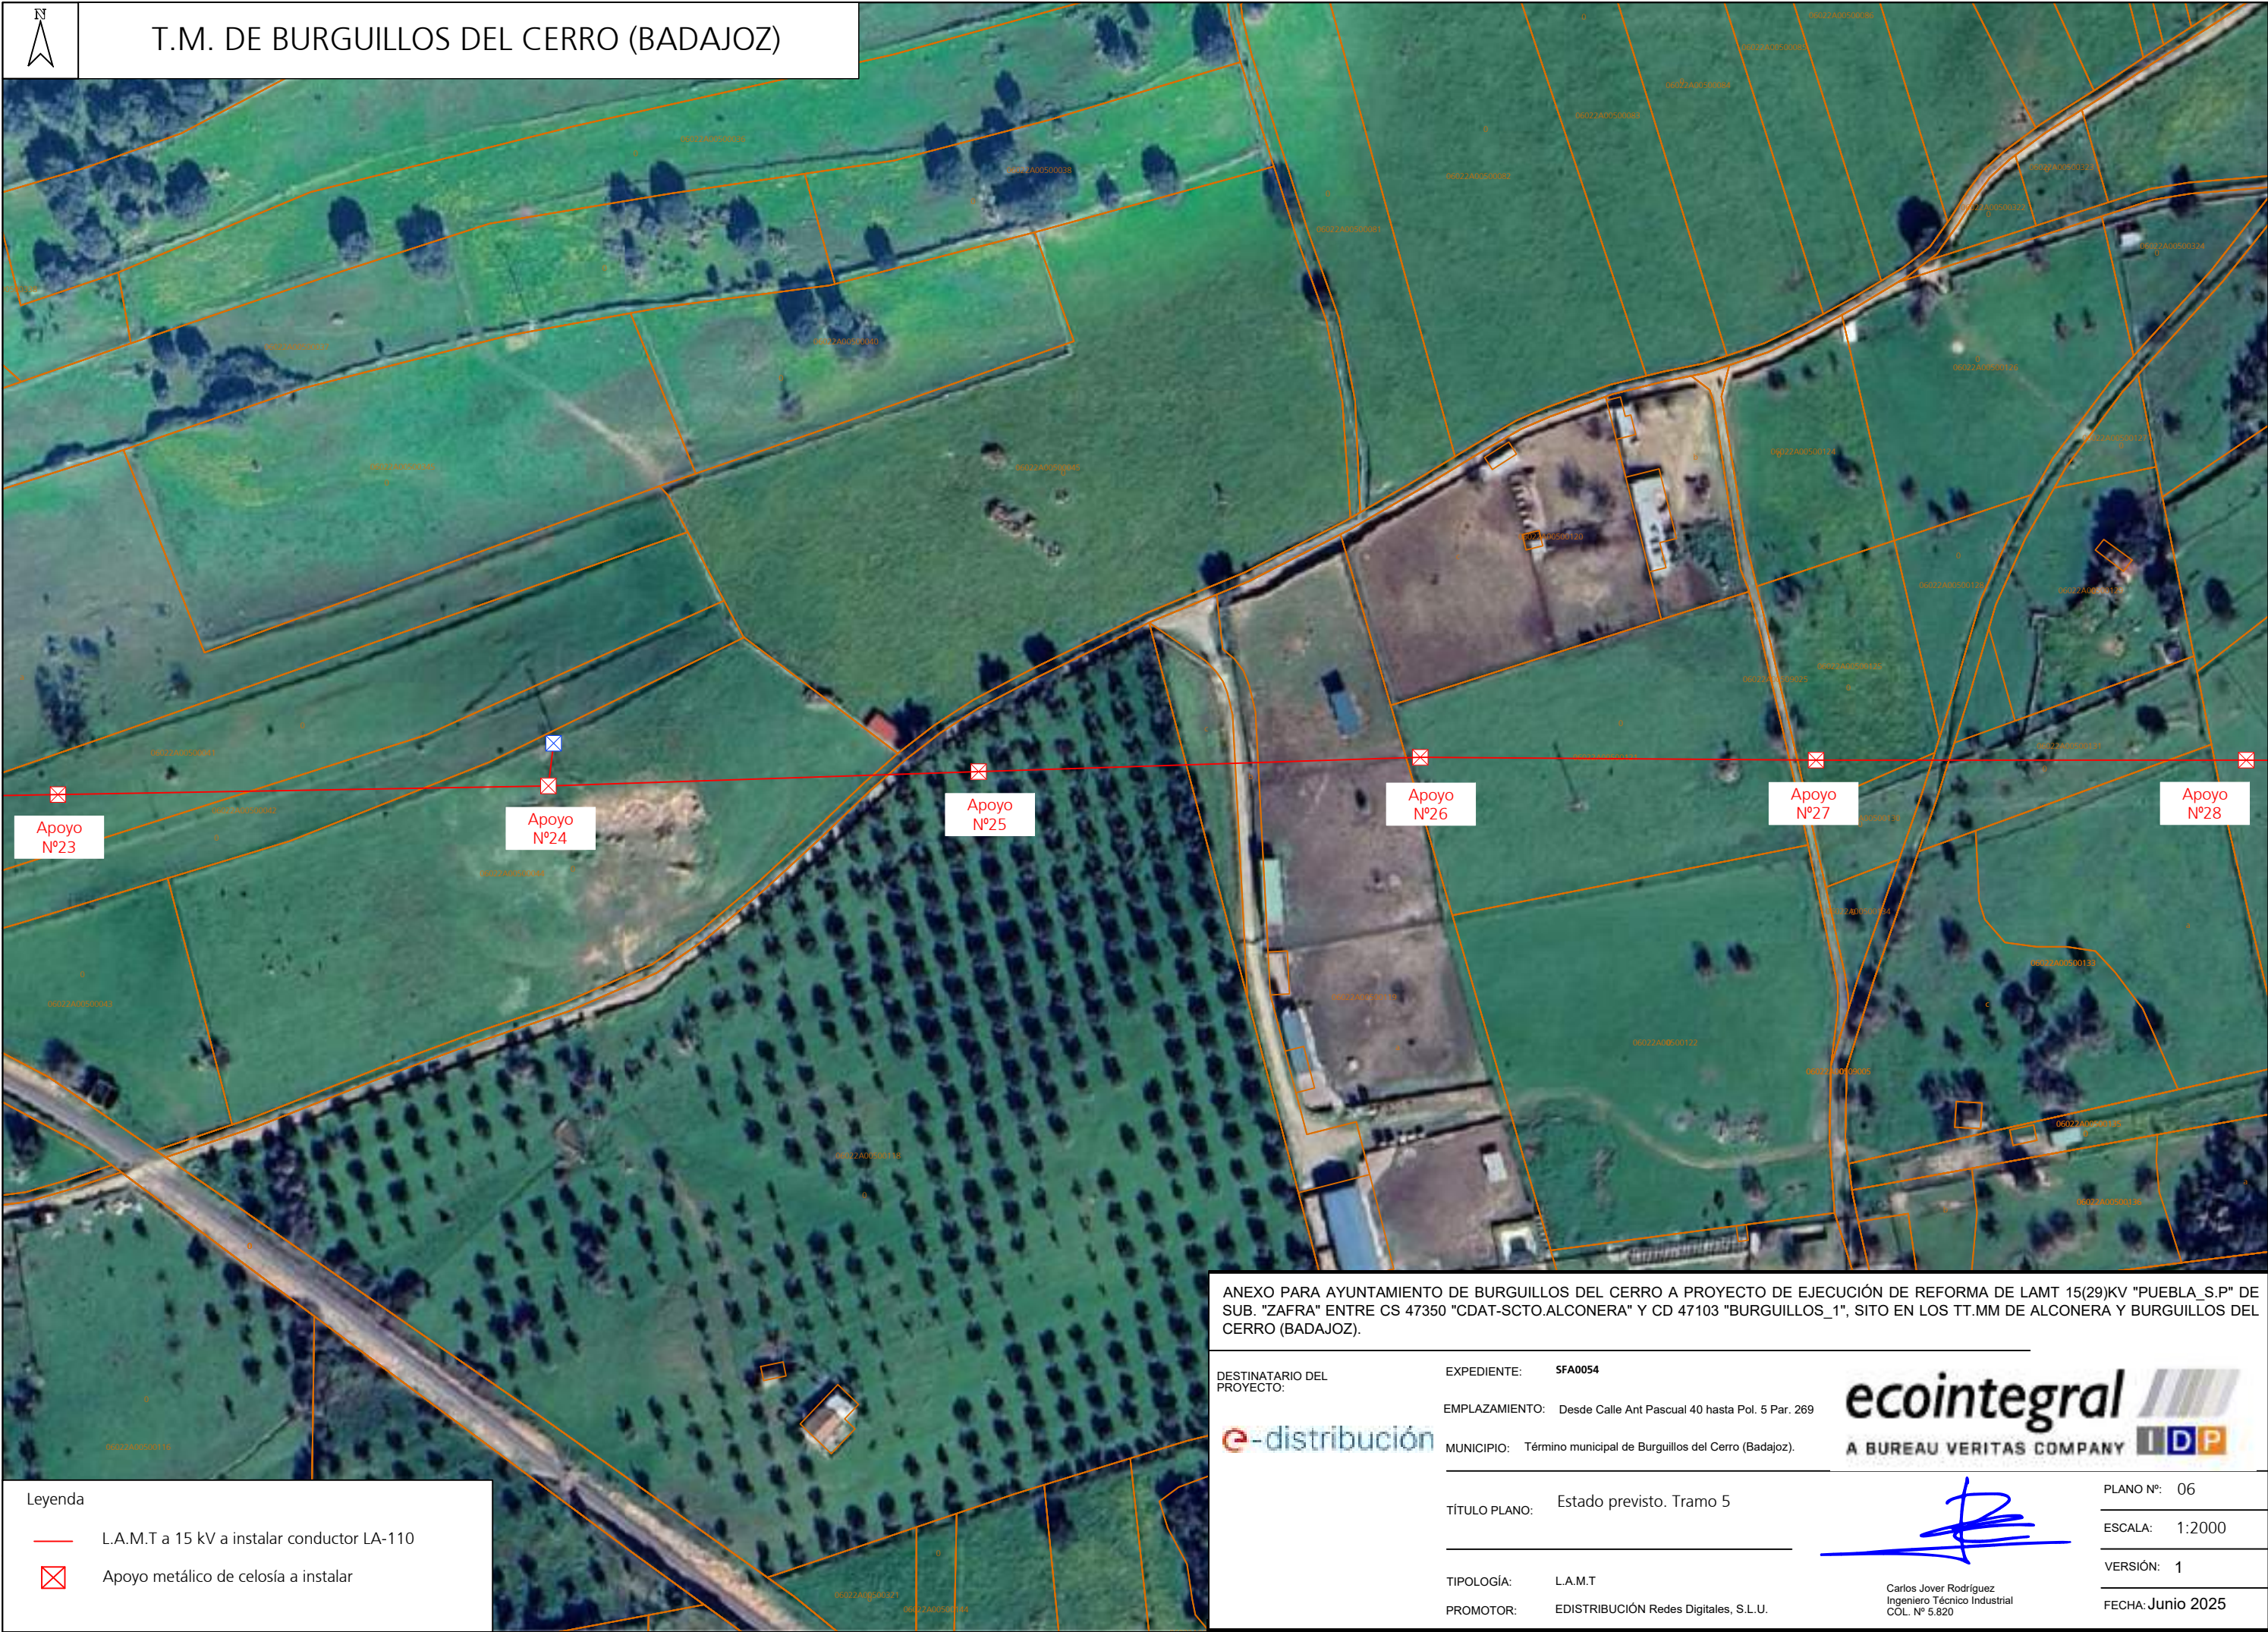

ANEXO PARA AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DEL CERRO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LAMT 15(29)KV "PUEBLA_S.P" DE SUB. "ZAFRA" ENTRE CS 47350 "CDAT-SCTO.ALCONERA" Y CD 47103 "BURGUILLOS_1", SITO EN LOS TT.MM DE ALCONERA Y BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ).

DESTINATARIO DEL PROYECTO:



EXPEDIENTE: SFA0054

EMPLAZAMIENTO: Desde Calle Ant Pascual 40 hasta Pol. 5 Par. 269

MUNICIPIO: Término municipal de Burguillos del Cerro (Badajoz).

TÍTULO PLANO: Estado previsto. Tramo 5

TIPOLOGÍA: L.A.M.T

PROMOTOR: EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U.



Carlos Jover Rodríguez
Ingeniero Técnico Industrial
COL. N° 5.820

PLANO Nº: 06


ESCALA: 1:2000

VERSIÓN: 1

FECHA: Junio 2025

Leyenda

-  L.A.M.T a 15 kV a instalar conductor LA-110
-  Apoyo metálico de celosía a instalar

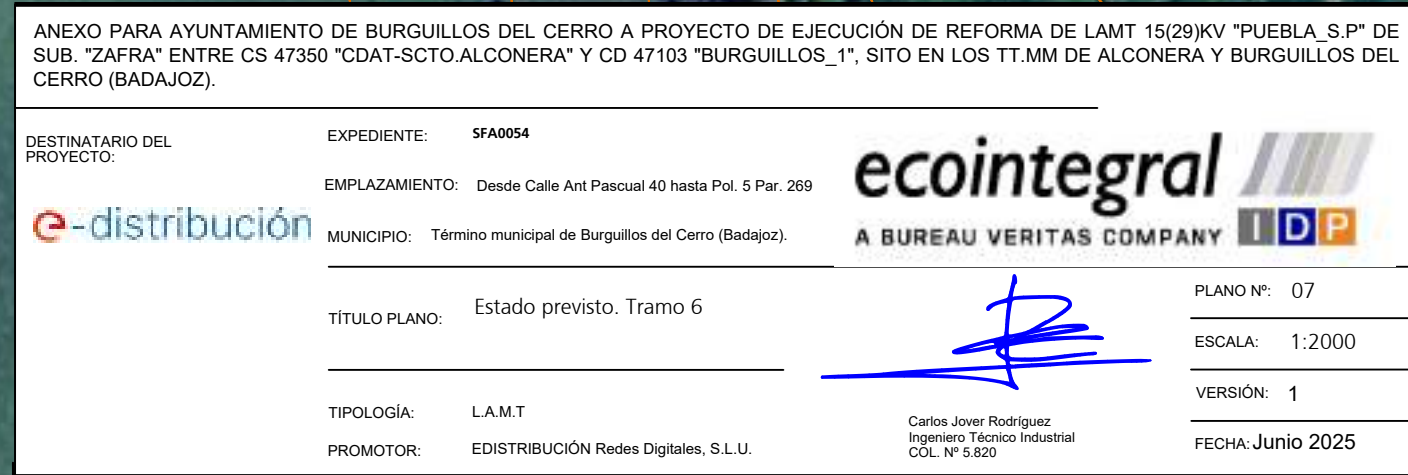



ANEXO PARA AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DEL CERRO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LAMT 15(29)KV "PUEBLA_S.P" DE SUB. "ZAFRA" ENTRE CS 47350 "CDAT-SCTO.ALCONERA" Y CD 47103 "BURGUILLOS_1", SITO EN LOS TT.MM DE ALCONERA Y BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ).

DESTINATARIO DEL PROYECTO:

EXPEDIENTE: SFA0054

EMPLAZAMIENTO: Desde Calle Ant Pascual 40 hasta Pol. 5 Par. 269

MUNICIPIO: Término municipal de Burguillos del Cerro (Badajoz).

TÍTULO PLANO: Estado previsto. Tramo 7

TIPOLOGÍA: L.A.M.T

PROMOTOR: EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U.

ecointegral
A BUREAU VERITAS COMPANY 

PLANO Nº: 08

ESCALA: 1:2000

VERSIÓN: 1

FECHA: Junio 2025

Carlos Jover Rodríguez
Ingeniero Técnico Industrial
COL. N° 5.820



T.M. DE BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ)



- Leyenda
- L.A.M.T existente "PUEBLA_S.P" a 15 kV
 - ⊗ Apoyo metálico de celosía existente
 - L.A.M.T a 15 kV a instalar conductor LA-110
 - ⊗ Apoyo metálico de celosía a instalar
 - L.A.M.T a retensar LA-30

ANEXO PARA AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DEL CERRO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LAMT 15(29)KV "PUEBLA_S.P" DE SUB. "ZAFRA" ENTRE CS 47350 "CDAT-SCTO.ALCONERA" Y CD 47103 "BURGUILLOS_1", SITO EN LOS TT.MM DE ALCONERA Y BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ).

DESTINATARIO DEL PROYECTO:



EXPEDIENTE: SFA0054

EMPLAZAMIENTO: Desde Calle Ant Pascual 40 hasta Pol. 5 Par. 269

MUNICIPIO: Término municipal de Burguillos del Cerro (Badajoz).

TÍTULO PLANO: Estado previsto. Tramo 8

TIPOLOGÍA: L.A.M.T

PROMOTOR: EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U.



Carlos Jover Rodríguez
Ingeniero Técnico Industrial
COL. N° 5.820

PLANO N°: 09


ESCALA: 1:2000

VERSIÓN: 1

FECHA: Junio 2025



T.M. DE BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ)

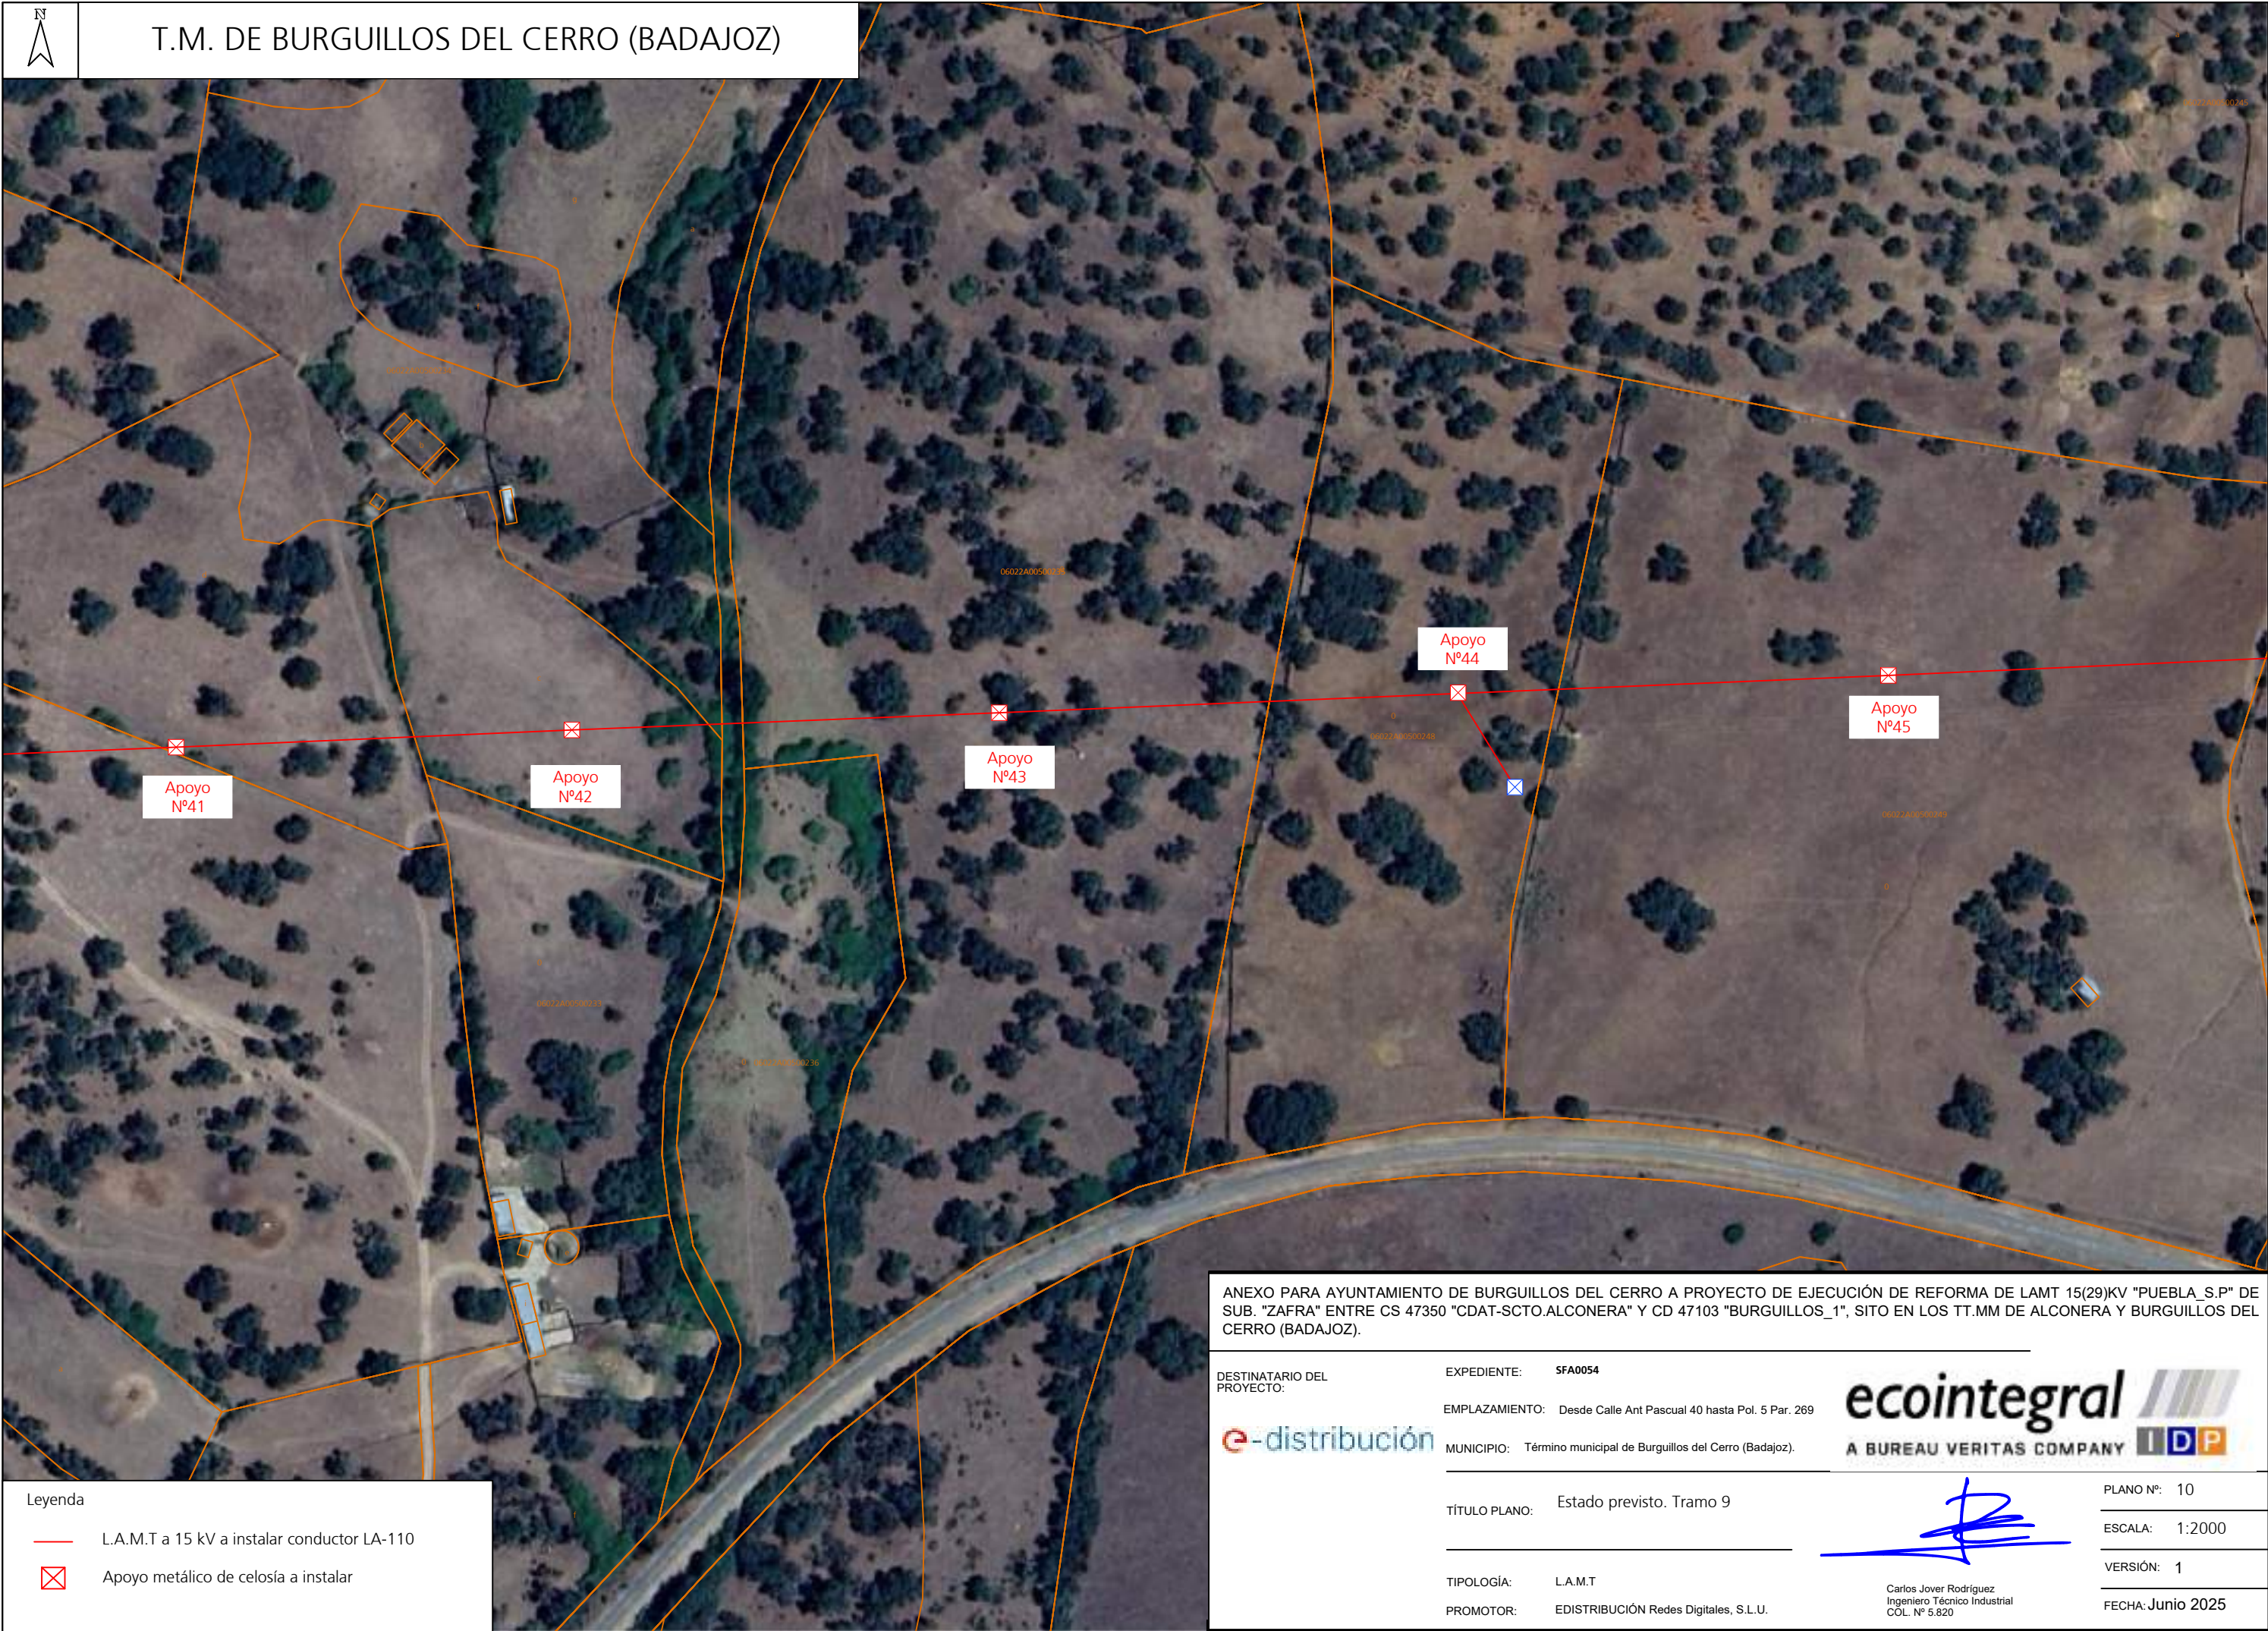

ANEXO PARA AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DEL CERRO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LAMT 15(29)KV "PUEBLA_S.P" DE SUB. "ZAFRA" ENTRE CS 47350 "CDAT-SCTO.ALCONERA" Y CD 47103 "BURGUILLOS_1", SITO EN LOS TT.MM DE ALCONERA Y BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ).

DESTINATARIO DEL PROYECTO:



EXPEDIENTE: SFA0054

EMPLAZAMIENTO: Desde Calle Ant Pascual 40 hasta Pol. 5 Par. 269

MUNICIPIO: Término municipal de Burguillos del Cerro (Badajoz).

TÍTULO PLANO: Estado previsto. Tramo 9

TIPOLOGÍA: L.A.M.T

PROMOTOR: EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U.



Carlos Jover Rodríguez
Ingeniero Técnico Industrial
COL. Nº 5.820

PLANO Nº: 10

ESCALA: 1:2000

VERSIÓN: 1


FECHA: Junio 2025

Leyenda

- L.A.M.T a 15 kV a instalar conductor LA-110
- Apoyo metálico de celosía a instalar



T.M. DE BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ)

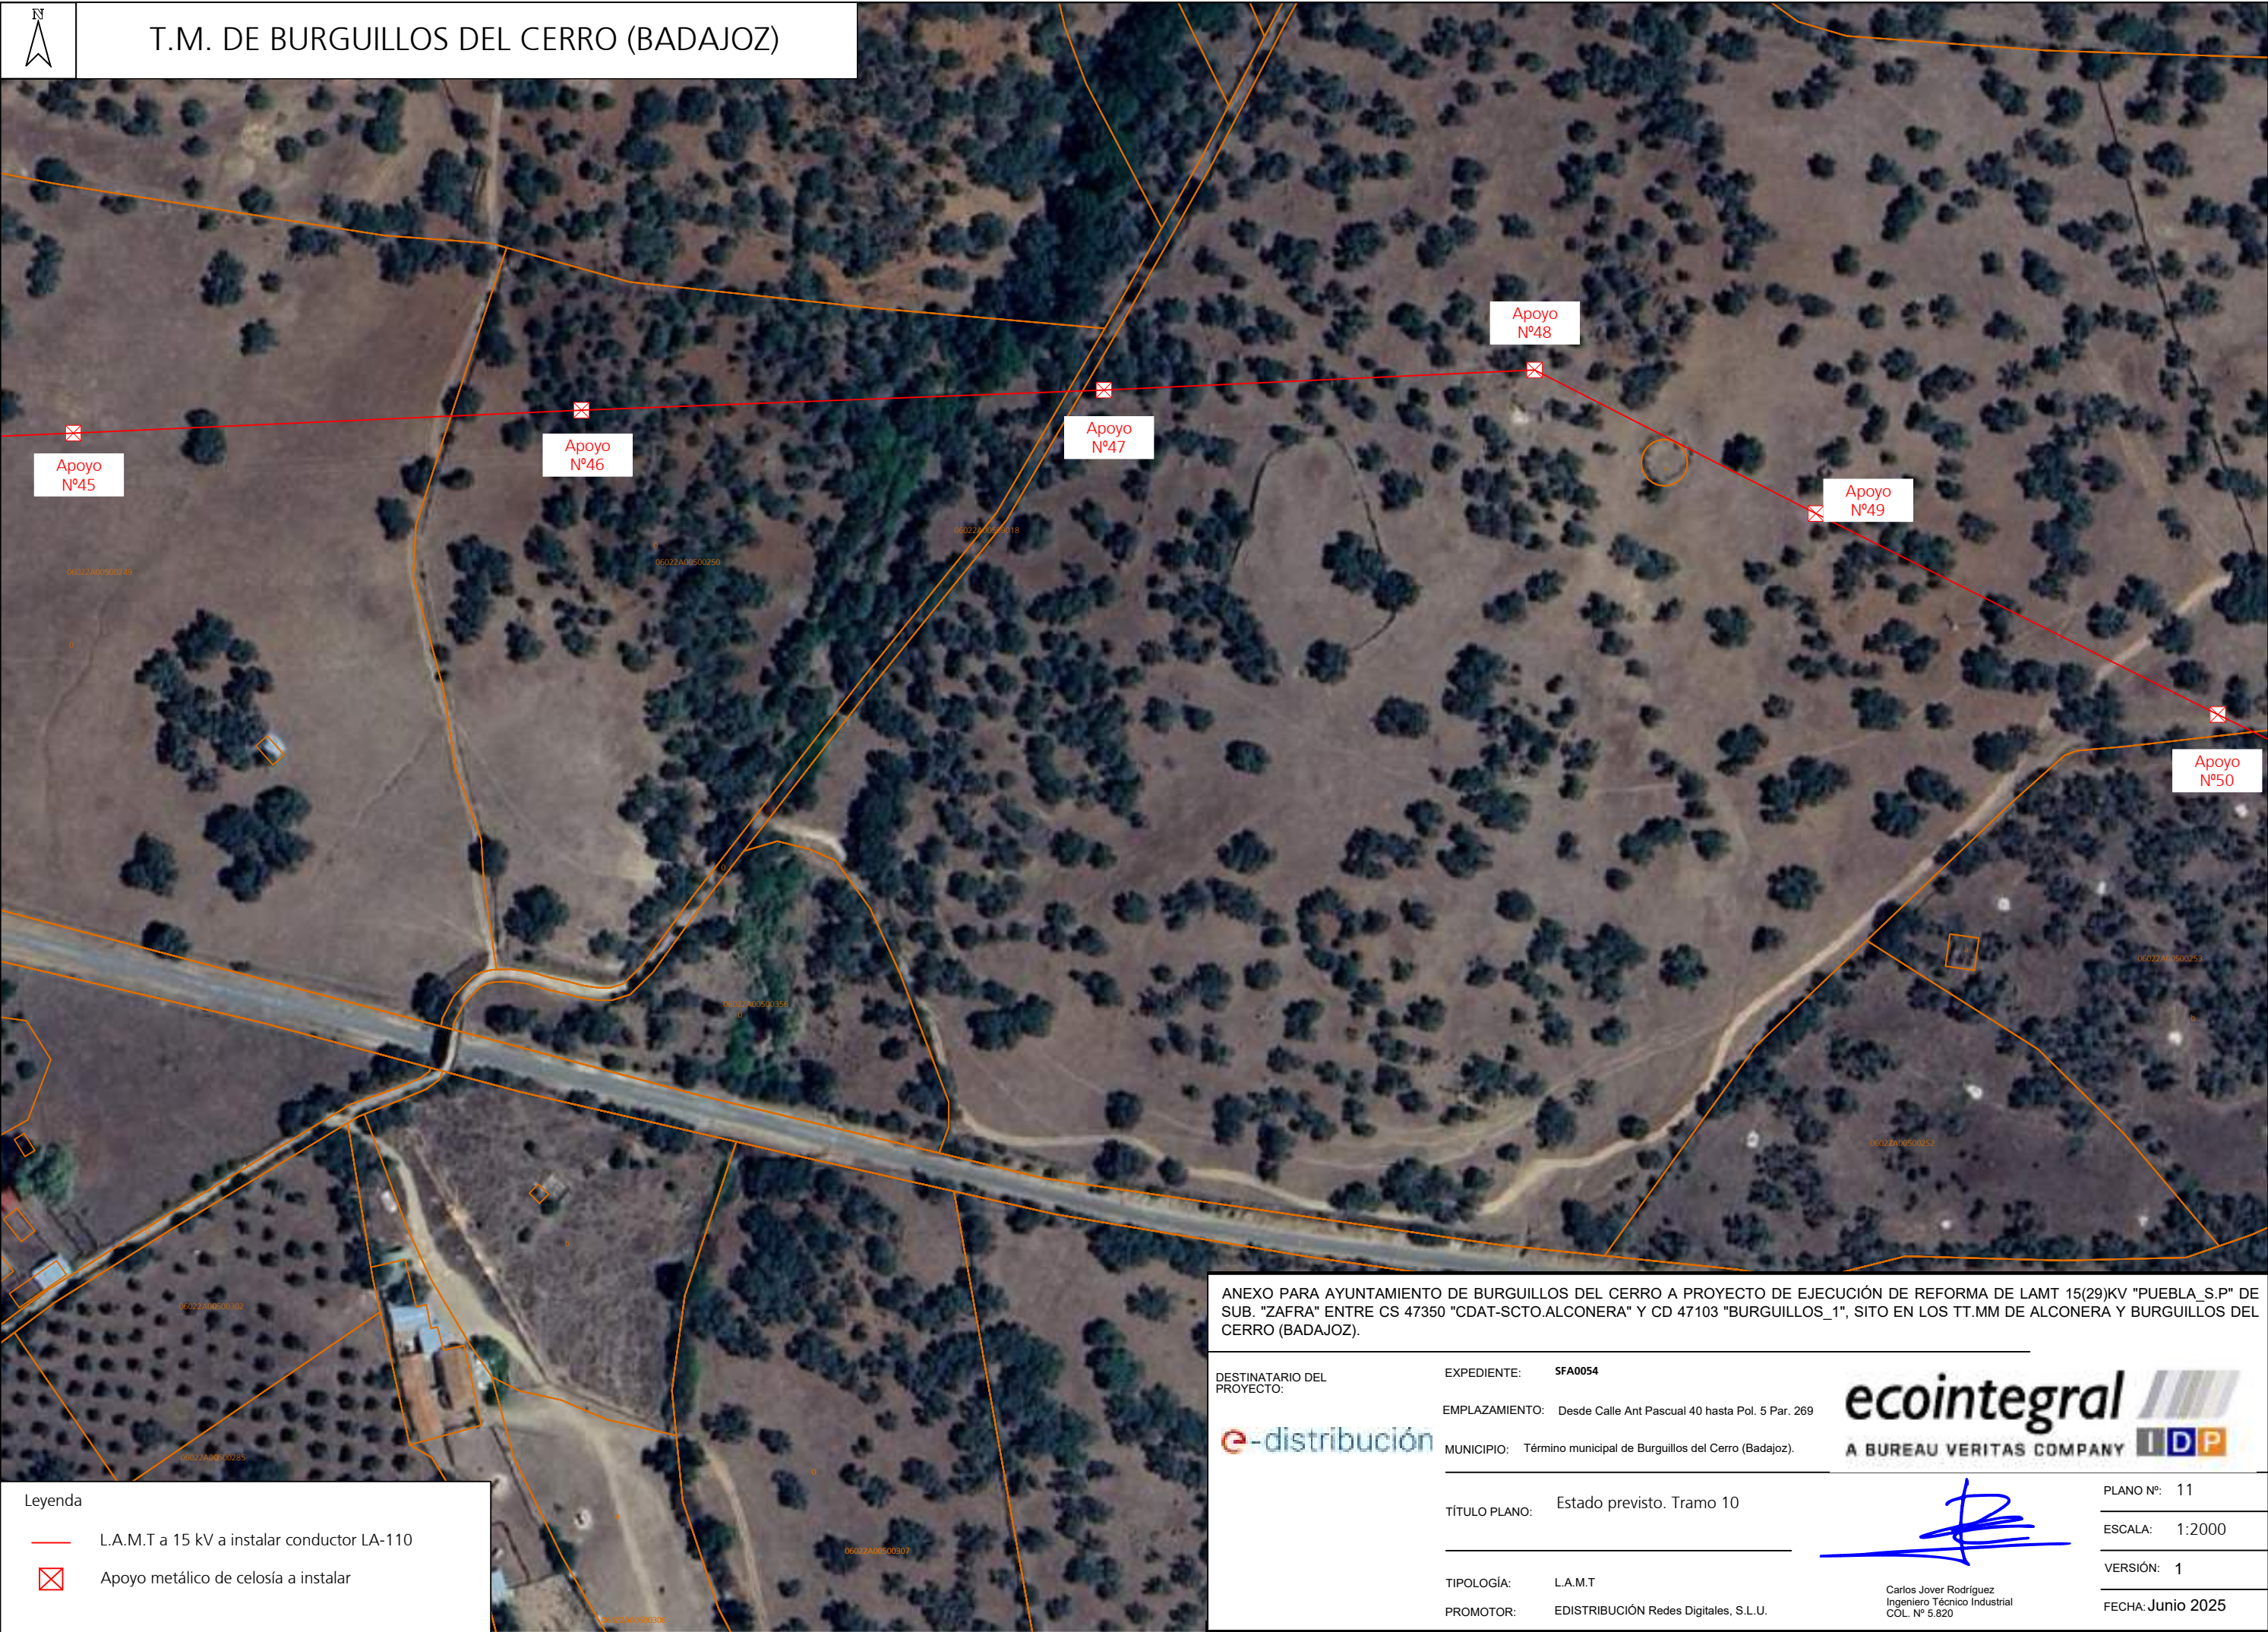

Leyenda

- L.A.M.T a 15 kV a instalar conductor LA-110
- ⊗ Apoyo metálico de celosía a instalar

ANEXO PARA AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DEL CERRO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LAMT 15(29)KV "PUEBLA_S.P" DE SUB. "ZAFRA" ENTRE CS 47350 "CDAT-SCTO.ALCONERA" Y CD 47103 "BURGUILLOS_1", SITO EN LOS TT.MM DE ALCONERA Y BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ).

DESTINATARIO DEL PROYECTO:



EXPEDIENTE: SFA0054

EMPLAZAMIENTO: Desde Calle Ant Pascual 40 hasta Pol. 5 Par. 269

MUNICIPIO: Término municipal de Burguillos del Cerro (Badajoz).

TÍTULO PLANO: Estado previsto. Tramo 10

TIPOLOGÍA: L.A.M.T

PROMOTOR: EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U.



Carlos Jover Rodríguez
Ingeniero Técnico Industrial
COL. Nº 5.820

PLANO Nº: 11

ESCALA: 1:2000

VERSIÓN: 1

FECHA: Junio 2025



Apoyo
Nº50

Apoyo
Nº51

Apoyo
Nº52

Απορρ
Nº53

Apoyo
Nº54

Apoyo
Nº55

ANEXO PARA AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DEL CERRO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LAMT 15(29)KV "PUEBLA S.P" DE SUB. "ZAFRA" ENTRE CS 47350 "CDAT-SCTO.ALCONERA" Y CD 47103 "BURGUILLOS_1", SITO EN LOS TT.MM DE ALCONERA Y BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ).

DESTINATARIO DEL PROYECTO:

EXPEDIENTE: SFA0054

EMPLAZAMIENTO: Desde Calle Ant Pascual 40 hasta Pol. 5 Par. 269

MUNICIPIO: Término municipal de Burguillos del Cerro (Badajoz).

TÍTULO PLANO: Estado previsto. Tramo 11

TIPOLOGÍA: L.A.M.T

PROMOTOR: EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U.

ecoinTEGRAL
A BUREAU VERITAS COMPANY

PLANO Nº: 12

ESCALA: 1:2000

VERSIÓN: 1

FECHA: Junio 2025

Carlos Jover Rodríguez
Ingeniero Técnico Industrial
COL. N° 5.820

Leyenda

L.A.M.T a 15 kV a instalar conductor LA-110

Apoyo metálico de celosía a instalar

TIPOLOGÍA: L.A.M.T

PROMOTOR: EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U.



Apoyo
Nº55

Apoyo
Nº56

Apoyo
Nº57

Apoyo
Nº58

Apoyo
Nº59

Apoyo
Nº60

ANEXO PARA AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DEL CERRO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LAMT 15(29)KV "PUEBLA_S.P" DE SUB. "ZAFRA" ENTRE CS 47350 "CDAT-SCTO.ALCONERA" Y CD 47103 "BURGUILLOS_1", SITO EN LOS TT.MM DE ALCONERA Y BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ).

DESTINATARIO DEL PROYECTO:

EXPEDIENTE: SFA0054

EMPLAZAMIENTO: Desde Calle Ant Pascual 40 hasta Pol. 5 Par. 269

MUNICIPIO: Término municipal de Burguillos del Cerro (Badajoz).

TÍTULO PLANO: Estado previsto. Tramo 12

TIPOLOGÍA: L.A.M.T

PROMOTOR: EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U.

eointegral
A BUREAU VERITAS COMPANY

PLANO Nº: 13

ESCALA: 1:2000

VERSIÓN: 1

FECHA: Junio 2025

Carlos Jover Rodríguez
Ingeniero Técnico Industrial
COL. N° 5.820

Leyenda


L.A.M.T a 15 kV a instalar conductor LA-110



Apoyo metálico de celosía a instalar



T.M. DE BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ)

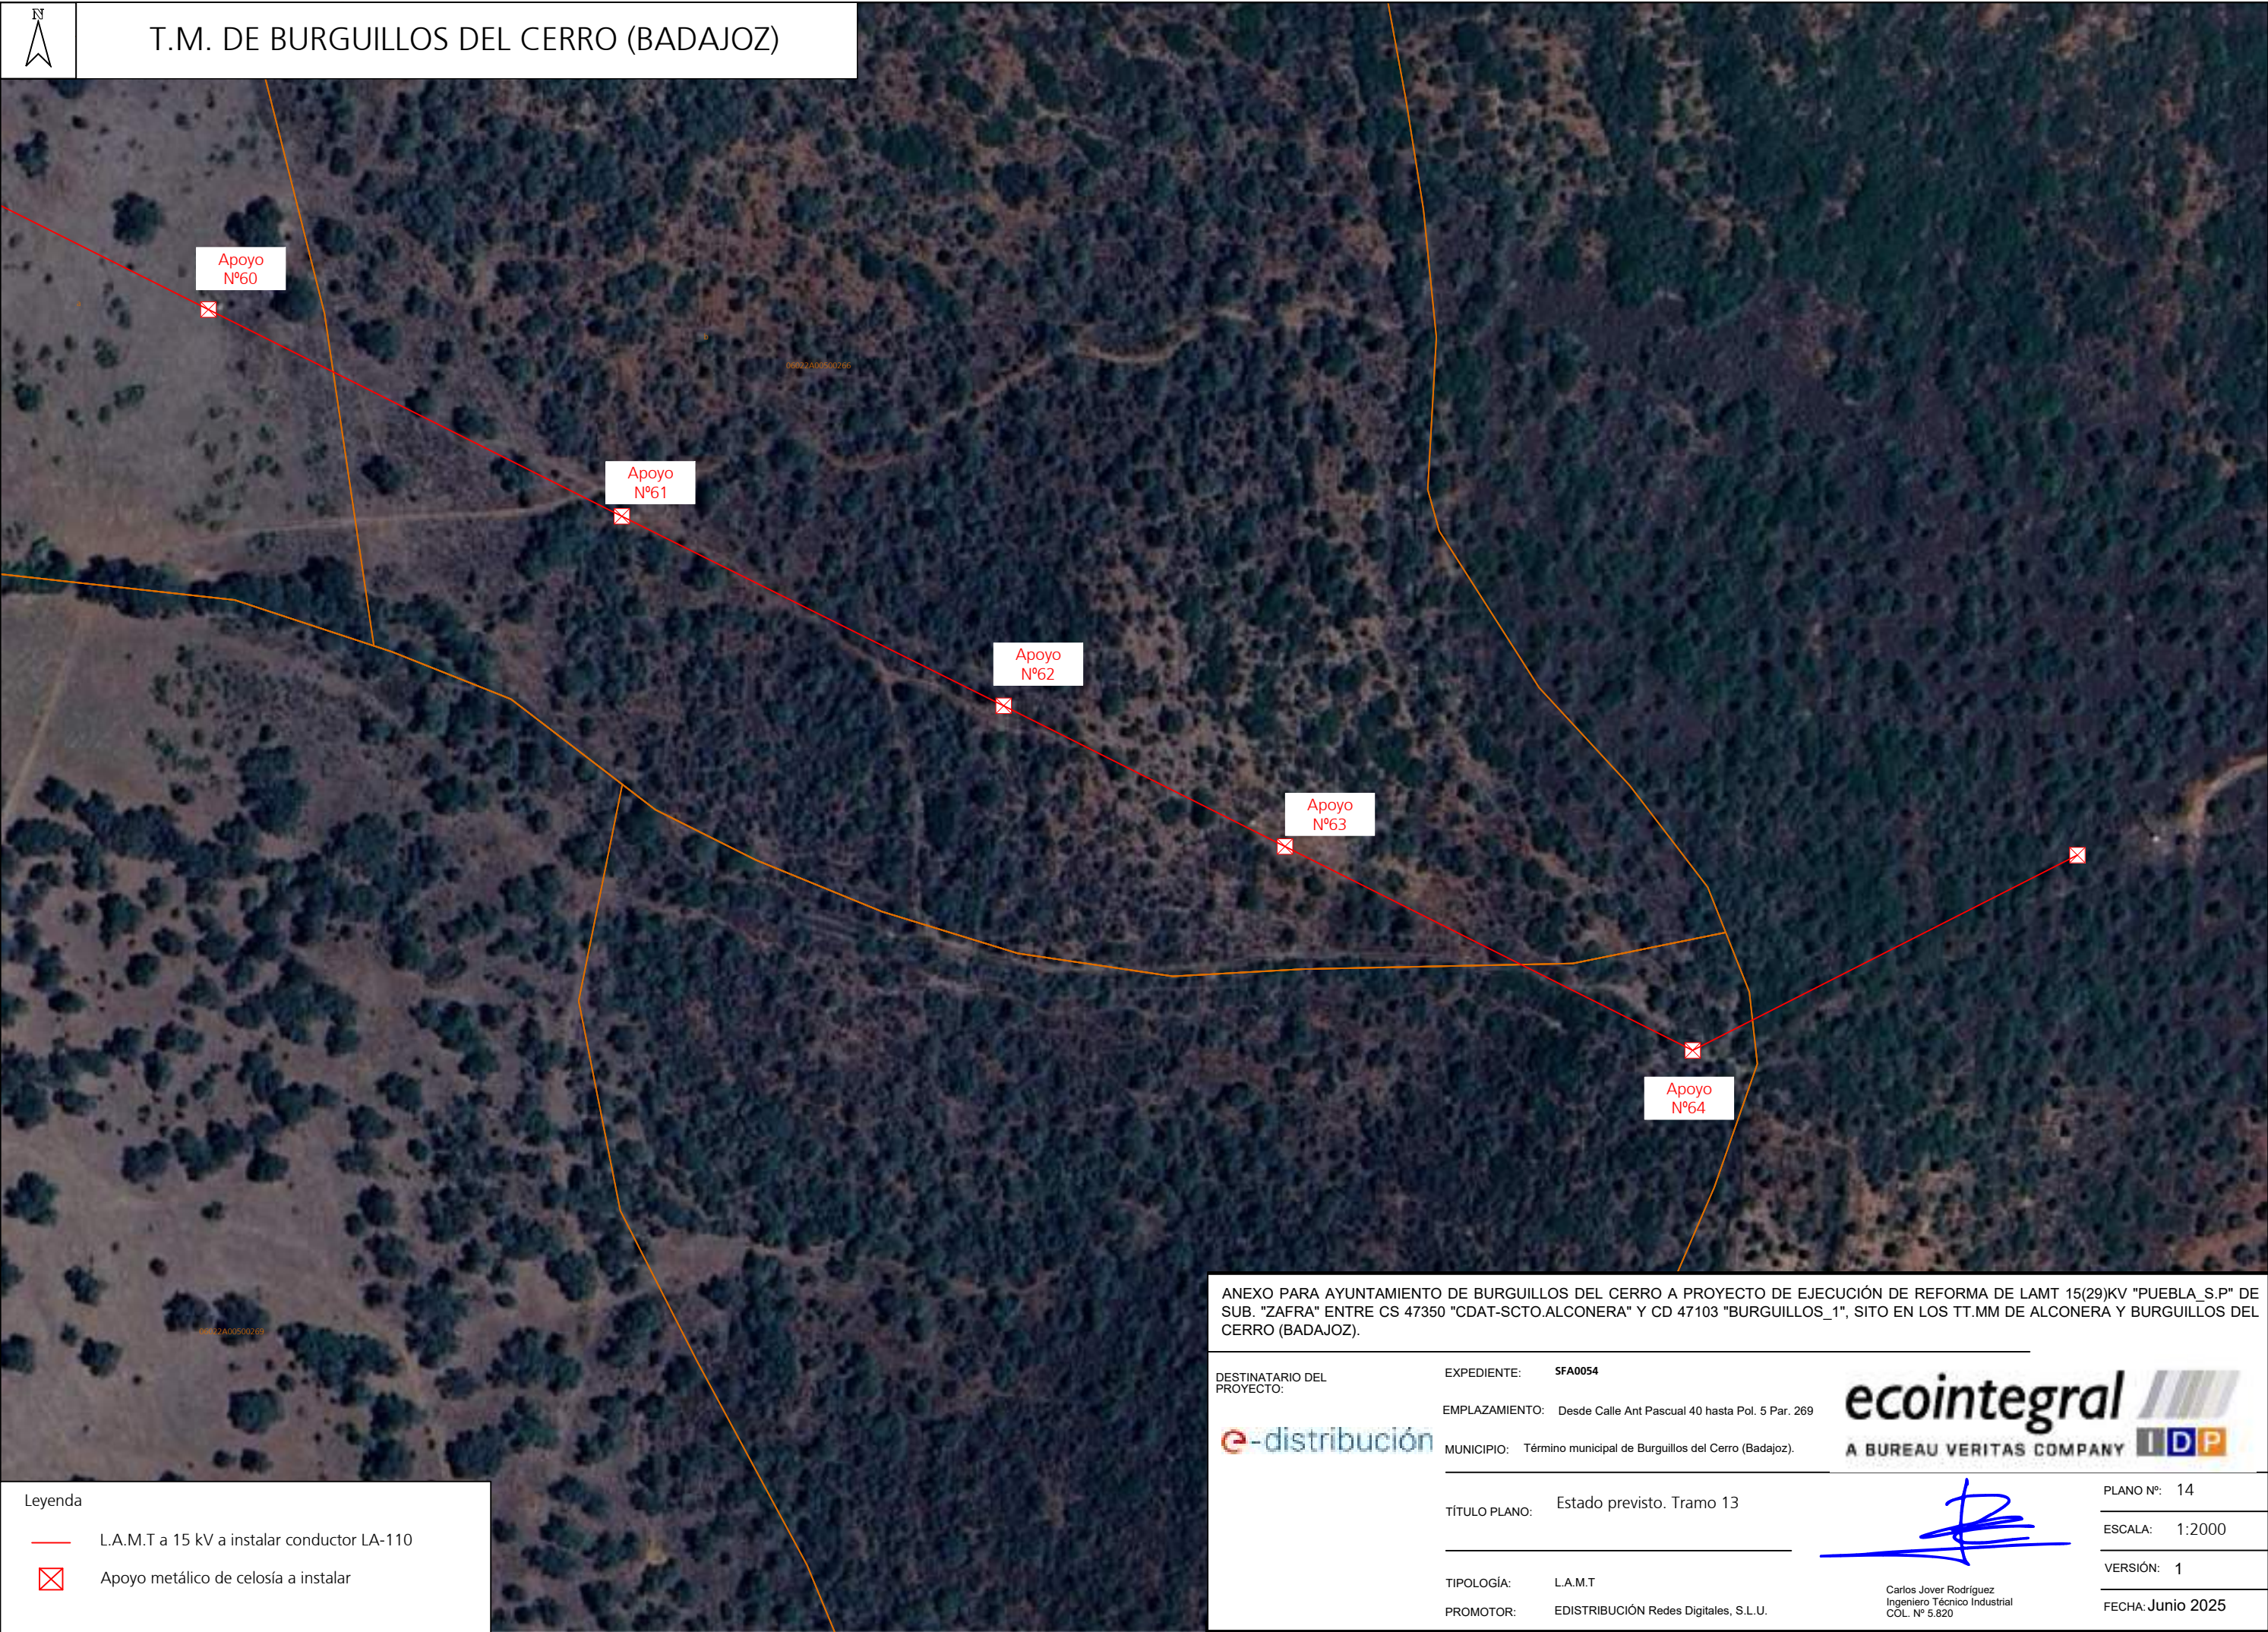

ANEXO PARA AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DEL CERRO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LAMT 15(29)KV "PUEBLA_S.P" DE SUB. "ZAFRA" ENTRE CS 47350 "CDAT-SCTO.ALCONERA" Y CD 47103 "BURGUILLOS_1", SITO EN LOS TT.MM DE ALCONERA Y BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ).

DESTINATARIO DEL PROYECTO:



EXPEDIENTE: SFA0054

EMPLAZAMIENTO: Desde Calle Ant Pascual 40 hasta Pol. 5 Par. 269

MUNICIPIO: Término municipal de Burguillos del Cerro (Badajoz).

TÍTULO PLANO: Estado previsto. Tramo 13

TIPOLOGÍA: L.A.M.T

PROMOTOR: EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U.



Carlos Jover Rodríguez
Ingeniero Técnico Industrial
COL. N° 5.820

PLANO N°: 14

ESCALA: 1:2000

VERSIÓN: 1

FECHA: Junio 2025

Leyenda

-  L.A.M.T a 15 kV a instalar conductor LA-110
-  Apoyo metálico de celosía a instalar