



e-distribución

INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y ESTANDARIZACIÓN.

SUBESTACIÓN: LA PARRA

SITUACION: LA PARRA (BADAJOZ)

**PROYECTO DE
LEGALIZACIÓN:** CONSTRUCCIÓN DE NUEVA SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA 20/15 kV



ÍNDICE GENERAL

MEMORIA.....	3
ESTUDIO GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD.....	24
PRESUPUESTO.....	53
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES.....	55
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS.....	68
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.....	70
PLANOS	89

COGITISE 

VISADO N° 1316/2025 - A00
11/03/2025
COLEGIADO 9 522 ALONSO PANTOJA, MANUEL

C.S.V. *9693696975*
Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



MEMORIA

 **COGITISE**

VISADO N° 1316/2025 - A00
11/03/2025
COLEGIADO 9 522 ALONSO PANTOJA, MANUEL

C.S.V. *9693696975*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



ÍNDICE MEMORIA

MEMORIA.....	3
1.- GENERALIDADES.....	6
1.1.- Antecedentes	6
1.2.- Entidad peticionaria, promotor y titular	6
1.3.- Objeto del proyecto.....	6
1.4.- Autor del proyecto.....	6
2.- SITUACIÓN.....	6
3.- ALCANCE DE LAS INSTALACIONES	7
3.1.- Descripción de posiciones	7
3.1.1.- Posiciones de 20 kV	7
3.1.2.- Posiciones de 15 kV	7
3.1.3.- Posición de autotransformador	8
3.1.4.- Posiciones de servicios auxiliares	8
3.1.5.- Posición de control y protecciones	8
4.- DISPOSICIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES.....	8
4.1.- Disposición física	8
4.2.- Estructuras metálicas.....	9
4.2.1.- Criterios de diseño	9
4.3.- Obras civiles	9
4.3.1.- Obra civil parque intemperie	9
4.3.2.- Obra civil edificio	10
5.- CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO.....	11
5.1.- Normativa aplicable.....	11
5.2.- Características básicas de diseño.....	11
5.3.- Justificación parámetros de diseño posiciones de línea 20 kV.	12
5.3.1.- Coordinación de aislamiento.....	12
5.3.2.- Intensidad nominal aparellaje.....	12
5.4.- Justificación parámetros de diseño posiciones de línea 15 kV.	12
5.4.1.- Coordinación de aislamiento.....	12
5.4.2.- Intensidad nominal aparellaje.....	12
5.5.- Limitación de los campos electromagnéticos en la proximidad de las instalaciones de AT. .	13
5.5.1.- Cálculos para líneas de MT.....	14
5.6.- Limitación del nivel de ruido emitido por las instalaciones de AT.	15
6.- POSICIONES DE 15 Y 20 KV.....	15
6.1.- Disposición de las instalaciones.....	15
6.1.1.- Distancias de aislamiento	15
6.1.2.- Pasillos y áreas de protección	15
6.1.3.- Embarrados y conductores de potencia.....	16
6.2.- Características de diseño de los componentes	16
7.- POSICIONES DE SERVICIOS AUXILIARES.....	17
7.1.- Servicios auxiliares de C.A.....	17



VISADO N° 1316/2025 - A00
11/03/2025
COLEGIADO 9 522 ALONSO PANTOJA, MANUEL
C.S.V. +9893698975+



7.2.- Servicios auxiliares de C.C.	18
8.- POSICIÓN DE CONTROL Y PROTECCIONES.....	18
8.1.- Sistema de control.....	18
8.2.- Sistema de protecciones	19
8.2.1.- Líneas 15 y 20kV.....	19
9.- INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS	19
9.1.- Sistema de telecomunicaciones.....	19
9.2.- Sistemas de seguridad	20
9.2.1.- Protección contra incendios.....	20
9.2.2.- Protección contra intrusismo	20
9.3.- Sistema de alumbrado	20
9.4.- Sistema de aire acondicionado.....	20
9.5.- Sistema de puesta a tierra.....	20
10.- PLAZO DE EJECUCIÓN.....	22

COGITISE
Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



VISADO Nº 1316/2025 - A00
11/03/2025
COLEGIADO 9 522 ALONSO PANTOJA, MANUEL
C.S.V. *9693696975*



1.- GENERALIDADES

1.1.- Antecedentes

EDistribución Redes Digitales tiene previsto ante el aumento de la demanda de energía en la zona la construcción de una nueva subestación denominada "La Parra", en principio contará sólo con parques de media tensión en 15 y 20kV. pero se dejarán previstas futuras ampliaciones.

1.2.- Entidad peticionaria, promotor y titular

Corresponde a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S. L. U., NIF - B-82846817, con domicilio a efectos de notificaciones en Paseo Fluvial, 15 (Edificio S. XXI), 06011 Badajoz., que actúa como titular de la propiedad, la solicitud del Acta de Puesta en Servicio.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S. L. U., está dedicada al transporte y distribución de energía eléctrica. Tiene su domicilio social en la ciudad de Madrid, C/Ribera del Loira, nº60, código postal 28042.

1.3.- Objeto del proyecto

El presente proyecto tiene por objeto la descripción técnica de los equipos e instalaciones necesarias para la construcción de la nueva subestación eléctrica "La Parra".

La configuración de la subestación viene reflejada en el esquema unifilar adjunto, plano SE LAPARR-PP 1200, y estará constituida por 2 posiciones de línea 20 kV, una posición de transformación de Servicios Auxiliares, una posición de línea 15 kV y un autotransformador 20/15kV con sus dos posiciones de 20 y 15kV. asociadas, así como los equipos necesarios para el control y protección de la instalación.

Para cumplimentar los trámites que señala el Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se redacta el presente proyecto.

1.4.- Autor del proyecto

Este proyecto está redactado y firmado por el Ingeniero Técnico Industrial Manuel Alonso Pantoja, nº de colegiado 9522 del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, con D.N.I. 10846998Z, perteneciente a la empresa AMETEL S.A., con domicilio en PI Ctra. La Isla, c/ Río Viejo nº 9, 41700 Dos Hermanas, Sevilla.

2.- SITUACIÓN

La Subestación se ubicará en Polígono 9 Parcela 38, 06176, en el término municipal de La Parra (Badajoz), tal como se indica en los planos de situación y emplazamiento N° SE-LAPARR-PP 1000 y N° SE-LAPARR-PP 1100

Las coordenadas geográficas de los vértices de la nueva subestación son las siguientes:

COORDENADAS ETRS89 / UTM-29 SUBESTACION LA PARRA		
VERTICES	X	Y
P1	707005.1876	4266922.2574
P2	707026.0142	4266909.8548
P3	707049.6976	4266949.6243
P4	707011.1528	4266972.5783
P5	706999.3207	4266952.7096
P6	707017.0388	4266942.1582



3.- ALCANCE DE LAS INSTALACIONES

3.1.- Descripción de posiciones

La instalación proyectada tendrá el siguiente alcance, de acuerdo con el esquema unifilar reflejado en el plano N° SE-LAPARR-PP 1200:

3.1.1.- Posiciones de 20 kV.

Tipo:	Cabinas interior blindadas sin gases fluorados.
Esquema	Simple Barra.
Alcance:	2 Posiciones de salida de línea. 1 Posición de autotransformador. 1 Posición de servicios auxiliares.

Posiciones de salida de línea

Estarán constituidas cada una de ellas por:

- 1 Juego tripolar de barras 1600A 25kA
- 1 Seccionador tripolar de barras de tres posiciones (abierto-cerrado-p.a.t.) 24 kV, 630 A.
- 1 Interruptor tripolar 24 kV, 1250A, 25 kA.
- 3 Conectores enchufables para la conexión de cable subterráneo.
- 3 Transformadores de intensidad toroidales de relación apropiada, para protección.
- 1 Transformador de intensidad toroidal de relación apropiada para medida de corriente homopolar.
- 3 Detectores de control de presencia de tensión.
- 1 Compartimento para elementos de control.

Posición de autotransformador

Estará constituida por:

- 1 Juego tripolar de barras 1600A 25kA.
- 3 Transformadores de tensión de relación apropiada.
- 1 Seccionador tripolar de barras de tres posiciones (abierto-cerrado-p.a.t.) 24 kV, 630 A.
- 1 Interruptor tripolar 24 kV, 1250A, 25 kA.
- 3 Conectores enchufables para la conexión de cable subterráneo.
- 3 Transformadores de intensidad toroidales de relación apropiada, para protección.
- 3 Detectores de control de presencia de tensión.
- 1 Compartimento para elementos de control.

Posición de servicios auxiliares

Estará constituida por:

- 1 Juego tripolar de barras 1600A 25kA
- 1 Interruptor-Seccionador 24 kV, 200 A, 25 kA
- 3 Fusibles.

3.1.2.- Posiciones de 15 kV

Tipo:	Cabinas interior blindadas sin gases fluorados.
Esquema	Simple Barra.
Alcance:	1 Posición de salida de línea. 1 Posición de autotransformador.

Posiciones de salida de línea



Estarán constituidas cada una de ellas por:

- 1 Juego tripolar de barras 1600A 25kA
- 1 Seccionador tripolar de barras de tres posiciones (abierto-cerrado-p.a.t.) 24 kV, 630A.
- 1 Interruptor tripolar 24 kV, 1250A, 25 kA.
- 3 Conectores enchufables para la conexión de cable subterráneo.
- 3 Transformadores de intensidad toroidales de relación apropiada, para protección.
- 1 Transformador de intensidad toroidal de relación apropiada para medida de corriente homopolar.
- 3 Detectores de control de presencia de tensión.
- 1 Compartimento para elementos de control.

Posición de autotransformador

Estará constituida por:

- 1 Juego tripolar de barras 1600A 25kA
- 3 Transformadores de tensión de relación apropiada.
- 1 Seccionador tripolar de barras de tres posiciones (abierto-cerrado-p.a.t.) 24 kV, 630 A.
- 1 Interruptor tripolar 24 kV, 1250 A, 25 kA.
- 3 Conectores enchufables para la conexión de cable subterráneo.
- 3 Transformadores de intensidad toroidales de relación apropiada, para protección.
- 3 Detectores de control de presencia de tensión.
- 1 Compartimento para elementos de control.

3.1.3.- Posición de autotransformador

La posición de autotransformador estará constituida por:

- 1 Autotransformador 10 MVA, 20/15 kV

3.1.4.- Posiciones de servicios auxiliares

La posición de servicios auxiliares estará constituida por:

- 1 Transformador 250 kVA, 22000 / 400 V.
- 2 Módulos rectificador – batería 125 Vcc, 100 A/h.
- 2 Armarios de distribución para corriente alterna y corriente continua.

3.1.5.- Posición de control y protecciones

Se instalará un Sistema Integrado de Control y Protección (en adelante SICP) compuesto por remota y sistema protectorio. El sistema incorporará las funciones de control, local, telecontrol, protección y medida de todas las posiciones de la subestación, incluidos los Servicios Auxiliares, tanto de corriente continua como de corriente alterna.

La subestación será telemandada desde el C.C.A.T. de Sevilla.

4.- DISPOSICIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES

4.1.- Disposición física

La subestación se ha proyectado de acuerdo con la siguiente disposición:

Parque intemperie



En el parque intemperie no se instalará nada en esta primera fase. En las siguientes fases se instalarán las posiciones de transformación 66/20 kV y las posiciones de salidas de línea en las ubicaciones previstas.

Edificio

El edificio constará de cuatro dependencias, una de ellas será la sala de control donde se instalarán los equipos de control y protección de la subestación, otra será donde se ubiquen las celdas de MT, un cubículo para el transformador de S.S.A.A. y la última será el aseo.

Su implantación, dimensiones, cimentación y demás detalles constructivos se indican en los planos de detalle que acompañan al presente proyecto.

4.2.- Estructuras metálicas

Para el soporte de aparatos, se utilizarán estructuras metálicas formadas por perfiles de acero galvanizados en caliente.

Los materiales utilizados se ajustarán a lo especificado en la norma UNE-EN 10.025, y serán del tipo S275JR.

Todas las piezas serán protegidas contra la corrosión mediante galvanización en caliente según lo especificado en las normas UNE-EN ISO 1461 Y UNE-EN ISO 14713.

4.2.1.- Criterios de diseño

Los soportes de aparatos están diseñados para admitir:

- Peso propio.
- Cargas estáticas transmitidas por los aparatos.
- Cargas dinámicas transmitidas por el aparellaje de maniobra.
- Acción de un viento de 120 Km/h. de velocidad actuando perpendicularmente a las superficies sobre las que incide.

En general, todos los elementos sometidos a las acciones anteriormente citadas estarán dimensionados para no sobrepasar los 2.600 Kg/cm².

4.3.- Obras civiles

4.3.1.- Obra civil parque intemperie

La obra civil por realizar estará constituida por:

- Cimentaciones para soportes de aparatos, que serán de bloques de hormigón en masa y llevarán incorporados los anclajes de sujeción.
- Se instalará un cerramiento perimetral de la subestación mediante placas prefabricadas, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 3.1 y 4.3 de la ITC-RAT-15, el cerramiento deberá tener una altura mínima de 2,20 m medida desde el exterior.

Para el acceso al interior, se instalará una puerta de acceso de dimensiones adecuadas para el acceso de vehículos.

-Conjunto de canales de cables realizados con hormigón, cubiertos por losas de hormigón armado.

-Viales interiores de firme rígido de 20 cm de hormigón armado sobre una base de zahorra compactada.



- Red de drenajes para la evacuación de las aguas pluviales, formada por tubos drenantes de PVC alojados en zanjas de grava.
- Zanjas para la instalación del electrodo general de puesta a tierra.
- Para el abastecimiento de agua corriente, se utilizará depósito de agua.
- Igualmente se utilizará fosa séptica para evacuación de aguas residuales.

Criterios de diseño

- Las cimentaciones se han proyectado de acuerdo con la naturaleza del terreno. El método de cálculo empleado es el de Sulzberguer, que confía la estabilidad de la cimentación a las reacciones horizontales y verticales del terreno.
- Los valores de los coeficientes empleados en este método son los indicados en el apartado 3.6 de la Instrucción ITC-LAT-07 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión.
- No se admitirá un ángulo de giro de la cimentación, cuya tangente sea superior a 0,01 para alcanzar el equilibrio de las acciones que produzcan el máximo momento de vuelco.
- El coeficiente de seguridad al vuelco, no será inferior al 1,5.

4.3.2.- Obra civil edificio

El nuevo edificio constará de una sala de control y otra de celdas de media tensión dispuestas en dos hileras, dejando un pasillo que permita la manipulación, montaje y extracción de las celdas. Además, contará con un cubículo para el TSA y con un aseo.

Su ubicación y sus dimensiones en planta serán las indicadas en planos y, las características constructivas son las siguientes:

- Cimentación a base de zapatas corridas y losas de hormigón armado en la que se apoyan los cerramientos.
- En la cimentación estarán previstos los huecos, cajeados, tubos y canalizaciones necesarios para el paso de cables tanto de potencia que entran y salen por debajo de las celdas blindadas, como de control.
- La cubierta estará formada con forjado de placas alveolares, adjunto con tabiques palomeros con sus correspondientes capas de compresión y sus pertinentes aislantes, con terminación de tejas cerámicas a dos aguas.
- Irá dotado de aire acondicionado, con maquinaria partida solo frío.
- Protección contra incendios. Se instalará lo siguiente:
 - o Detección y alarma
 - Se instalarán detectores termo-velocimétricos y ópticos situados en el techo.
 - La canalización de detección se hará bajo tubos de acero galvanizado de 1/2", conectándose éstos a una centralita de alarmas dispuesta en la zona de control de la subestación. Además, habrá pulsadores manuales situados en puntos estratégicos.
 - En el exterior se dispondrá de alarmas acústicas y luminosas en cada fachada.
 - o Medios propios de extinción



- Se ha proyectado la instalación de extintores de 5,5 Kg a razón de dos por cada 125m² de superficie de local. La instalación de estos se hará junto a las puertas de entrada. La carga de los extintores será de CO₂.
- o Evacuación
 - Se contará con dos puertas, cada una en fachada contigua a la otra.
- Protección anti-intrusismo. Se instalará lo siguiente:
 - o Detección y alarma
 - Se instalarán detectores de presencia, barrera de infrarrojos y contactos magnéticos.
 - La canalización de detección se hará bajo tubos de PVC rígido, conectándose éstos a una centralita de alarmas dispuesta en la zona de control de la subestación.
 - En el exterior en la fachada se dispondrá de una alarma acústica y luminosa.

5.- CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

5.1.- Normativa aplicable

El diseño y construcción se regulará por el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, publicado en el BOE núm. 139, de 9 de junio de 2014.

5.2.- Características básicas de diseño

CARACTERÍSTICAS	Ud.	POS.20 KV	POS. 15 KV
Tensión nominal	kV	20	15
Tensión más elevada para el material	kV	24	24
Frecuencia nominal	Hz	50	50
Tensión soportada f.i.	kV	50	50
Tensión soportada rayo	kV	125	125
Línea mínima de fuga de aisladores	mm	600	600
Intensidad nominal pos. barras	A	1.600	1.600
Intensidad nominal pos. autotransformador	A	630	630
Intensidad nominal pos. línea	A	630	630
Intensidad nominal pos. Servicios Auxiliares	A	200	-
Intensidad máxima de defecto trifásico	kA	25	25
Duración del defecto trifásico	seg	1	1



5.3.- Justificación parámetros de diseño posiciones de línea 20 kV.

Se establecen a continuación los criterios y/o cálculos adoptados para la definición de los elementos constituyentes de la instalación:

5.3.1.- Coordinación de aislamiento

Los niveles de aislamiento nominales serán los siguientes, de acuerdo con la ITC-RAT 12:

- | | |
|---|-----|
| - Tensión más elevada para el material (kVef.). | 24 |
| - Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo (kVcr.). | 125 |
| - Tensión soportada nominal de corta duración a f.i. (kVef.). | 50 |

5.3.2.- Intensidad nominal aparellaje

Las líneas se han proyectado con un conductor tipo XLPE 240 mm² Al, cuyas características son las siguientes:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| - Tipo de aislamiento. | Seco XLPE. |
| - Serie. | 18/30 kV. |
| - Clase/Sección. | 1x(1x240) mm ² Al. |
| - Resistencia a 20° C. | 0,125Ω/km. |
| - Intensidad admisible. | 320 A. |

El aparellaje deberá estar diseñado para intensidades nominales superiores a 320 A adoptándose como valor normalizado 630A (a excepción de los transformadores de medida y protección).

Transformadores de intensidad

De acuerdo al esquema de protecciones normalizado por EDistribución, los transformadores de intensidad deberán disponer de al menos tres circuitos secundarios: uno para medida y dos para protección.

La intensidad nominal secundaria será de 1A, compatible con la de los equipos de medida y relés a conectar. La intensidad nominal primaria, estará definida en función de la intensidad nominal de la línea (320 A), para permitir la adecuada regulación de los relés de protección. De acuerdo a este criterio, se adopta una relación de transformación de 300-600/1 A.

El factor límite de precisión (FLP) deberá garantizar el correcto funcionamiento de los transformadores para los valores máximos de cortocircuito esperables. Se adopta un valor de diseño de 30, por lo que el ajuste de la intensidad de cortocircuito trifásico deberá estar por debajo de 18 kA (para la relación de 600A).

5.4.- Justificación parámetros de diseño posiciones de línea 15 kV.

Se establecen a continuación los criterios y/o cálculos adoptados para la definición de los elementos constituyentes de la instalación:

5.4.1.- Coordinación de aislamiento

Los niveles de aislamiento nominales serán los siguientes, de acuerdo con la ITC-RAT 12:

- | | |
|---|-----|
| - Tensión más elevada para el material (kVef.). | 24 |
| - Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo (kVcr.). | 125 |
| - Tensión soportada nominal de corta duración a f.i. (kVef.). | 50 |

5.4.2.- Intensidad nominal aparellaje

Las líneas se han proyectado con un conductor tipo XLPE 240 mm² Al, cuyas características son las siguientes:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| - Tipo de aislamiento. | Seco XLPE. |
| Serie. | 18/30 kV. |
| - Clase/Sección. | 1x(1x240) mm ² Al. |
| - Resistencia a 20° C. | 0,125Ω/km. |
| - Intensidad admisible. | 320 A. |

El aparellaje deberá estar diseñado para intensidades nominales superiores a 320 A, adoptándose como valor normalizado 630A (a excepción de los transformadores de medida y protección).

Transformadores de intensidad

De acuerdo al esquema de protecciones normalizado por EDistribución, los transformadores de intensidad deberán disponer de al menos tres circuitos secundarios: uno para medida y dos para protección.

La intensidad nominal secundaria será de 1A, compatible con la de los equipos de medida y relés a conectar. La intensidad nominal primaria, estará definida en función de la intensidad nominal de la línea (320 A), para permitir la adecuada regulación de los relés de protección. De acuerdo a este criterio, se adopta una relación de transformación de 300-600/1 A.

El factor límite de precisión (FLP) deberá garantizar el correcto funcionamiento de los transformadores para los valores máximos de cortocircuito esperables. Se adopta un valor de diseño de 30, por lo que el ajuste de la intensidad de cortocircuito trifásico deberá estar por debajo de 18 kA (para la relación de 600A)

5.5.- Limitación de los campos electromagnéticos en la proximidad de las instalaciones de AT

El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, establece unos límites de exposición máximos que se deberán de cumplir en las zonas en las que puedan permanecer habitualmente las personas.

De acuerdo con los apartados 4.7 y 3.15 de la ITC-RAT 14 y de la ITC-RAT 15 del RD 337/2014 respectivamente, se deben adoptar las medidas adecuadas para minimizar, en el exterior de las instalaciones de alta tensión, los campos electromagnéticos creados por la circulación de corriente a 50 Hz en los diferentes elementos de las instalaciones AT cuando dichas instalaciones se encuentren próximas a edificios de otros usos.

Se han tenido en cuenta las siguientes condiciones con el objeto de minimizar los campos magnéticos:

- Las distancias existentes entre los equipos eléctricos y el cierre perimetral de la instalación permiten reducir los niveles de exposición al público en general fruto de la disminución del campo magnético con la distancia.
- Las nuevas posiciones de MT se ubican en el interior de un edificio, en celdas blindadas, cuya carcasa disminuye notablemente el campo magnético en el exterior.
- Los conductores de 15 y 20 kV están constituidos en su totalidad por cables aislados secos con pantalla metálica exterior, esta pantalla metálica permite reducir el campo magnético exterior.
- Las entradas y salidas de los conductores de MT se efectuarán en canalización enterrada bajo tubo con disposición al tresbolillo. La disposición de cables al tresbolillo y en contacto



resulta óptima para minimizar el valor del campo magnético

Se realizarán los cálculos pertinentes para comprobar que no se superan los valores máximos establecidos en el cuadro nº2 del Anexo II del Real Decreto 1066/2001.

Para una frecuencia de 50Hz, que es la frecuencia de la red eléctrica, el valor máximo permitido de la inducción magnética es de 100µT.

La formulación teórica para el cálculo de los campos magnéticos en la proximidad de subestaciones, así como el procedimiento empleado para la medida de dichos campos se ha realizado según lo descrito en la norma IEC 62110.

Se han calculado los valores de Campo Magnético (B) en la zona exterior de la subestación en las áreas en las que más riesgo existe de encontrar valores altos del campo magnético:

- Zona de salida de las líneas de MT teniendo en cuenta que todas las líneas saldrán por la misma canalización, ya que este es el caso más desfavorable.

Para los cálculos vamos a suponer las siguientes consideraciones:

- Conductores de longitud infinita.
- No se contemplan intensidades creadas por las pantallas.

El campo magnético generado en un punto (P) por un conjunto de cables k, lo podemos expresar como

$$\vec{B} = (B_x, B_y)$$

$$|B| = \sqrt{|B_x|^2 + |B_y|^2}$$

Donde:

$$B_x = \frac{\mu_0}{2 * \pi} * \sum_{i=1}^{i=k} \frac{I_i * y_i}{x_i^2 + y_i^2}$$

$$B_y = \frac{\mu_0}{2 * \pi} * \sum_{i=1}^{i=k} \frac{I_i * x_i}{x_i^2 + y_i^2}$$

Siendo:

- μ_0 es la permeabilidad magnética del vacío, $4\pi 10^{-7}$ N/A².
- I_i es la intensidad que circula por el conductor i.
- x_i es la distancia en horizontal del punto considerado (P) al conductor i.
- y_i es la distancia en vertical del punto considerado (P) al conductor i.

Como se puede comprobar en los apartados siguientes, en puntos externos a la subestación el campo magnético alcanza en las zonas más desfavorables valores máximos inferiores al límite de 100 µT, establecido por el Real Decreto 1066/2001 para frecuencias de 50 Hz.

5.5.1.- Cálculos para líneas de MT

Los cables de 15 y 20 kV saldrán de la subestación enterrados a una profundidad de unos 1,6 metros.


Para determinar el campo magnético en las condiciones más desfavorables consideraremos que el sistema se encuentra funcionando a plena carga y que la intensidad por cada una de las líneas es la misma (320 A).

Se ha procedido a calcular el campo magnético, a nivel de suelo ($r_y=1,6$ m) y a un metro del suelo ($r_y=2,6$ m) para una de las canalizaciones respecto a un punto en el exterior de la subestación situado sobre el eje de la canalización, situación de máximo valor del campo como



se puede comprobar en el gráfico.

Debido a que todas las canalizaciones son iguales se realizan los cálculos para una canalización tipo con dos líneas de 320 A cada una. Los valores obtenidos son:

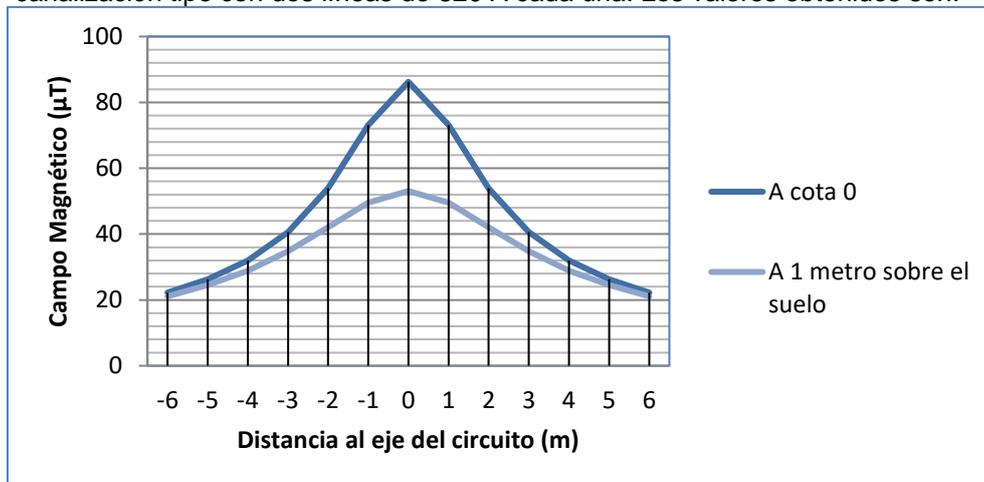

Como se puede comprobar, en puntos externos a la subestación el campo magnético debido a MT alcanza valores máximos inferiores al límite de 100 µT, establecido por el Real Decreto 1066/2001 para frecuencias de 50 Hz. La legalización de las líneas no forma parte de este proyecto

5.6.- Limitación del nivel de ruido emitido por las instalaciones de AT.

Según lo indicado en el apartado 3.16 de la ITC-RAT 15, y con objeto de limitar el ruido originado por la instalación, esta se dimensionará y diseñará de forma que los índices de ruido medidos en el exterior de esta se ajusten a los niveles de calidad acústica establecido en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

6.- POSICIONES DE 15 Y 20 KV.

6.1.- Disposición de las instalaciones

6.1.1.- Distancias de aislamiento

De acuerdo con los valores de tensiones soportadas a impulsos tipo rayo y aplicando lo preceptuado en la ITC-RAT-12, las distancias mínimas de aislamiento serán las siguientes:

- Tensión soportada nominal a impulsos tipo rayo. 125 kV (cresta).
- Distancia mínima en el aire entre fases y entre fases y tierra. 22 cm.

6.1.2.- Pasillos y áreas de protección

Aplicando lo establecido en la ITC-RAT-14 e ITC-RAT-15:

- Pasillo mínimo de maniobra con elementos en tensión a un solo lado. 100 cm.
 - Pasillo mínimo de maniobra con elementos en tensión a ambos lados. 120 cm.
 - Pasillo mínimo de inspección con elementos en tensión a un solo lado. 80 cm.
 - Pasillo mínimo de inspección con elementos en tensión a ambos lados. 100 cm.
 - Altura sobre elementos en tensión no protegidos que se encuentren sobre los pasillos. 272 cm.
- $H = 250 + d$
 $d = (\text{ITC-RAT-12}) = 22 \text{ cm.}$



- Zona de protección contra contactos accidentales desde el exterior de la instalación. 172 cm.
 $G = 150 + d$
 $d = (ITC-RAT-12) = 22 \text{ cm.}$

- En las zonas accesibles, la parte más baja de cualquier elemento aislante, por ejemplo, el borde superior de la base metálica de los aisladores estará situada a la altura mínima sobre el suelo de 230 cm. En el caso de que dicha altura sea menor a 230 cm, será necesario establecer sistemas de protección.

6.1.3.- Embarrados y conductores de potencia

-Conexión transformador de servicios auxiliares.

- o Se utilizará cable seco de aislamiento XLPE 18/30 kV de sección 3x(1x95) mm² Al, que soporta una intensidad de 205 A.

-Conexión autotransformador a celdas de 15 y 20 kV.

- o Se utilizará cable RHZ1-OL (AS) 18/30 kV de sección 1x3x630 mm² Al. que soporta una intensidad de 660A.

6.2.- Características de diseño de los componentes

Los parques de 15 y 20 kV estarán formados por celdas de Media Tensión Blindadas con aislamiento en gas no fluorado en el cubículo del interruptor, bajo envoltente metálica de ejecución prefabricada para instalación interior.

La aparamenta instalada en las celdas responde a las características que se detallan a continuación:

Interruptores

- Nº. de polos.	3
- Tipo de instalación.	Interior
- Tensión nominal (kV).	24
- Tensión soportada a frecuencia industrial (kV)	50
- Tensión soportada a impulso tipo rayo (kV).	125
- Frecuencia nominal (Hz).	50
- Intensidad nominal (A).	1250
- Intensidad de corte (kA ef.).	25
- Ciclo.	O-0,3 seg-CO-15 seg-CO Motorizado con una bobina de cierre, dos de disparo y contactos auxiliares de señalización 7NA + 7NC.

Seccionadores

- Nº. de polos.	3
- Instalación.	Interior
- Tensión nominal (kV).	24
- Frecuencia nominal (Hz).	50
- Intensidad nominal (A).	
Línea.	630
Autotrafo	630
SS.AA.	200
- Accionamiento.	Manual
- Tensión soportada a frecuencia industrial (kV).	
- A tierra y entre polos.	50
- Entre distancia de seccionamiento.	60
- Tensión soportada a impulso tipo rayo (kV).	



- A tierra y entre polos. 125
- Entre distancia de seccionamiento. 145

Transformadores de intensidad

- Tipo de instalación. Interior
- Tensión nominal (kV). 24
- Relación de transformación (A). 300-600/1.
- Potencias de precisión simultáneas:
 - 1^{er} Núcleo. 2 VA cl. 5P30

Transformadores de tensión

- Instalación. Interior.
- Relación de transformación (kV).
 - Autotrafo 22: $\sqrt{3}$ / 0,11: $\sqrt{3}$ -0,11:3
 - Autotrafo 16,5: $\sqrt{3}$ / 0,11: $\sqrt{3}$ -0,11:3
- Potencias y clases de precisión:
 - 1^{er} Núcleo. 15 VA cl. 0,5-3P
 - 2^o Núcleo. 10 VA cl. 6P
- Tensión soportada a frecuencia industrial (kV ef.). 50
- Tensión soportada a impulso tipo rayo (kV cresta). 125

Transformadores de intensidad toroidales

- Instalación. Interior
- Tensión nominal (kV). 0,72
- Relación de transformación. 20/1A
- Potencias y clases de precisión:
 - 1^{er} Núcleo. 2VA cl.10P15

7.- POSICIONES DE SERVICIOS AUXILIARES

7.1.- Servicios auxiliares de C.A.

Función

La función del sistema de servicios auxiliares de corriente alterna será la alimentación de las siguientes cargas:

- Cargador de la batería de corriente continua.
- Alumbrado y fuerza de la subestación.
- Regulador en carga y ventilación de los transformadores de potencia (futuros).

Esquema unifilar

Se instalará un transformador de servicios auxiliares conectado al sistema de MT mediante sus protecciones correspondientes. La distribución se realizará mediante los correspondientes cuadros de servicios auxiliares.

Características del Transformador de Servicios Auxiliares

- Instalación. Exterior / Interior
- Clase de servicio. Continuo
- Clase de refrigeración. Natural
- Clase de corriente. Alterna, trifásica 50 Hz.
- Número de arrollamientos. 3



- Potencia en régimen continuo para la toma de menor tensión. 250 kVA.
- Conexión de los devanados.
 - A.T. Triángulo
 - B.T. Estrella con neutro accesible
- Grupo de conexión. Dyn11
- Tensiones en vacío.
 - Lado A.T. 22000 V.
 - Lado B.T. 400 V.
- Tensión de cortocircuito a 75°C y base potencia nominal. 4 %
- Sobreexcitación máxima. 5 %

7.2.- Servicios auxiliares de C.C.

Función

La función del sistema de servicios auxiliares de corriente continua será la alimentación de las siguientes cargas:

- Circuitos de control, protecciones y alarmas.

Esquema unifilar

Se instalarán dos equipos cargador-batería de 100 Ah. 125 Vcc. La distribución se realizará mediante el Cuadro de Servicios Auxiliares.

Características del Equipo Cargador-Batería de 125 Vcc.

- Características generales.

Intensidad máxima de descarga permanente. 7 A.

- Características de la batería.

Tipo. Estacionaria Ni-Cd.
 Tensión nominal. 125 Vcc.
 Nº de elementos. 92 o 94.
 Margen tensiones de trabajo. 125 V. +10% -15%
 Capacidad nominal en régimen de 5 horas. 100 Ah.
 Intensidad máxima de descarga permanente. 7 A.

- Características del cargador.

Alimentación. Monofásica 240V.±10%.
 Frecuencia. 50 Hz.
 Intensidad nominal a la salida. 30 A.
 Tensión de carga en flotación. ≤1,4V por elemento.
 Tensión de carga rápida. 1,4 a 1,5 V por elemento.

8.- POSICIÓN DE CONTROL Y PROTECCIONES

8.1.- Sistema de control

Se instalará un Sistema Integrado de Control y Protección (en adelante SICP) con las siguientes características:

Tecnología

El SICP será de tecnología numérica y configuración distribuida, formado por remota y sistema protectorio.



Funciones

El SICP incorporará las funciones de control local, telecontrol, protección y medida de todas las posiciones de la subestación, incluidos los Servicios Auxiliares tanto de corriente continua como de corriente alterna.

Funciones principales de la UCS

- Mando y Señalización de todas las posiciones de la subestación.
- Ejecución de automatismos generales a nivel de subestación.
- Presentación y gestión de las alarmas del sistema.
- Gestión de las comunicaciones con el sistema de Telecontrol.
- Gestión de las comunicaciones con todas las UCP.
- Gestión de periféricos: terminal local, impresora y módem.
- Generación de informes.
- Sincronización horaria.
- Opcionalmente, Gestión de comunicaciones y tratamiento de la información con las Unidades de Mantenimiento a través de la Red Telefónica Conmutada o Red de Tiempo Real.

Funciones principales de las UCP

- Medida de valores analógicos (intensidad, tensión, potencia, etc.) directamente desde los secundarios de los TI y TT.
- Protección de la posición.
- Mando y señalización remota de los dispositivos asociados a la posición (interruptores, seccionadores, etc.).
- Adquisición de las entradas digitales procedentes de campo asociadas a la posición.
- Gestión de alarmas internas de la propia UCP.

Disposición constructiva

Los distintos elementos integrantes del SICP se dispondrán de la siguiente forma:

- Un armario central en el que se instalará el equipamiento general de la subestación y que se ubicará en el edificio o sala de control. Este armario contendrá la UCS y todos los módems, excepto los que comunican con el Telemando (C.C.M.T.).
- Las diferentes UCP se instalarán en los armarios de protección de la subestación.
- La red de comunicaciones se instalará en las conducciones de cables de la subestación y será de fibra óptica de plástico protegida contra la acción de los roedores.

8.2.- Sistema de protecciones

8.2.1.- Líneas 15 y 20kV.

- Protección de sobreintensidad para faltas entre fases, y entre fases y tierra formada por relés de sobreintensidad de tiempo inverso en A.T. (51/51N).
- Protección de sobreintensidad homopolar ultrasensible formada por relés de sobreintensidad de tiempo inverso (51G).
- Reenganchador tripolar sin control de tensiones (79).

9.- INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

9.1.- Sistema de telecomunicaciones



La telecomunicación se realizará mediante fibra óptica.

9.2.- Sistemas de seguridad

9.2.1.- Protección contra incendios

Sistema automático de detección de incendios

Consistirá en un sistema de detección mediante detectores de humo del tipo iónico y en un sistema de alarmas mediante pulsadores manuales localizados en puntos estratégicos, con el fin de que el personal que primero localice un incendio pueda dar la alarma sin esperar la actuación del sistema de detección. Se instalará una central de alarmas y señalización con capacidad para todas las zonas de detección.

Extintores móviles

Se instalarán en el interior del edificio extintores móviles de 3,5 Kg en sala de control y de 5 Kg en salas de cabinas, de capacidad de CO₂. Ubicado en las cercanías de los transformadores de potencia se instalará un extintor móvil de 25 Kg de polvo polivalente.

9.2.2.- Protección contra intrusismo

Se ha previsto dotar al parque de un sistema de detección de intrusismo con emisores-células receptoras, cuyas señales irán a parar al sistema general de alarmas situado en el interior del edificio.

9.3.- Sistema de alumbrado

Alumbrado exterior

Estará constituido por:

- Proyectoras herméticas con lámparas de vapor de sodio de alta presión de 250 W

Alumbrado interior

Estará constituido por:

- Pantallas de tubos fluorescentes de 18 y 36 W. en las salas de control, salas de cabinas, sótano, salas de transformadores de SS.AA. y aseo.

Alumbrado de emergencia

Para el alumbrado de emergencia se instalarán lámparas con fuentes propias de energía, con una iluminación mínima de 10 lux, en régimen de emergencia y de 1 lux en régimen de señalización. Estas lámparas estarán previstas para entrar en funcionamiento al producirse el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70 % de su valor nominal.

9.4.- Sistema de aire acondicionado

La sala de control y protecciones se dotará de aire acondicionado, proporcionado por una máquina partida refrigerada por aire y sólo frío.

9.5.- Sistema de puesta a tierra

Puesta a tierra inferior



La instalación general de puesta a tierra deberá cumplir con lo establecido en la ITC-RAT 13.

a) Función

Establecer la instalación general de puesta a tierra para cumplir las siguientes funciones:

- Proteger al personal y equipos contra potenciales peligrosos.
- Proporcionar un camino a tierra para las intensidades originadas por descargas atmosféricas, por acumulación de descargas estáticas o por defectos eléctricos.
- Referenciar el potencial del circuito respecto a tierra.
- Facilitar a los elementos de protección el despeje de la falta a tierra.

b) Características del sistema

El sistema de puesta a tierra estará formado por:

- Electrodo de puesta a tierra, que será una malla enterrada de cable de cobre desnudo. Los conductores se tenderán en el terreno formando una retícula, estando dimensionados de manera que al dispersar la máxima corriente de falta, las tensiones de paso y contacto estén dentro de los límites permitidos por la ITC-RAT-13.
- Líneas de tierra, que serán conductores de cobre desnudo o pletina de cobre que conectarán los elementos que deban ponerse a tierra al electrodo, de acuerdo con las instrucciones generales y particulares de puesta a tierra.

c) Instrucciones generales de puesta a tierra

Puesta a tierra de protección

Se pondrán a tierra las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión normalmente pero que puedan estarlo a consecuencia de averías, accidentes, descargas atmosféricas o sobretensiones.

Se conectarán a tierra los siguientes elementos, salvo las excepciones que se indican en los apartados 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de la ITC-RAT-13:

- a) Los chasis y bastidores de aparatos de maniobra.
- b) Los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos.
- c) Las puertas metálicas de los locales.
- d) Las vallas y cercas metálicas.
- e) Las columnas, soportes, pórticos, etc.
- f) Las estructuras y armaduras metálicas de los edificios que contengan instalaciones de alta tensión.
- g) Los blindajes metálicos de los cables.
- h) Las tuberías y conductos metálicos.
- i) Las carcasas de los transformadores.
- j) Los hilos de guarda o cables de tierra de las líneas aéreas.
- k) Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra.
- l) Pantalla de separación de los circuitos primario y secundario de los transformadores de medida o protección.

Puesta a tierra de servicio

Se conectarán a las tierras de servicio los elementos de la instalación necesaria, y entre ellos:

- a) Los neutros de los transformadores de potencia que lo precisen.
- b) Los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida.
- c) Los limitadores, descargadores, autoválvulas, pararrayos, para eliminación de sobretensiones o descargas atmosféricas.
- d) Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra.



Interconexión de las instalaciones de tierra

Las puestas a tierra de protección y de servicio de la instalación deberán conectarse entre sí, constituyendo una instalación de tierra general.

Control de las instalaciones de tierra

La instalación de red de tierras deberá ser comprobada a la finalización de las obras por una OCA, debiendo verificar que se cumple con las siguientes limitaciones:

- Densidad máxima de corriente: 160 A/mm². Teniendo en cuenta que la intensidad de defecto a tierra es 2,7 kA y la sección del conductor de 95 mm², no se supera el valor máximo establecido.
- Las tensiones de paso y contacto admisibles estarán por debajo de las máximas tolerables por el cuerpo humano, atendiendo lo indicado en el apartado 1.1 de la ITC-RAT-13.

10.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución previsto para la construcción de la Subestación Eléctrica La Parra será de 15 meses a partir de la consecución de los permisos y licencias necesarios.



Los datos expresados en la presente Memoria en unión de los documentos que se acompañan, entendemos serán elementos suficientes para conocer la instalación proyectada y servir para la obtención de la autorización y aprobación del Proyecto de ejecución.



Esta memoria ha sido redactada por el Ingeniero Técnico Industrial Manuel Alonso Pantoja, con número de colegiado 9522, del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.

ESTUDIO GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD

COGITISE 

VISADO N° 1316/2025 - A00
11/03/2025
COLEGIADO 9 522 ALONSO PANTOJA, MANUEL

C.S.V. *9693696975*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



ÍNDICE ESTUDIO GENERAL SEGURIDAD Y SALUD

- I.- ANTECEDENTES
- II.- DEFINICIONES
- III.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- IV.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
- V.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
- VI.- LIBRO DE INCIDENCIAS
- VII.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
- VIII.- PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
- IX.- EVALUACIÓN DE RIESGOS
- X.- NORMAS DE SEGURIDAD
 - A) PROTECCIONES PERSONALES
 - B) PROTECCIONES COLECTIVAS
 - C) TRABAJOS EN ANDAMIOS
 - D) TRABAJOS CON ESCALERAS DE MANO
 - E) TRABAJOS EN ALTURAS
 - F) HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y LÁMPARAS PORTÁTILES
 - G) TRABAJOS CON CORTADORA DE DISCOS
 - H) EQUIPOS DE SOLDADURA
 - I) LÁMPARAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES
 - J) TRABAJOS CON MANIOBRAS EN APARATOS DE BAJA TENSIÓN
 - K) TRABAJOS CON MANIOBRAS EN EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN
- XI.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
- XII.- PLIEGO DE CONDICIONES
- XIII.- PLANOS
- XIV.- PRESUPUESTO
- XV.- CONCLUSIÓN



I.- ANTECEDENTES

A fin de dar cumplimiento a lo establecido por el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, se redacta el presente ESTUDIO GENERAL DE SEGURIDAD PARA LA OBRA DISEÑADA EN ESTE PROYECTO.

Por las características de la obra del presente proyecto, la ejecución de los trabajos se encuentra en alguno de los cuatro supuestos que prevé el artículo 4º del Real Decreto 1.627/1.997 (Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio general de seguridad y salud en las obras), a saber:

- a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.000€.
- b) Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
- c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo como tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
- d) Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Por lo que según el punto 2 del citado Real Decreto 1.627/1.997 procede elaborar un ESTUDIO GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD para el proyecto que nos ocupa.

II.- DEFINICIONES

Según el artículo 2 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, en todo lo que afecte a esta obra se entenderá por:

- a) Trabajos con riesgos especiales: Trabajos cuya realización exponga a los trabajadores a riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud, tales como los que pueden darse en esta obra:
 - Caída de altura de objetos
 - Caída de operarios a distinto nivel
 - Proximidad de fuentes de alta y baja tensión que pudieran causar electrocución
 - Etc.
- b) Promotor: Cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra.
- c) Proyectista: El autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte del proyecto de la obra.
- d) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la fase del proyecto de obra: El técnico competente designado por el promotor para coordinar durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud que a continuación mencionaremos. Serán sus misiones las siguientes:
 - 1.- De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aplicar los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su artículo 15, y en particular:
 - a) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente.



- b) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del trabajo.
- 2.- Tener en cuenta cualquier estudio de seguridad y salud o estudio general, así como las previsiones e informaciones útiles a que se refieren el apartado 6 del artículo 5 y el apartado 3 del artículo 6 del mencionado Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre.
- 3.- Coordinar la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores.
- e) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra: el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas:
- 1.- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
- a) Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
- b) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
- 2.- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades que mencionaremos en el siguiente apartado del presente documento.
- 3.- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
- 4.- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- 5.- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
- 6.- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
- f) Dirección facultativa: El técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargado de la dirección y del control de la ejecución de la obra.
- g) Contratista: La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato.
- h) Subcontratista: La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.
- i) Trabajador autónomo: La persona física distinta del contratista, que realiza de forma personal directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena tendrá la consideración de contratista o subcontratista.



El contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista respecto de aquéllos.

III.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- 1.- Cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en donde se analicen, estudien y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio general en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el presente estudio general.
- 2.- El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa.
- 3.- El plan de seguridad y salud en el trabajo es el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva en relación con los puestos de trabajo en obra.
- 4.- El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del apartado 2. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos.
- 5.- El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa.

IV.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

- 1.- Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:
 - a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades de puesta en práctica de los principios generales aplicables durante la ejecución de obra contemplados por el Real Decreto 1.627/1.997.
 - b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
 - c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV por el Real Decreto 1.627/1.997 durante la ejecución de la obra.
 - d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en obra.



- e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
- 2.- Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
- Además, los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- 3.- Las responsabilidades de los coordinadores de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

V.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

- 1.- Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
- a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades de puesta en práctica de los principios generales aplicables durante la ejecución de la obra.
- b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad establecidas por el Real Decreto 1.627/1.997 más las establecidas en el presente estudio general de seguridad.
- c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
- e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1.215/1.997, de 8 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y al Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997 sobre los equipos de trabajo temporales en altura.
- f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
- 2.- Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.



VI.- LIBRO DE INCIDENCIAS

- 1.- Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud existirá en la oficina de obra un libro de incidencias que constará con hojas por duplicado, habilitado al efecto. Este libro será facilitado por el Colegio Profesional del colegiado que firma este estudio general de seguridad y salud.
- 2.- El libro de incidencias estará siempre en obra en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso:
 - La dirección facultativa.
 - Los contratistas.
 - Los subcontratistas.
 - Los trabajadores autónomos.
 - Las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra.
 - Los representantes de los trabajadores.
 - Los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes.
- 3.- Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

VII.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

- 1.- Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observe incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los trabajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
- 2.- En el supuesto considerado en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos.

VIII.- PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:

- a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
- c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.



- d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
- e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.
- f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
- g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
- h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
- i) La cooperación entre los distintos contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
- j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

IX.- EVALUACIÓN DE RIESGOS

Por las características de los trabajos desarrollados por esta empresa, el personal deberá tener presente las pautas a seguir para la prevención de riesgos en las siguientes actividades:

A) Riesgos profesionales

- Caídas de distinto nivel.
- Caídas de materiales.
- Cortes, pinchazos y golpes con máquinas, herramientas y materiales.
- Caídas al mismo nivel.
- Proyección de partículas a los ojos.
- Ruidos intensos.
- Electrocutaciones.
- Incendios y explosiones.

B) Riesgos de daños a terceros

- Caídas al mismo nivel.
- Caídas de objetos.
- Electrocutaciones.

X.- NORMAS DE SEGURIDAD

Se establecen de uso obligatorio las siguientes medidas de protección y normas para realizar los trabajos.

A) Protecciones personales

A.1) Protecciones de la cabeza:

- Cascos para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes. Estos cascos irán marcados con las siglas C.E. indicando la función a que van destinados así como el aislamiento eléctrico.
- Protecciones auditivas en zonas de alto nivel de ruido.
- Pantalla de protección para trabajos de soldadura eléctrica.



- Gafas contra proyección de partículas en trabajos con cortadora de disco o similar.

A.2) Protecciones del cuerpo:

- Cinturones de seguridad para trabajos con riesgo de caída desde una altura de más de 2 metros.

A.3) Protecciones de extremidades superiores:

- Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
- Guantes dieléctricos para trabajos en tensión. Estos serán homologados según la Norma Técnica reglamentaria MT-4. Cada guante deberá llevar en sitio visible un sello con la inscripción Ministerio de Trabajo, fecha y clase.
- Las herramientas manuales para trabajos en baja tensión estarán homologadas según la norma técnica reglamentaria MT-26 sobre aislamiento de seguridad de las herramientas manuales para trabajos eléctricos en baja tensión.

A.4) Protecciones de extremidades inferiores:

- Botas de seguridad de clase III homologadas.

B) Protecciones colectivas:

Deberán tenerse en cuenta las interferencias con otros grupos de trabajo, sobre todo en lo referente a:

1) Maniobras con aparatos eléctricos de B.T. o A.T.:

Para realizar estos tipos de trabajos deben coordinarse con el responsable técnico de los mismos. Este responsable será el único que conceda permisos para cualquier tipo de maniobra que se realice. Son de uso obligatorio elementos que señalicen la zona en que se realicen este tipo de trabajo.

2) Apertura de zanjas o socavones que deberán estar convenientemente balizadas.

C) Trabajos en andamios:

Cuando los trabajos se realicen en andamios deberán tenerse presentes las siguientes normas:

- 1) La plataforma de trabajo tendrá siempre un ancho mínimo de 60 cm, y estará construida con tablas de 5 cm. de grueso como mínimo.
- 2) Los andamios con plataforma de trabajo a más de 2 metros de altura o con riesgo de caída de alturas superiores, tendrán el perímetro protegido con barandillas metálicas de 90 cm. de altura y rodapié de 15 cm. instalado en la vertical del extremo de la plataforma de trabajo, debiéndose sujetar el operario a un punto fijo del mismo mediante cinturón de seguridad.
- 3) La plataforma de trabajo en andamios, ya sea de madera o metálica, deberá ir perfectamente sujeta al resto de la estructura.
- 4) Todo andamio debe reposar en suelo firme y resistente. Queda prohibido utilizar cualquier otro elemento que no sea un pie de andamio regulable para la nivelación del mismo.



D) Trabajos con escalera de mano:

Antes de utilizar una escalera de mano, el operario deberá comprobar que está en buen estado, retirándola en caso contrario, así como deberá observar las siguientes normas:

- 1) No se utilizarán nunca escaleras empalmadas, salvo que estén preparadas para ello.
- 2) Cuando se tenga que usar escaleras en las proximidades de instalaciones en tensión, su manejo será vigilado directamente por el jefe del trabajo, delimitando la zona de trabajo e indicando la prohibición de desplazar la escalera.
- 3) No se debe subir una carga de más de 30 Kg. sobre una escalera no reforzada.
- 4) Las escaleras de mano se deben apoyar en los largueros (nunca en los peldaños) y de modo que el pie quede retirado de la vertical del punto superior de apoyo, a una distancia equivalente a la cuarta parte de la altura.
- 5) Las usadas para el acceso a planos elevados, tendrán una longitud suficiente para rebasar en 1 metro el punto superior de apoyo y se sujetarán en la parte superior para evitar que basculen. El ascenso y descenso se hará dando de frente a la escalera.
- 6) Cuando no se empleen las escaleras, se deben guardar al abrigo del sol y de la lluvia. No deben dejarse nunca tumbadas en el suelo. Se barnizarán, pero nunca se pintarán.

E) Trabajos en alturas:

Se deberán usar cinturones de seguridad en todo trabajo que por su elevada situación o cualquier otra causa, presenten peligro de caída de más de 2 metros.

El cinto de seguridad se debe sujetar en puntos fijos y resistentes, como pueden ser cuerdas sujetas a techos, horquillas metálicas o cualquier otro elemento estructural de la construcción.

Queda prohibido sujetar el cinto en máquinas o andamios.

El cinto debe estar siempre ajustado a la cintura y sujeto en puntos que deben estar preferentemente sobre el nivel de la cintura.

F) Herramientas eléctricas y lámparas portátiles:

Los útiles y herramientas eléctricas son equipos muy peligrosos dado el estrecho contacto que existe entre el hombre y la máquina y más teniendo en cuenta que los trabajos son realizados en las obras, en la mayoría de las ocasiones, sobre emplazamientos conductores.

La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de accionamiento manual no excederá de 250 V. con relación a tierra y serán de clase II o doble aislamiento. Cuando estas herramientas se utilicen en lugares húmedos o conductores serán alimentadas a través de transformadores de separación de circuitos.

G) Trabajos con cortadora de discos:

Cuando se use estas máquinas, se deberá comprobar que la protección del disco se encuentra instalada cubriendo como mínimo 1 cm. de su parte superior.

Queda terminantemente prohibido usar la cortadora radial sin protección o con discos no diseñados para esa máquina. Siempre se deberá usar gafas de protección para evitar posibles impactos en los ojos.



H) Equipos de soldadura:

Queda prohibida toda operación de corte o soldadura en las proximidades de materias combustibles almacenadas, y en la de materiales susceptibles de desprender vapores o gases inflamables y explosivos, a no ser que se hayan tomado precauciones especiales.

Con carácter general en todos los trabajos se usarán guantes y gafas protectoras.

Los motores generadores, los rectificadores o los transformadores de las máquinas, y todas las partes conductoras estarán protegidas para evitar contactos accidentales, con partes en tensión, estando conectados los armazones a tierra.

Los cables conectores estarán aislados en el lado de abastecimiento, estando la superficie exterior de los mangos, así como de las pinzas, completamente aislada y provista de discos o pantallas para proteger las manos del calor de los arcos. En caso contrario se utilizarán guantes.

I) Lámparas eléctricas portátiles:

Estas lámparas deben responder a las normas UNE-EN 60598 y UNE-EN 62471-2009 y estar provistas de una reja de protección para evitar choques y tendrán una tulipa estanca que garantice la protección contra proyecciones de agua. Serán de clase II y la tensión de utilización no será superior a 250 V., siendo como máximo de 245 voltios cuando se trabaje en lugares mojados o superficies conductoras, si no son alimentados por medio de transformadores de separación de circuitos.

J) Trabajos con maniobras en aparatos de baja tensión:

No se procederá a ninguna maniobra sin el permiso del responsable de los trabajos. No se podrá trabajar con elementos en tensión sin la correspondiente protección personal (botas y guantes dieléctricos y pantallas protectoras).

Cuando se realicen trabajos sin tensión se aislarán las partes donde se desarrollen (mediante aparatos de seccionamiento) de cualquier posible alimentación. Únicamente se podrá comprobar la ausencia de tensión con verificadores de tensión. No se restablecerá el servicio hasta finalizar los trabajos, comprobando que no exista peligro alguno.

Cuando se realicen tendidos de cables provisionales, se tendrá en cuenta que no sean un riesgo de caídas o electrocuciones para terceros, para lo cual las partes en tensión deben quedar convenientemente protegidas y señalizadas.

K) Trabajos con maniobras en equipos de alta tensión:

No se procederá a efectuar ninguna maniobra sin el permiso del responsable de los trabajos. El inicio y finalización de los trabajos debe ser comunicado, por escrito, al responsable de los trabajos.

Los trabajos en las instalaciones eléctricas deberán realizarse siempre sin tensión.

Se prohíbe realizar trabajos en las instalaciones de alta tensión, sin adoptar las siguientes precauciones:

- 1) Abrir con corte visible, todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.
- 2) Enclavar o bloqueo, si es posible, los aparatos de corte.
- 3) Reconocer mediante equipo normalizado para ello la ausencia de tensión.
- 4) Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.



5) Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.

Cuando se trabaje en celdas de protección, queda prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas antes de dejar sin tensión a los conductores y aparatos contenidos en ellas. Se prohíbe dar tensión a los conductores y aparatos situados en una celda, sin cerrarla previamente con el resguardo de protección.

En la proximidad de instalaciones de alta tensión o en celdas de protección, es obligatorio que el trabajo se haga por parejas de operarios, con el fin de tener mejor vigilancia y más rápido auxilio en caso de accidente.

En cualquier caso, para cualquier trabajo a realizar en la obra las contratistas se atenderán a lo dispuesto por el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, en su Anexo IV Parte B (Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales), y Parte C (Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales).

XI.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Las contratistas que trabajen en la obra dispondrán en la misma de un botiquín suficientemente equipado para el personal que tengan con material medicinal básico listo siempre para su uso.

El personal de obra deberá estar informado de los diferentes Centros Médicos, Ambulatorios y Mutualidades Laborales donde deben trasladarse los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.

XII.- PLIEGO DE CONDICIONES

1.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

- Estatuto de los Trabajadores (Modificado según Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo).
- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección y salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.
- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud laboral.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.



- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, así como la modificación del mismo según el Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio.
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997 sobre los equipos de trabajo temporales en altura.
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
- Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores.
- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
- Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, (B.O.E. 28/12/1995, rect. 24/02/1993) que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individuales.
- Real Decreto 363/1995, de 10 de Marzo, por el que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
- Real Decreto 255/2003, de 28 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
- Resolución del 30 de abril de 1974 sobre las verificaciones de las instalaciones eléctricas antes de su puesta en marcha.
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, publicado en el BOE número 139, de 9 de junio de 2014.
- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
- Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja tensión, e Instrucciones Técnicas Complementarias.
- REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.

2.1.- Generalidades.

Es de obligado cumplimiento la utilización de los Equipos de Protección Individual y Colectivos definidos con medidas preventivas en la identificación de los riesgos por parte de todos los trabajadores, incluyendo al Jefe de Obra y otras personas que pudieran visitar la obra en función de los riesgos existentes.

Durante el transcurso de la obra, se tomarán todas las medidas y precauciones necesarias para que los elementos de Seguridad e Higiene instalados para la ejecución de estas obras y definidos en el presente Plan de Seguridad y Salud se encuentren en todo momento en servicio y en buenas condiciones para su finalidad, siendo responsabilidad de todo el personal en general, y de la línea de mando en especial, el mantener y conservar dichas medidas en perfecto estado de uso y funcionalidad, cambiando o reemplazando de lugar los elementos que así lo requieran, utilizando y exigiendo la utilización a todo el personal de todas las preceptivas protecciones individuales y colectivas.

2.2.- Equipos de Protección Individual.

Los Equipos de Protección Individual serán homologados y llevarán el mercado CE. En caso de que para alguno de ellos no existiese tal identificación, se elegirá aquel que mejor responda a las necesidades y sea garantizada su calidad por el fabricante.



Como Equipos de Protección Individual comunes a todos los trabajos a realizar, los operarios deberán utilizar OBLIGATORIAMENTE cascos, botas y guantes, utilizándose el resto de prendas descritas en las medidas preventivas en función de que se esté realizando la actividad para la que están previstos.

A continuación se definen las condiciones de empleo de los Equipos de Protección Individual:

2.2.1.- Protección de la cabeza.

La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas situaciones de riesgo, entre las que cabe destacar:

- Riesgos mecánicos. Caída de objetos, golpes y proyecciones.
- Riesgos térmicos. Metales fundidos, calor, frío...
- Riesgos eléctricos. Maniobras y/u operaciones en alta o baja tensión.

La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco que cubre la parte superior de la cabeza.

2.2.2.- Protección del oído.

Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir el nivel de ruido que percibe un trabajador situado en un ambiente ruidoso.

Los protectores auditivos los podemos clasificar en los siguientes grupos:

- Orejeras
- Tapones

Las orejeras son protectores que envuelven totalmente el pabellón auditivo. Están compuestas por:

- Los CASCOS, que son piezas de plástico duro que cubren y rodean la oreja. Los bordes están recubiertos por unas almohadillas rellenas de espuma plástica con el fin de sellar acústicamente contra la cara. La superficie interior del casco está normalmente recubierta de un material absorbente del ruido.
- El ARNÉS, que es el dispositivo que sujeta y presiona los cascos contra la cabeza o sobre la nuca.

Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de protección auditiva y que pueden girarse 90° a una posición de descanso cuando no es preciso su uso.

Los TAPONES son protectores auditivos que se utilizan insertos en el conducto auditivo externo, obturándolo. En general, no son adecuados para personas que sufran enfermedades de oído o irritación del canal auditivo. Puede llevar un ligero arnés o cordón de sujeción para evitar su pérdida.

2.2.3.- Protección de ojos y cara.

Los equipos de protección personal de ojos y cara se pueden clasificar en dos grandes grupos:

- Pantallas- Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las distintas situaciones de riesgo a que pueda verse sometido. Las pantallas protectoras, en orden a sus características intrínsecas, pueden clasificarse en:
 - Pantallas de soldadores. Pueden ser de mano o de cabeza. Las pantallas para soldadores van provistas de filtros especiales inactínicos que, de acuerdo con la intensidad de las radiaciones, tendrán una opacidad determinada, indicada por su grado de protección N. Estas pantallas pueden llevar antecristales que protegen también contra los posibles riesgos de impactos de partículas en operaciones de limpieza o preparación de soldaduras. Estos cristales de protección mecánica pueden ser de dos tipos: Antecristales y cubrefiltros.



- Pantallas faciales. Están formadas por un sistema de adaptación a la cabeza abatible y ajustable y diferentes variantes de visores. Dependiendo del tipo de visor proporciona protección contra radiaciones, salpicaduras de líquidos corrosivos, proyección de partículas, etc.
- Gafas. Tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las gafas, en función del tipo de riesgos a que se encuentre sometido el trabajador en su puesto de trabajo, debe garantizar total o parcialmente la protección adicional de las zonas inferior, temporal y superior del ojo. Los oculares pueden ser tanto de material mineral como de material orgánico. En cualquier caso, como la montura, requieren una certificación específica. Las gafas pueden ser de los siguientes tipos:
 - Gafa tipo universal
 - Gafa tipo cazoleta
 - Gafa tipo panorámica

2.2.4.- Protección de las vías respiratorias.

Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como misión hacer que el trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente contaminado o con deficiencia de oxígeno, pueda disponer para su respiración de aire en condiciones apropiadas. Estos equipos se clasifican en dos grandes grupos:

- Respiradores purificadores de aire.- Son equipos que filtran los contaminantes del aire antes de que sean inhalados por el trabajador. Pueden ser de presión positiva o negativa. Los primeros, también llamados respiradores motorizados, son aquellos que disponen de un sistema de impulsión del aire que lo pasa a través de un filtro para que llegue limpio al aparato respiratorio del trabajador. Los segundos, son aquellos en los que la acción filtrante se realiza por la propia inhalación del trabajador.
- Respiradores con suministro de aire.- Son equipos que aíslan del ambiente y proporcionan aire limpio de una fuente no contaminada,
 - Equipos semiautónomos
 - Equipos autónomos

2.2.5.- Protección de brazos y manos.

Un guante es una prenda del equipamiento de protección personal que protege una mano o una parte de ésta, de riesgos. También pueden cubrir parte del antebrazo y brazo.

Las extremidades superiores de los trabajadores pueden verse sometidas, en el desarrollo de un determinado trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los cuales la normativa de la Comunidad Europea establece la siguiente clasificación:

- Protección contra riesgos mecánicos.
- Protección contra riesgos químicos y microorganismos.
- Protección contra riesgos térmicos.
- Protección contra el frío.
- Guantes para bomberos.
- Protección contra radiación ionizada y contaminación radiactiva.

Cada guante, según el material utilizado en su confección, tiene sus limitaciones de uso, debiéndose elegir el más adecuado para cada tarea en particular.

2.2.6.- Protección de los pies.

Son los pies la parte del cuerpo humano con mayor riesgo de daño directo o capaz de transmitir daños a otra parte del organismo por ser los puntos de contacto necesarios con el medio para desplazarnos o desarrollar la mayor parte de nuestras actividades. Esta circunstancia ha hecho que de forma natural



la humanidad haya tendido a protegerse en primer lugar de las agresiones del suelo y de los agentes meteorológicos a través del calzado.

El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no solo de las agresiones a los pies, sino que evite además que por éstos lleguen agresiones a otras partes del organismo a través del esqueleto del que constituyen su base. Así, el calzado de seguridad no ha de verse como único elemento de protección contra impactos o pinchazos sino que además, protege contra:

- * Vibraciones
- * Caídas mediante la absorción de energía
- * Disminuye el resbalamiento proporcionando una mayor adherencia
- * Disminuye la influencia del medio sobre el que se apoya, calor o frío
- * Previenen de agresiones químicas como derrames, etc.

2.2.7.- Protección del cuerpo entero.

Es aquella que protege al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente sobre partes o zonas determinadas del cuerpo, sino que afectan a su totalidad.

El cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por misión defenderlo frente a unos riesgos determinados, los cuales pueden ser de origen térmico, químico, mecánico, radiactivo o biológico.

La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, chaquetas, monos, etc. cuyo material debe ser apropiado al riesgo existente.

Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban utilizarse, sea de forma de brazaletes, guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares que forzosamente tengan que estar oscuros o poco iluminados y existan riesgos de colisión, atropellos, etc.

2.2.8.- Cinturón de Seguridad.

La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener o sostener y frenar el cuerpo del trabajador en determinadas operaciones con riesgo de caída de altura, evitando los peligros derivados de las mismas.

Los cinturones de seguridad pueden clasificarse en:

- * Cinturones de sujeción
- * Cinturones de suspensión
- * Cinturones de caída.

2.3.- Protecciones Colectivas.

La eliminación/reducción de los riesgos no se consigue únicamente con la adecuada planificación, ejecución de los trabajos y con la utilización de prendas de protección. Es necesario adoptar medidas y elementos protectores de carácter colectivo. Estas protecciones consisten normalmente en: Señalizaciones de Peligro y de Zonas Inseguras, Pasarelas para Acceso a los Trabajos, Sistemas adecuados de Iluminación y Ventilación, detectores de Gases, Verificadores de Ausencia de Tensión, etc.



XIII.-PLANOS

**COGITISE**

VISADO N° 1316/2025 - A00
11/03/2025
COLEGIADO 9 522 ALONSO PANTOJA, MANUEL


C.S.V. *9893698975*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>





SUBESTACIÓN LA PARRA	
DIRECCIÓN	COORDENADAS UTM
Polígono 9 Parcela 38 CAMINO MONTURIO., 06176 LA PARRA (BADAJOZ)	X: 707032 Y: 4266935 ETRS89 29S

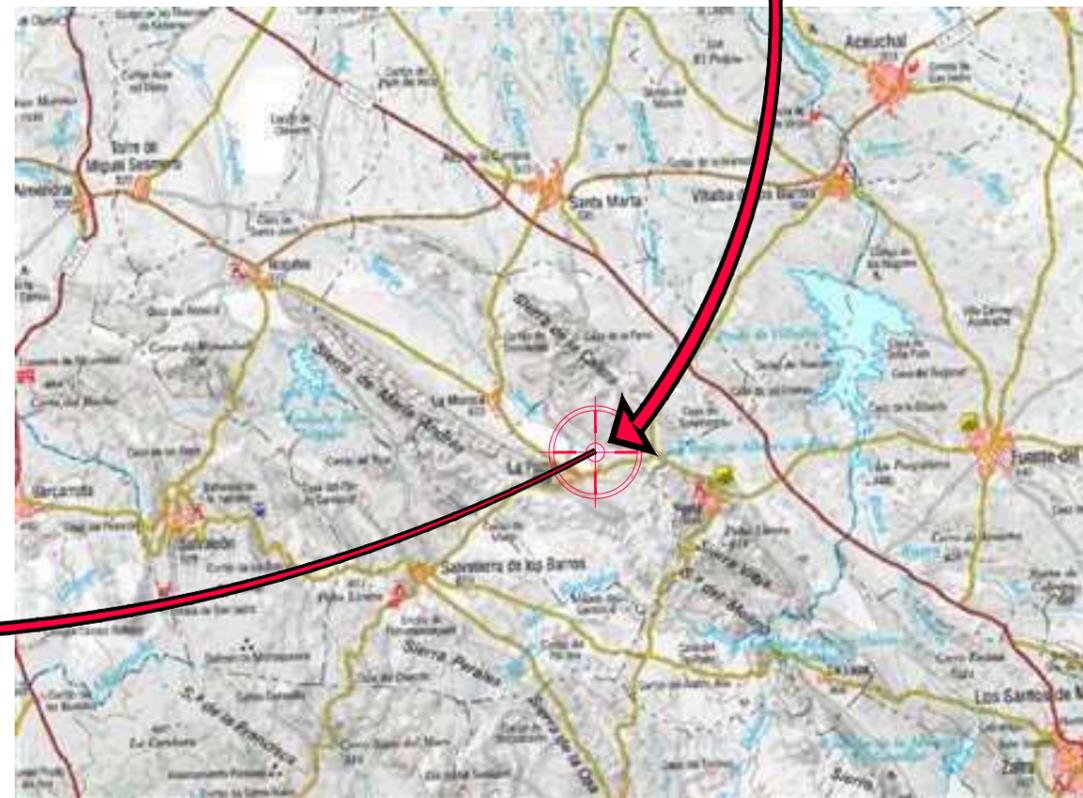


VISADO Nº 1316/2025 - A00
 11/03/2025
 COLEGIADO Nº 532 - ALONSO PANTOJA, MANUEL
 C.S.V. *9693696975*
 Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>


 -distribución	PROYECTO: SEGURIDAD Y SALUD NUEVA SUBESTACIÓN "LA PARRA 20/15 kV"	DISTRIBUCIÓN EyP		
	SITUACION	S.E.	LA PARRA	20/15 kV
FECHA: 02/25	ESCALA: Personal	SE	400028	SS 1000 0A
		SS100001.DWG		NºHOJAS 01 HOJA 01

ISO_EXPAND_A3 (420.00 X 297.00_MM)

COMENTARIO
 REV | FECHA | DIB | PROY |
 0A | 02/25 | R.C.V. | M.A.P. |
 Colegiado: D. MANUEL ALONSO PANTOJA "COGITISE Nº 9.522"


06099A00900145

COORDENADAS ETRS89 UTM29		
PUNTO	COORDENADAS	
	X	Y
P1	707005.1876	4266922.2574
P2	707026.0142	4266909.8548
P3	707049.6976	4266949.6243
P4	707011.1528	4266972.5783
P5	706999.3207	4266952.7096
P6	707017.0388	4266942.1582

CARTEL GENERAL SEÑALIZACION DE OBRA					
SEÑALIZACION DE OBRA	SEÑALIZACION DE OBRA	SEÑALIZACION DE OBRA	SEÑALIZACION DE OBRA	SEÑALIZACION DE OBRA	SEÑALIZACION DE OBRA

A SUSTITUIR	
ZONA DE TRABAJO	
ZONA DE CONTENEDORES PARA ACOPIOS DE RESIDUOS	
CARTEL GENERAL DE OBRA	

REV	FECHA	DIB	PROY	COMENTARIO
0A	02/25	R.C.V.	M.A.P.	


Colegiado: D. MANUEL ALONSO PANTOJA "COGITISE Nº 9.522"

VISADO Nº 1316/2025 - A00
 11/03/2025
 COLEGIADO 9.522 ALONSO PANTOJA, MANUEL
 C.S.V. *9693696975*
 Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>


	PROYECTO: SEGURIDAD Y SALUD NUEVA SUBESTACION "LA PARRA 20/15 kV"		DISTRIBUCIÓN EyP		
	IMPLANTACIÓN		S.E.	LA PARRA	20/15 kV
FECHA: 02/25	ESCALA: Personal	SE	400028	SS	1100 0A
		SS110001.DWG		NºHOJAS 01	HOJA 01

ISO_EXPAND_A3 (420.00 X 297.00 MM)

PROTECCIONES INDIVIDUALES (CASCO DE SEGURIDAD)

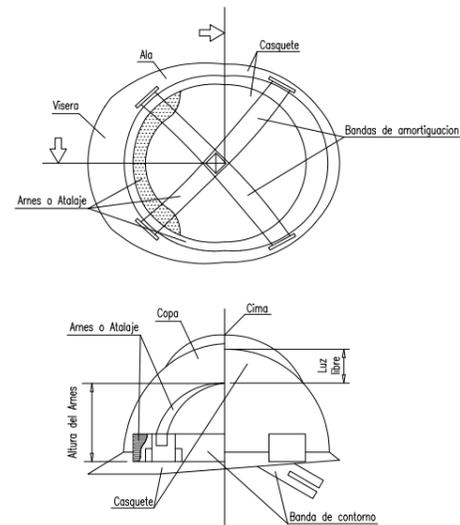


CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

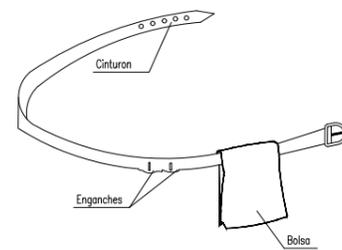


PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE
EVITA CAIDAS DE HERRAMIENTAS
NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO

- ① MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA
- ② MATERIAL NO RIGIDO, HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION
- ③ CLASE N AISLANTE A 1.000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25.000 V.



BOTA DE SEGURIDAD CLASE III

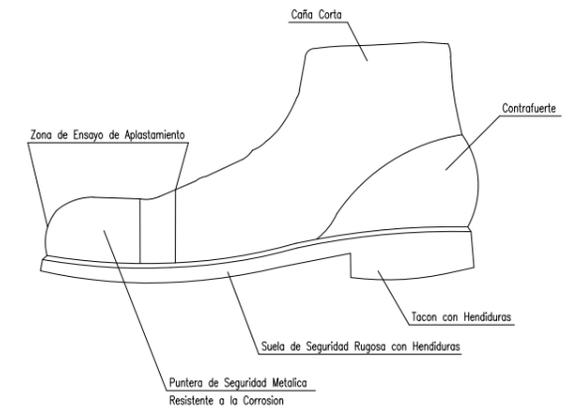

GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS

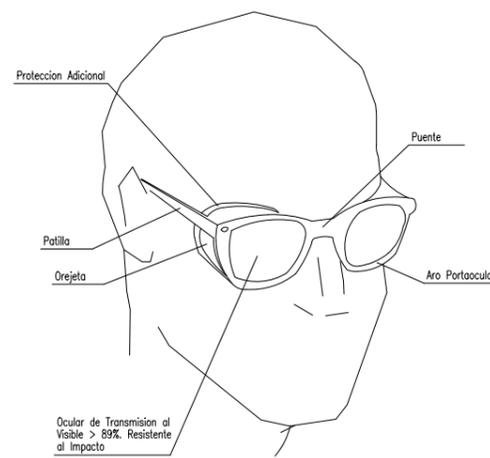


BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD

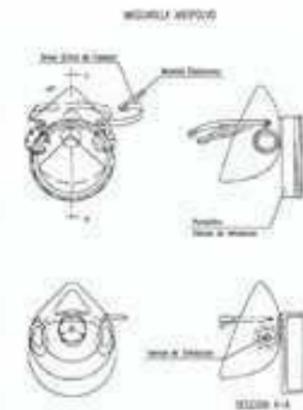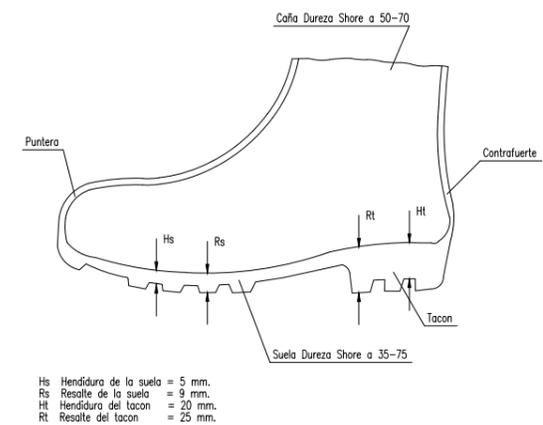

COMENTARIO	
REV	FECHA
0A	02/25
DIB	PROY
R.C.V.	M.A.P.

Colegiado: D. MANUEL ALONSO PANTOJA "COGITISE Nº 9.522"




VISADO Nº 1316/2025 - A00
11/03/2025
COLEGIADO 9.522 ALONSO PANTOJA, MANUEL
C.S.V. *9693696975*
Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>


-distribución	PROYECTO: SEGURIDAD Y SALUD NUEVA SUBESTACIÓN "LA PARRA 20/15 kV"		DISTRIBUCIÓN EyP			
	FECHA: 02/25 ESCALA: Personal		S.E. LA PARRA 20/15 kV			
		SE	400028	SS	1200	0A
		SS120001.DWG		N*HOJAS 06	HOJA 01	

ISO_EXPAND_A3 (420.00 X 297.00_MM)


SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

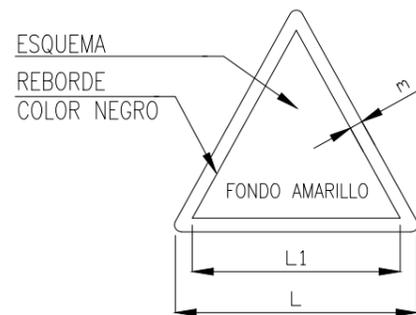

DIMENSIONES EN mm.		
L	L1	m
594	492	30
420	348	21
297	248	15
210	174	11
148	121	8
105	87	5

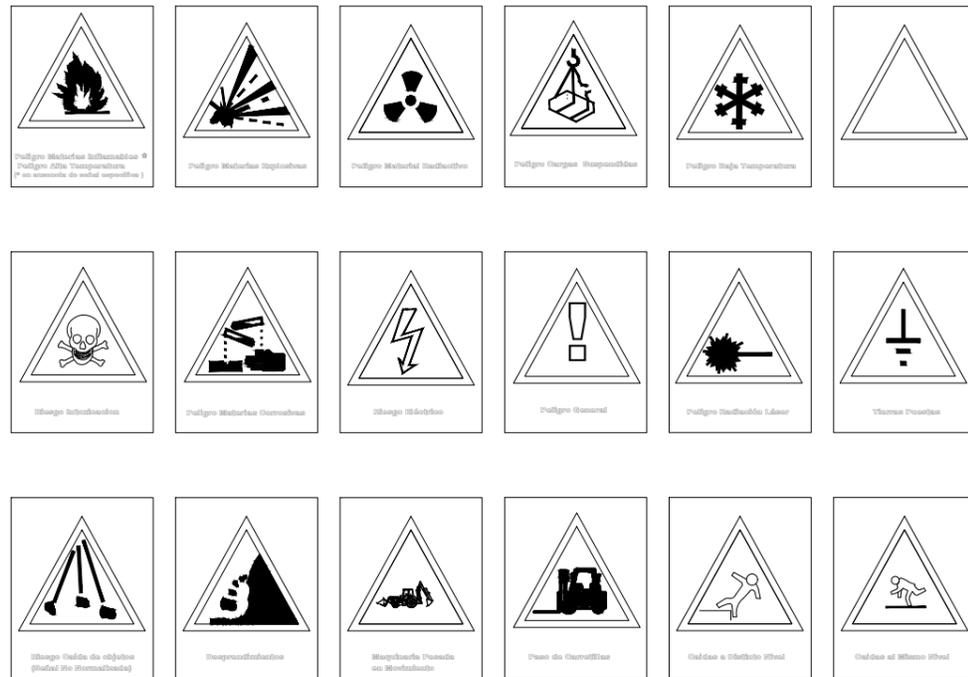

SEÑALES DE OBLIGACION

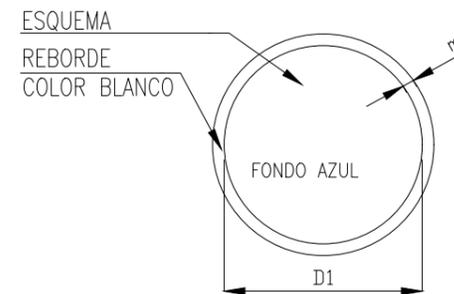

DIMENSIONES EN mm.		
D	D1	m
594	534	30
420	378	21
297	267	15
210	188	11
148	132	8
105	87	5



REV	FECHA	DIB	PROY	COMENTARIO
0A	02/25	R.C.V.	M.A.P.	


Colegiado: D. MANUEL ALONSO PANTOJA "COGITISE Nº 9.522"

VISADO Nº 1316/2025 - A00
 11/03/2025
 COLEGIADO 9.522 ALONSO PANTOJA, MANUEL
 C.S.V. *9693696975*
 Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>





	PROYECTO: SEGURIDAD Y SALUD NUEVA SUBESTACIÓN "LA PARRA 20/15 kV"		DISTRIBUCIÓN EyP		
	PROTECCIONES COLECTIVAS		S.E.	LA PARRA	20/15 kV
FECHA: 02/25	ESCALA: Personal	SE	400028	SS	1200 0A
		SS120002.DWG		NºHOJAS 06	HOJA 02

ISO_EXPAND_A3 (420.00 X 297.00_MM)

EXCAVACIONES

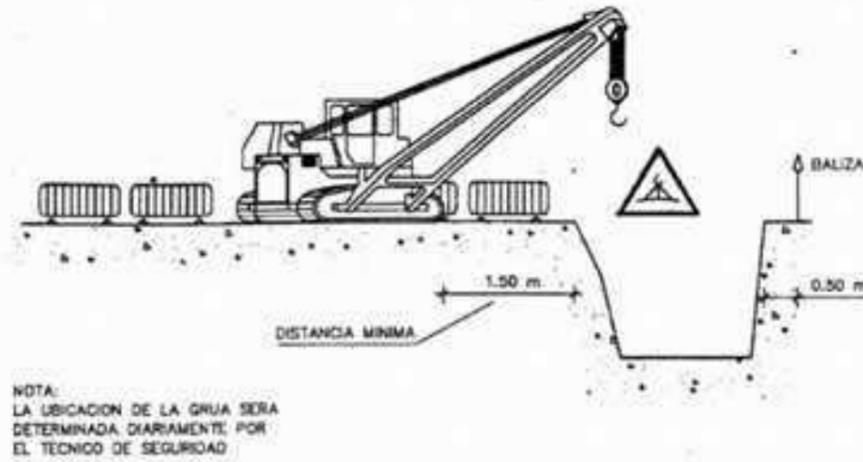

ELEMENTOS VIBRATORIOS

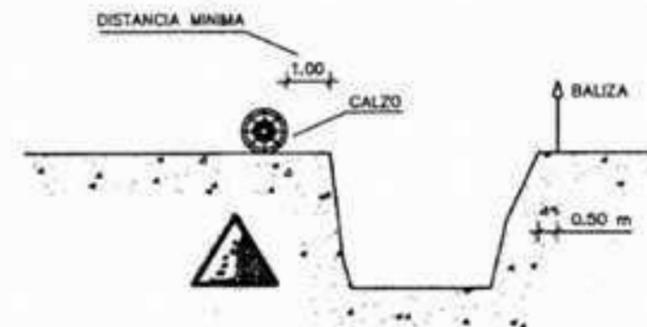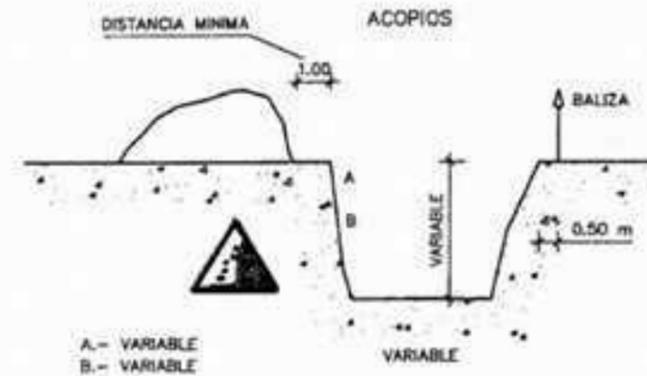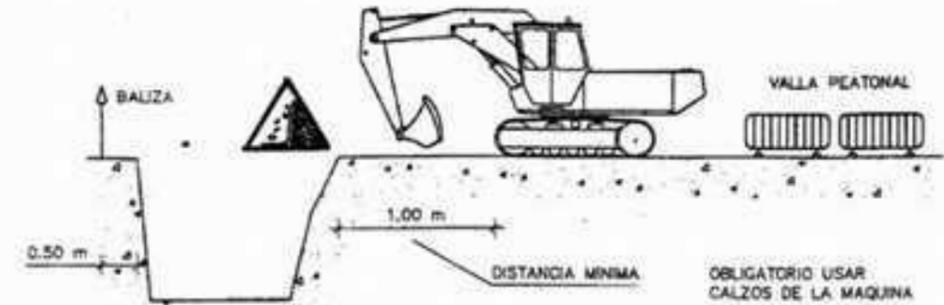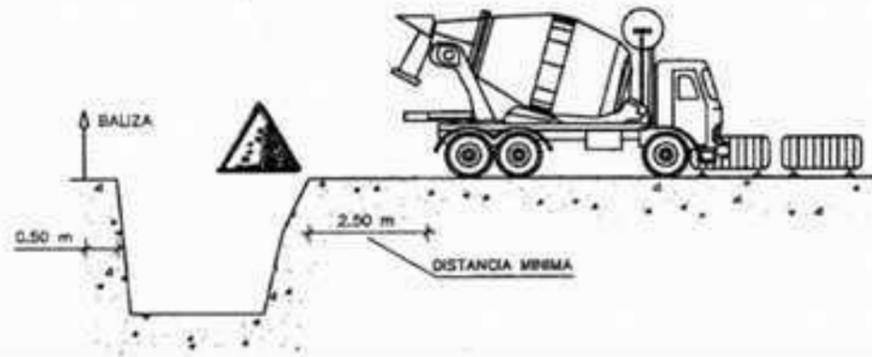

REV	FECHA	DIB	PROY	COMENTARIO
0A	02/25	R.C.V.	M.A.P.	

Colegiado: D. MANUEL ALONSO PANTOJA "COGITISE Nº 9.522"




VISADO Nº 1316/2025 - A00
 11/03/2025
 COLEGIADO 9.522 ALONSO PANTOJA, MANUEL
 C.S.V. *9693696975*
 Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>


-distribución	PROYECTO: SEGURIDAD Y SALUD NUEVA SUBESTACIÓN "LA PARRA 20/15 kV"		DISTRIBUCIÓN EyP		
	EXCAVACIONES		S.E. LA PARRA 20/15 kV	SE 400028	SS 1200
FECHA: 02/25	ESCALA: Personal	SS120004.DWG		N°HOJAS 06	HOJA 04

ISO_EXPAND_A3_(420.00_X_297.00_MM)

MANEJO DE MATERIALES
LA MISMA ESLINGA

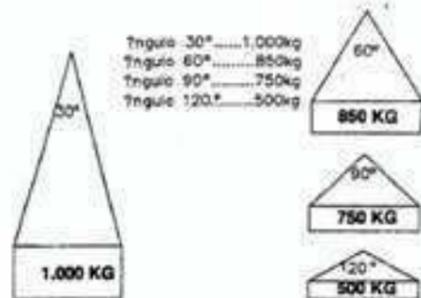


RELACION ENTRE EL ANGULO DE LA ESLINGA Y SU CAPACIDAD DE CARGA

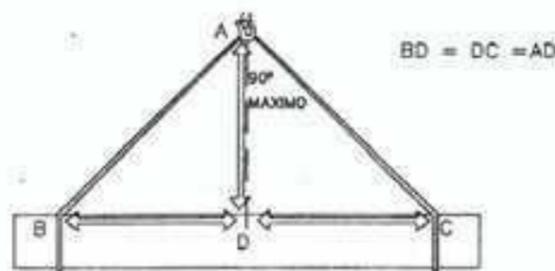

LA CARGA DEBE IR BIEN CENTRADA Y LA ESLINGA NO DEBE TRABAJAR CON ANGULOS SUPERIORES A NOVENTA GRADOS


TIPOS DE ESLINGAS

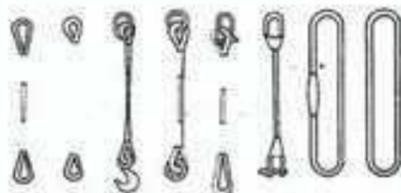


GAZAS



METODO CORRECTO




METODOS INCORRECTOS

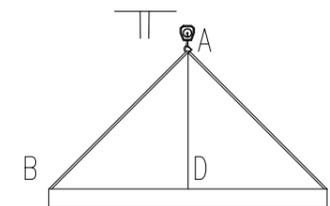

$AD=DC=BD$ (PARA 90°)

DISPOSICION CORRECTA DE LAS ESLINGAS. EL GANCHO IRA PROVISTO DE CIERRE DE SEGURIDAD.

LAS CARGAS NO SE TRANSPORTARAN POR ENCIMA DE LUGARES EN DONDE ESTEN LOS TRABAJADORES. LOS TRABAJADORES NO DEBERAN PERMANECER EN LA VERTICAL DE LAS CARGAS.

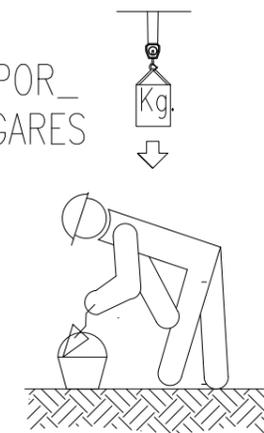

Diametro del Cable	N° de Perrillos	Distancia entre Perrillos
Hasta 12 mm.	3	6 Diametros
12 mm. a 20 mm.	4	6 Diametros
20 mm. a 25 mm.	5	6 Diametros
25 mm. a 35 mm.	6	6 Diametros

REV	FECHA	DIB	PROY	COMENTARIO
0A	02/25	R.C.V.	M.A.P.	


Colegiado: D. MANUEL ALONSO PANTOJA "COGITISE Nº 9.522"



VISADO Nº 1316/2025 - A00
 11/03/2025
 COLEGIADO 9.522 ALONSO PANTOJA, MANUEL
 C.S.V. *9693696975*
 Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>

	PROYECTO: SEGURIDAD Y SALUD NUEVA SUBESTACIÓN "LA PARRA 20/15 kV"		DISTRIBUCIÓN EyP		
	MANEJO DE MATERIAL		S.E. LA PARRA 20/15 kV	SE 400028	SS 1200
FECHA: 02/25	ESCALA: Personal	SS120005.DWG		N°HOJAS 06	HOJA 05

ESCALERAS

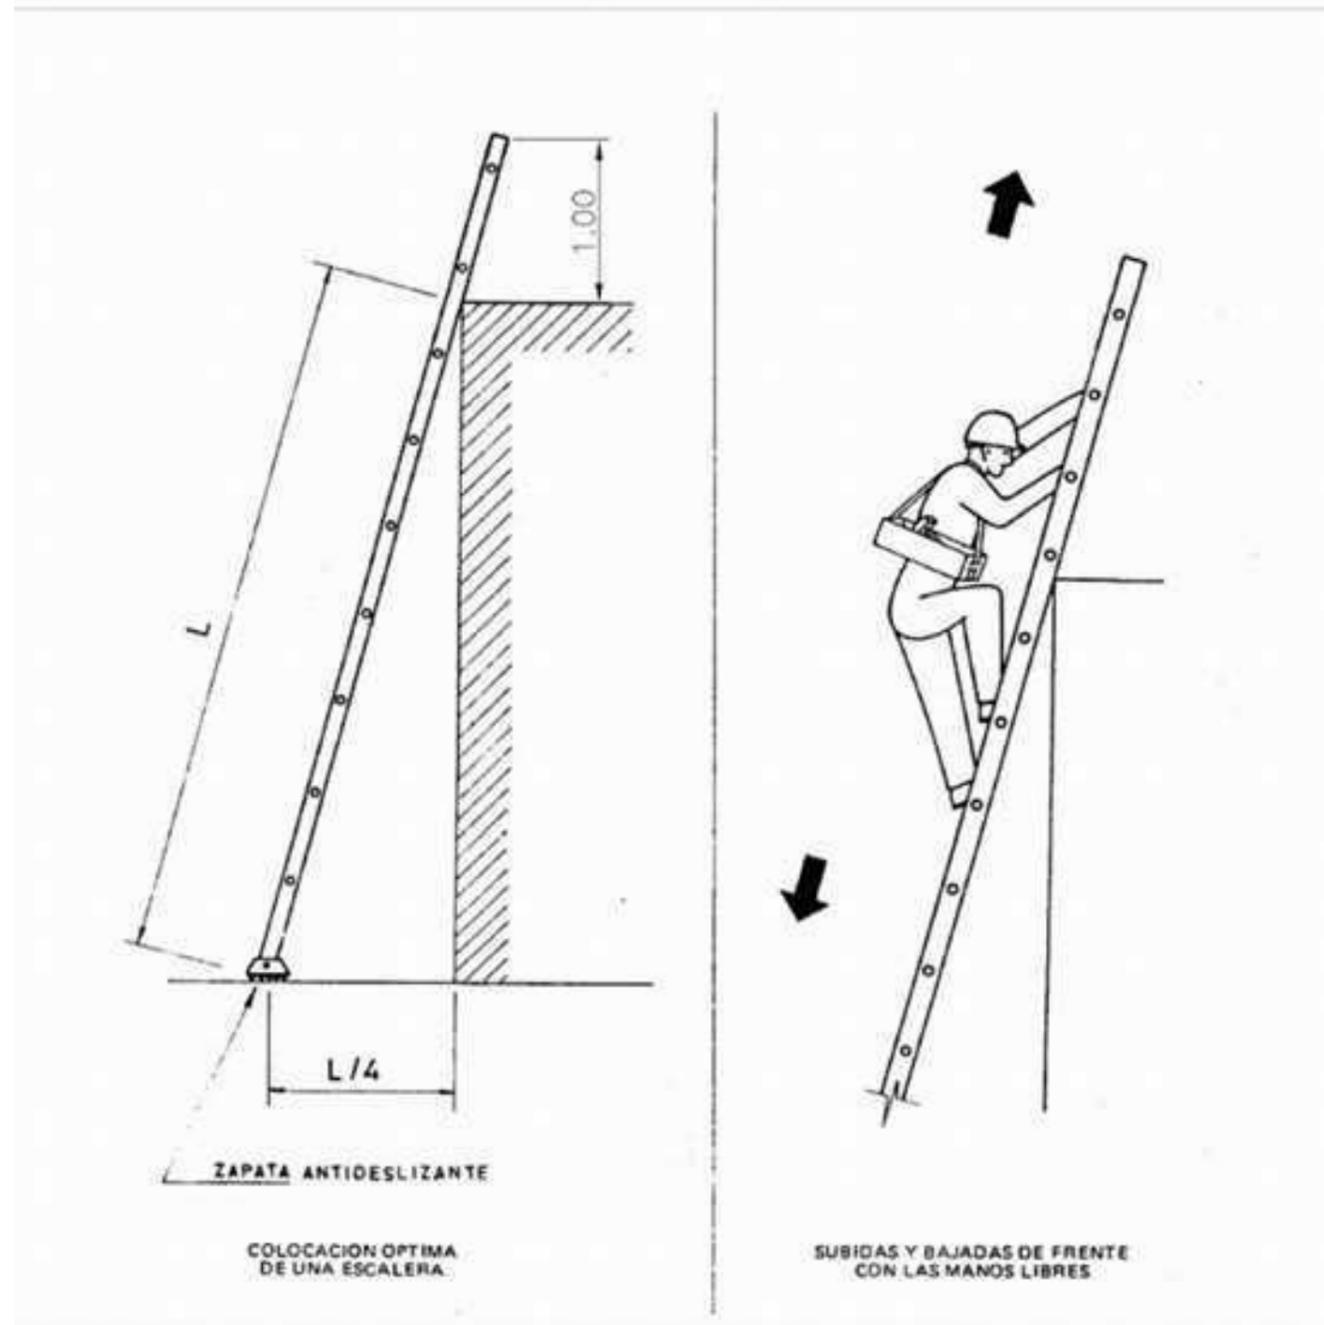

REV	FECHA	DIB	PROY	COMENTARIO
0A	02/25	R.C.V.	M.A.P.	

Colegiado: D. MANUEL ALONSO PANTOJA "COGITISE Nº 9.522"



VISADO Nº 1316/2025 - A00
 11/03/2025
 COLEGIADO 9.522 ALONSO PANTOJA, MANUEL
 C.S.V. *9693696975*
 Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



 -distribución	PROYECTO: SEGURIDAD Y SALUD NUEVA SUBESTACIÓN "LA PARRA 20/15 kV"		DISTRIBUCIÓN EyP		
	ESCALERAS		S.E.	LA PARRA	20/15 kV
FECHA: 02/25	ESCALA: Personal	SE	400028	SS	1200 0A
		SS120006.DWG		NºHOJAS 06	HOJA 06

ISO_EXPAND_A3_(420.00_X_297.00_MM)

XIV.-PRESUPUESTO

 **COGITISE**

VISADO N° 1316/2025 - A00
11/03/2025
COLEGIADO 9 522 ALONSO PANTOJA, MANUEL

C.S.V. *9893698975*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Presupuesto

Protecciones Individuales

Orden	Descripción	Unidades	Precio Unit. Base	Nº Usos Amortización	Precio/Ud.	Importe	Moneda
1.1	Cascos protectores auditivos	4,00	12,94	1,00	12,94	51,76	EUR
1.2	Cinturón antilumbago	4,00	62,90	1,00	62,90	251,60	EUR
1.3	Cinturón con arnés de seguridad	4,00	115,00	1,00	115,00	460,00	EUR
1.4	Chaleco reflectante	4,00	15,60	1,00	15,60	62,40	EUR
1.5	Gafas de Seguridad para Oxicorte	4,00	12,50	1,00	12,50	50,00	EUR
1.6	Gafas protectoras contra impactos, incoloras	4,00	8,50	1,00	8,50	34,00	EUR
1.7	Pantalla facial contra riesgo de proyecciones o salpicaduras	4,00	9,41	1,00	9,41	37,64	EUR
1.8	Par de botas de trabajo	4,00	25,00	1,00	25,00	100,00	EUR
1.9	Par de guantes aislantes para A.T.	4,00	18,00	1,00	18,00	72,00	EUR
1.10	Par guantes de trabajo en lona y serraje	4,00	1,45	1,00	1,45	5,80	EUR
1.11	Ropa de Trabajo	4,00	38,00	1,00	38,00	152,00	EUR
						1.277,20	EUR

Presupuesto

Protecciones Colectivas

Orden	Descripción	Unidades	Precio Unit. Base	Nº Usos Amortización	Precio/Ud.	Importe	Moneda
2.1	Conos de balizamiento	10,00	6,81	1,00	6,81	68,10	EUR
2.2	Horas de mano de obra semanal para mantenimiento de la señalización y reposición de protecciones colectivas.	35,00	11,76	1,00	11,76	411,60	EUR
2.3	Juego de puesta a tierra M.T.y A.T. aéreo	4,00	179,00	1,00	179,00	716,00	EUR
2.4	M.I. Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plastico.	200,00	0,12	1,00	0,12	24,00	EUR
2.5	Señal de seguridad pequeña para colgar.	5,00	0,90	1,00	0,90	4,50	EUR
2.6	Cartelería de riesgos para la colocación en la obra,	1,00	5,01	1,00	5,01	5,01	EUR
2.7	Cuerda de vida y elementos anclaje	2,00	114,00	1,00	114,00	228,00	EUR
						1.457,21	EUR

Presupuesto

Protección Instalación Eléctrica y Prevención de Riesgos

Orden	Descripción	Unidades	Precio Unit. Base	Nº Usos Amortización	Precio/Ud.	Importe	Moneda
3.1	Cuadro de alimentación eléctrica provisinal para obra, con protección magnetotérmica y diferencial	1,00	154,66	1,00	154,66	154,66	EUR
3.2	Extintor de polvo químico ABC de 6 Kg	2,00	52,62	1,00	52,62	105,24	EUR
						259,90	EUR

Presupuesto

Instalaciones de Higiene y Bienestar

Orden	Descripción	Unidades	Precio Unit. Base	Nº Usos Amortización	Precio/Ud.	Importe	Moneda
4.1	Horas de mano de obra semanal empleada en limpieza y conservación de las instalaciones	45,00	16,93	1,00	16,93	762,05	EUR
4.2	Recipiente para recogida de basura	1,00	10,50	1,00	10,50	10,50	EUR
						772,55	EUR

Presupuesto

Medicina Preventiva y Primeros Auxilios

Orden	Descripción	Unidades	Precio Unit. Base	Nº Usos Amortización	Precio/Ud.	Importe	Moneda
5.1	Botiquín de urgencia para obra	1,00	36,00	1,00	36,00	36,00	EUR
5.2	Reconocimiento médico obligatorio	4,00	92,00	1,00	92,00	368,00	EUR
5.3	Reposición material de botiquín	1,00	15,00	1,00	15,00	15,00	EUR
						419,00	EUR

Presupuesto

Formación y otras Acciones Preventivas

Orden	Descripción	Unidades	Precio Unit. Base	Nº Usos Amortización	Precio/Ud.	Importe	Moneda
6.1	Asistencia Reunión mensual seguimiento Plan de Seguridad y Salud	4,00	58,14	1,00	58,14	232,56	EUR
6.2	Hora de Responsable de Seguridad en obra realizando Inspecciones de Seguridad	22,00	40,12	1,00	40,12	882,60	EUR
						1.115,16	EUR

COGITISE



VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD: <https://www.cogitise.es/verifica>

C.S.V. *9693696975*

VISADO Nº 1316/2025 - A00

11/03/2025

COLEGIADO 9.522 ALONSO PANTOJA, MANUEL



Resumen de Capítulos

CAPITULO 1: Protecciones Individuales	1.277,20	EUR
CAPITULO 2: Protecciones Colectivas	1.457,21	EUR
CAPITULO 3: Protección Instalación Eléctrica y Prevención de Incendios	259,90	EUR
CAPITULO 4: Instalaciones de Higiene y Bienestar	772,55	EUR
CAPITULO 5: Medicina Preventiva y Primeros Auxilios	419,00	EUR
CAPITULO 6: Formación y otras Acciones de Prevención	1.115,16	EUR

5.301,02	EUR
----------	-----

COGITISE



VISADO N° 1316/2025 - A00
11/03/2025
COLEGIADO 9 522 ALONSO PANTOJA, MANUEL

C.S.V. *9693696975*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



XV.- CONCLUSIÓN

Considerando suficientes los datos que se aportan para su estudio por parte de los Organismos Oficiales y estando dispuestos a aclararlos o complementarlos, si la Administración del Estado lo estimara conveniente, se espera que este proyecto merezca servir para su construcción autorizándose la aprobación del mismo para su ejecución.



Este estudio de seguridad y salud ha sido redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Manuel Alonso Pantoja, con número de colegiado 9522, del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.

PRESUPUESTO

COGITISE



VISADO N° 1316/2025 - A00
11/03/2025
COLEGIADO 9 522 ALONSO PANTOJA, MANUEL

C.S.V. *9893698975*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>





Und	Cantidad	Descripción	€/Und	Total	Total Capitulo €
MATERIAL POSICIONES AT/MT					
Ud.	1	Posiciones Media tensión nueva Subestación	182.848,19 €	182.848,19 €	182.848,19 €
EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES					
Ud.	1	Equipos necesarios remota en subestación.	24.002,90 €	24.002,90 €	
Ud.	1	Suministro protecciones y material Telecontrol Posiciones AT/MT.	16.814,49 €	16.814,49 €	40.817,39 €
OBRA CIVIL Y EDIFICIOS					
Ud.	1	Obra Civil asociada a las posiciones de alta y media tensión en exterior del edificio.	48.982,02 €	48.982,02 €	
Ud.	1	Edificio de 14,99 x 7,73 m de	98.358,00 €	98.358,00 €	
Ud.	1	Canalizaciones y adecuación de canales.	12.945,53 €	12.945,53 €	160.285,55 €
MONTAJE ELECTROMECAÁNICO					
Ud.	1	Montaje electromecánico equipos AT/MT.	11.920,36 €	11.920,36 €	
Ud.	1	Montaje, pruebas y puesta en servicio cuadros de control y protecciones de las posiciones AT/MT.	11.684,03 €	11.684,03 €	
Ud.	1	Montaje, pruebas y puesta en servicio equipos de remota y Telecontrol.	6.975,17 €	6.975,17 €	
Ud.	1	Tendido cables AT/MT, Montaje terminales Exteriores AT/MT.	7.838,60 €	7.838,60 €	38.418,16 €
GESTIÓN DE RESIDUOS					
Ud.	1	Tratamiento de los residuos	552,22 €	552,22 €	552,22 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL					422.921,51 €
Ud.	1	Gastos generales y beneficio industrial (18% OC+Montaje)	35.766,67 €	35.766,67 €	
Ud.	1	Proyectos, ingeniería y dirección de obra	34.524,71 €	34.524,71 €	
Ud.	1	Seguridad y Salud	5.301,02 €	5.301,02 €	
PRESUPUESTO TOTAL					498.513,91 €

COGITISE



VISADO N° 1316/2025 - A00
 11/03/2025
 COLEGIADO 9 522 ALONSO PANTOJA, MANUEL
 C.S.V. *9693696975*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

COGITISE



VISADO N° 1316/2025 - A00
11/03/2025
COLEGIADO 9 522 ALONSO PANTOJA, MANUEL

C.S.V. *9893698975*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



DESARROLLO DE LAS OBRAS. CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS

ARTICULO 1.- MODIFICACIONES DEL PROYECTO

1. La EMPRESA ELECTRICA podrá introducir en el proyecto, antes de empezar las obras o durante su ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las mismas, aunque no se hayan previsto en el proyecto y siempre que no varíen las características principales de las obras.

También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminución y aun supresión de las unidades de obra marcadas en el presupuesto, o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que esta sea de las comprendidas en el contrato.

Cuando se trate de aclarar o interpretar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o dibujos, las órdenes o instrucciones se comunicarán exclusivamente por escrito al CONTRATISTA, estando obligado este a su vez a devolver una copia suscribiendo con su firma el enterado.

2. Todas estas modificaciones serán obligatorias para el CONTRATISTA, y siempre que, a los precios del Contrato, sin ulteriores omisiones, no alteren el Presupuesto total de Ejecución Material contratado en más de un 35%, tanto en más como en menos, el CONTRATISTA no tendrá derecho a ninguna variación en los precios ni a indemnización de ninguna clase.

Si la cuantía total de la certificación final, correspondiente a la obra ejecutada por el CONTRATISTA, fuese a causa de las modificaciones del Proyecto, inferior al Presupuesto Total de Ejecución Material del Contrato en un porcentaje superior al 35%, el CONTRATISTA tendrá derecho a indemnizaciones.

Para fijar su cuantía, el contratista deberá presentar a la EMPRESA ELECTRICA en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de dicha certificación final, una petición de indemnización con las justificaciones necesarias debido a los posibles aumentos de los gastos generales e insuficiente amortización de equipos e instalaciones y en la que se valore el perjuicio que le resulte de las modificaciones introducidas en las previsiones del Proyecto. Al efectuar esta valoración el CONTRATISTA deberá tener en cuenta que el primer 35% de reducción no tendrá repercusión a estos efectos.

Si por el contrario, la cuantía de la certificación final, correspondiente a la obra ejecutada por el CONTRATISTA, fuese, a causa de las modificaciones del Proyecto, superior al Presupuesto Total de Ejecución Material del Contrato y cualquiera que fuere el porcentaje de aumento, no procederá el pago de ninguna indemnización ni revisión de precios por este concepto.

3. No se admitirán mejoras de obra más que en el caso de que la Dirección de la Obra haya ordenado por escrito, la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados.

Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, o salvo que la Dirección de Obra, ordene también por escrito la ampliación de las contratadas. Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, cuando se quieran introducir innovaciones que supongan una reducción apreciable en las unidades de obra contratadas.



ARTÍCULO 2.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS

1. Los planos de construcción podrán modificar a los provisionales de concurso, respetando los principios esenciales y el CONTRATISTA no puede por ello hacer reclamación alguna a la EMPRESA ELECTRICA.
2. El carácter complejo y los plazos limitados de que se dispone en la ejecución de un Proyecto, obligan a una simultaneidad entre las entregas de las especificaciones técnicas de los suministradores de equipos y la elaboración de planos definitivos de Proyecto.

Esta simultaneidad implica la entrega de planos de detalle de obra civil, relacionada directamente con la implantación de los equipos, durante todo el plazo de ejecución de la obra.

La EMPRESA ELECTRICA tomará las medidas necesarias para que estas modificaciones no alteren los planos de trabajo del CONTRATISTA entregando los planos con la suficiente antelación para que la preparación y ejecución de estos trabajos se realice de acuerdo con el programa previsto.

El CONTRATISTA por su parte no podrá alegar desconocimiento de estas definiciones de detalle, no incluidas en el proyecto base, y que quedará obligado a su ejecución dentro de las prescripciones generales del Contrato.

3. El CONTRATISTA deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan sido facilitados, debiendo informar por escrito a la EMPRESA ELECTRICA en el plazo máximo de 15 días y antes de proceder a su ejecución, de cualquier contradicción, error u omisión que lo exigiera técnicamente incorrectos.

ARTÍCULO 3.- REPLANTEO DE LAS OBRAS

1. La EMPRESA ELECTRICA entregará al CONTRATISTA los hitos de triangulación y referencias de nivel establecidos por ella en la zona de obras a realizar. La posición de estos hitos y sus coordenadas figurarán en un plano general de situación de las obras.
2. Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de adjudicación el CONTRATISTA verificará en presencia de los representantes de la EMPRESA ELECTRICA el plano general de replanteo y las coordenadas de los hitos, levantándose el Acta correspondiente.
3. La EMPRESA ELECTRICA precisará sobre el plano de replanteo las referencias a estos hitos de los ejes principales de cada una de las obras.
4. El CONTRATISTA será responsable de la conservación de todos los hitos y referencias que se le entreguen. Si durante la ejecución de los trabajos, se destruyese alguno, deberá reponerlos por su cuenta y bajo su responsabilidad.

El CONTRATISTA establecerá en caso necesario, hitos secundarios y efectuará todos los replanteos precisos para la perfecta definición de las obras a ejecutar, siendo de su responsabilidad los perjuicios que puedan ocasionarse por errores cometidos en dichos replanteos.

ARTÍCULO 4.- ACCESOS A LAS OBRAS

1. Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos de obra, serán construidos por el CONTRATISTA por su cuenta y cargo.
2. Para que la EMPRESA ELECTRICA apruebe su construcción en el caso de que afecten a terceros interesados, el CONTRATISTA habrá debido llegar a un previo acuerdo con estos.



3. Los caminos y accesos estarán situados en la medida de lo posible, fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso de que necesariamente hayan de transcurrir por el emplazamiento de obras definitivas, las modificaciones posteriores, necesarias para la ejecución de los trabajos, serán a cargo del CONTRATISTA.
4. Si los mismos caminos han de ser utilizados por varios Contratistas, estos deberán ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de sus gastos de construcción y conservación.
5. La EMPRESA ELECTRICA se reserva el derecho de transitar libremente por todos los caminos y accesos provisionales de la obra, sin que pueda hacerse repercutir sobre ella gasto alguno en concepto de conservación.

ARTÍCULO 5.- ORGANIZACION DE LAS OBRAS

1. El CONTRATISTA tendrá un conocimiento completo de la disposición de conjunto de los terrenos, de la importancia y situación de las obras objeto de contrato, de las zonas reservadas para la obra, de los medios de acceso, así como de las condiciones climáticas de la región, especialmente del régimen de las aguas y de la frecuencia e importancia de las crecidas de los ríos, que puedan afectar a los trabajos.
2. La EMPRESA ELECTRICA pondrá gratuitamente a disposición del CONTRATISTA, mientras duren los trabajos, todos los terrenos cuya ocupación definitiva sea necesaria para la implantación de las obras objeto del contrato.
3. También pondrá la EMPRESA ELECTRICA gratuitamente a disposición del CONTRATISTA, los terrenos de su propiedad y que puedan ser adecuados para las obras auxiliares e instalaciones.
4. En el plazo de un mes a partir de la fecha del Contrato, se determinarán contradictoriamente los terrenos afectados por los párrafos 2 y 3 que se representarán en el plano de la zona. En caso de desavenencia en esta determinación contradictoria, será vinculante el plano previo incorporado al Pliego de Condiciones Particulares.
5. La obligación de la EMPRESA ELECTRICA en cuanto entrega de los terrenos necesarios queda limitada a los que figuran y se reseñan en el plano de referencia que, al mismo tiempo, definirá lo que se entiende por zona de obras.
6. Si por conveniencia del CONTRATISTA este deseara disponer de otros terrenos distintos de los figurados y reseñados en el plano antes citado, será de su cargo su adquisición o la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo el contratista someter previamente a la conformidad de la EMPRESA ELECTRICA las modalidades de adquisición o de obtención de la autorización respectiva.

ARTÍCULO 6.- VIGILANCIA Y POLICIA DE LAS OBRAS

1. El CONTRATISTA es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto de contrato. Deberá adoptar a este respecto, a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que le sean señaladas por las autoridades competentes y con la representación de la EMPRESA ELECTRICA.
2. En caso de conflicto de cualquier clase, que pudiera implicar alteraciones del orden público, corresponde al CONTRATISTA la obligación de ponerse en contacto con las autoridades competentes y convenir con ellos y disponer las medidas adecuadas para evitar incidentes.



ARTICULO 7.- UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES AUXILIARES Y EQUIPOS DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA deberá poder facilitar a la EMPRESA ELECTRICA, todos los medios auxiliares que figuran en el programa o tengan servicio en la obra. Para ello la EMPRESA ELECTRICA comunicará por escrito al CONTRATISTA las instalaciones o equipos o máquinas que desea utilizar y fecha y duración de la prestación.

Cuando razonablemente no haya inconveniente para ello, no se perturbe la organización y desarrollo de los trabajos, o exista una causa grave de fuerza mayor, el CONTRATISTA deberá atender la solicitud de la EMPRESA ELECTRICA, abonándose las horas de utilización conforme a los baremos de administración aprobados.

En todo caso, el manejo y entretenimiento de las máquinas e instalaciones será realizado por personal del CONTRATISTA.

ARTICULO 8.- EMPLEO DE MATERIALES NUEVOS O DE DEMOLICION PERTENECIENTES A LA EMPRESA ELECTRICA

Cuando fuera de las previsiones del Contrato, la EMPRESA ELECTRICA juzgue conveniente emplear materiales nuevos o de recuperación que le pertenezcan, el CONTRATISTA no podrá oponerse a ello y las condiciones que regulen este suministro serán establecidas de común acuerdo o en su defecto, se establecerá mediante Arbitraje de Derecho Privado.

ARTICULO 9.- USO ANTICIPADO DE LAS INSTALACIONES DEFINITIVAS

1. La EMPRESA ELECTRICA se reserva el derecho de hacer uso de las partes terminadas de la obra contratada, antes de que los trabajos prescritos en el contrato se hayan terminado en su totalidad, bien por necesidades de servicio, bien para permitir la realización de otros trabajos que no forman parte del contrato.
2. Si la EMPRESA ELECTRICA deseara hacer uso del citado derecho, se lo comunicará al CONTRATISTA con una semana de antelación a la fecha de utilización. El uso de este derecho por parte de la EMPRESA ELECTRICA no implica recepción provisional de la zona afectada.

ARTÍCULO 10.- PLANES DE OBRA Y MONTAJE

1. Independientemente del plan de trabajos que los Contratistas ofertantes deben presentar con sus ofertas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6, el CONTRATISTA presentará con posterioridad a la firma del Contrato, un plan más detallado que el anterior.

En el Pliego Particular de Condiciones de cada obra, se indicará el plazo máximo a partir de la formalización del Contrato, en el que debe presentarlo y tipo de programa exigido. De no indicarse el plazo, se entenderá establecido éste en un mes.

2. Este Plan, que deberá ser lo más completo, detallado y razonado posible, respetará obligatoriamente los plazos parciales y finales fijados en el Concurso, y deberá venir acompañado del programa de certificaciones mensuales.

Tanto el Plan de Obra como el programa de Certificaciones mensuales, deberán destacar individualmente cada una de las unidades correspondientes a la Obra Característica.

Las unidades de Obra Complementaria podrán agruparse tanto en uno como en otro documento, dentro de bloques homogéneos cuya determinación quedará a juicio del CONTRATISTA. En el caso de que éste, decidiera proponer un adelanto en alguno de los



plazos fijados, deberá hacerlo como una variante suplementaria, justificando expresamente en este caso todas las repercusiones económicas a que diese lugar.

3. El Plan de Obra deberá ser aprobado oficialmente por la EMPRESA ELECTRICA adquiriendo desde este momento el carácter de documento contractual. No podrá ser modificado sin autorización expresa de la EMPRESA ELECTRICA y el CONTRATISTA vendrá obligado a respetarlo en el desarrollo de los trabajos.

En caso de desacuerdo sobre el Plan de Obra, una vez rechazado por la EMPRESA ELECTRICA el tercero consecutivo se someterá la controversia a arbitraje, siendo desempeñado por un solo árbitro, que habrá de ser el profesional competente y habilitado, según la índole del tema considerado, designado por el Colegio Profesional correspondiente.

4. En este Plan, el CONTRATISTA indicará los medios auxiliares y mano de obra que ofrece emplear en la ejecución de cada una de las unidades de Obra Característica, con indicación expresa de los rendimientos a obtener. Las unidades de Obra complementaria podrán agruparse a estos efectos, en bloques homogéneos.

Los medios ofrecidos, que han de ser como mínimo los de la propuesta inicial, salvo que la EMPRESA ELECTRICA, a la vista del Plan de Obra, autorice otra cosa, quedarán afectos a la obra y no podrán ser retirados o sustituidos salvo aprobación expresa de la Dirección de la misma.

La aceptación del Plan y relación de medios auxiliares propuestos por el CONTRATISTA no implica exención alguna de responsabilidad para el mismo en el caso de incumplimiento de los plazos parciales, o final convenido.

5. Si el desarrollo de los trabajos no se efectuase de acuerdo al Plan aprobado y ello pudiera dar lugar al incumplimiento de plazos parciales o final, la EMPRESA ELECTRICA podrá exigir del CONTRATISTA la actualización del Plan vigente, reforzando las plantillas de personal, medios auxiliares e instalaciones necesarias a efectos de mantener los plazos convenidos y sin que el CONTRATISTA pueda hacer recaer sobre la EMPRESA ELECTRICA las repercusiones económicas que este aumento de medios puede traer consigo. El Plan de Obra actualizado sustituirá a todos los efectos contractuales a anteriormente vigente, con la salvedad que se indica en el apartado siguiente.
6. En cualquier caso, la aceptación por parte de la EMPRESA ELECTRICA de los Planes de Obra actualizados que se vayan confeccionando para adecuar el desarrollo real de los trabajos al mantenimiento de los plazos iniciales, no liberará al CONTRATISTA de las posibles responsabilidades económicas en que incurra por el posible incumplimiento de los plazos convenidos.
7. El desarrollo de todas las obras habrá de subordinarse al montaje de las instalaciones para cuyo servicio se construyen.

Esta circunstancia ya se tiene en cuenta al establecer los plazos de cada obra que se fijan en su correspondiente Pliego Particular, por lo que en ningún caso pueden ser causa de concesión de prórroga las interferencias que al curso de la obra pueda originar el montaje, siempre y cuando el suministro de equipos y el propio montaje se mantengan en líneas generales dentro de los plazos y planes previstos.

ARTÍCULO 11.- PLAZOS DE EJECUCION

1. En el Pliego Particular de Condiciones de cada obra, se establecerán los plazos parciales y plazo final de terminación, a los que el CONTRATISTA deberá ajustarse obligatoriamente.



2. Los plazos parciales corresponderán a la terminación y puesta a disposición de determinados elementos, obras o conjuntos de obras, que se consideren necesario para la prosecución de otras fases de la construcción o del montaje.

Estas obras o conjunto de obras que condicionan un plazo parcial, se definirán bien por un estado de dimensiones, bien por la posibilidad de prestar en ese momento y sin restricciones, el uso, servicio o utilización que de ellas se requiere.

3. En consecuencia, y a efectos del cumplimiento del plazo, la terminación de la obra y su puesta a disposición, será independiente del importe de los trabajos realizados a precio de Contrato, salvo que el importe de la Obra Característica realizada supere como mínimo en un 10% el presupuesto asignado para esa parte de la obra.

Para valorar a estos efectos la obra realizada, no se tendrá en cuenta los aumentos del coste producidos por revisiones de precios y sí únicamente los aumentos reales del volumen de obra.

4. En el caso de que el importe de la Obra Característica realizada supere en un 10% al presupuesto para esa parte de obra, los plazos parciales y finales se prorrogarán en un plazo igual al incremento porcentual que exceda de dicho 10%.

ARTICULO 12.- RETENCIONES POR RETRASOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

1. Los retrasos sobre el plan de obra y programa de certificaciones imputables al CONTRATISTA, tendrán como sanción económica para cada mes la retención por la EMPRESA ELECTRICA, con abono a una cuenta especial denominada "Retenciones", de 50% de la diferencia entre el 90% de la Obra Característica que hasta ese mes debería haberse justificado y la que realmente se haya realizado. Para este cómputo de obra realizada no se tendrá en cuenta la correspondiente a Obras complementarias.
2. El CONTRATISTA que en meses sucesivos realizase Obra Característica por un valor superior a lo establecido en el Plan de trabajos para esos meses, tendrá derecho a recuperar de la cuenta de "Retenciones" la parte proporcional que le corresponda.
3. Cuando se alcance el plazo total previsto para la ejecución de la obra con un saldo acreedor en la cuenta de "Retenciones" quedará éste bloqueado a disposición de la EMPRESA ELECTRICA para responder de las posibles multas y sanciones correspondientes a una posible rescisión. En el momento de la total terminación y liquidación de la obra contratada, se procederá a saldar esta cuenta abonando al CONTRATISTA el saldo acreedor si lo hubiere o exigiéndole el deudor si así resultase.

ARTICULO 13.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y MULTAS

1. En el caso de incumplimiento de los plazos fijados por causas directamente imputables al CONTRATISTA, satisfará éste las multas que se indiquen en el Pliego Particular de la obra, con cargo a las certificaciones, fondo de retenciones o fianza definitiva, sucesivamente, sin perjuicio de la responsabilidad por daños.
2. Si el retraso producido en el cumplimiento de los plazos ocasionara a su vez retrasos en otros contratistas, lesionando los intereses de estos, la EMPRESA ELECTRICA podrá hacer repercutir sobre el CONTRATISTA las indemnizaciones a que hubiera lugar por tales perjuicios.
3. En el caso de que los retrasos se produzcan por causas imputables a la EMPRESA ELECTRICA en los suministros a que venga obligada la Empresa, por órdenes expresas de la Dirección de Obra o por demoras en los montajes de maquinaria o equipos, se prorrogarán los plazos en un tiempo igual al estimado por la EMPRESA ELECTRICA como retraso producido.



ARTÍCULO 14.- SUPRESION DE LAS MULTAS

Cuando la EMPRESA ELECTRICA advierta la posibilidad de que un retraso en la ejecución de las obras o en el montaje, no va a repercutir en la puesta en marcha de la instalación ni causar perjuicios a terceros, podrá acordar libremente la supresión de multas, o la ampliación de los plazos de ejecución.

En este último caso, la EMPRESA ELECTRICA podrá diferir a la nueva fecha de terminación, y en el supuesto de que ésta tampoco se cumpla, la aplicación de las multas establecidas.

ARTÍCULO 15.- PREMIOS Y PRIMAS

1. En el Pliego Particular de Condiciones de la Obra, la EMPRESA ELECTRICA podrá establecer premios en el caso de cumplimiento de los plazos parciales y totales contratados y/o un sistema de primas para premiar los posibles adelantos sobre dichos plazos de terminación de obras.

En el Pliego Particular, se especificarán así mismo, las condiciones que deberán concurrir para que el CONTRATISTA pueda obtener dichos premios y/o primas.

2. La EMPRESA ELECTRICA podrá supeditar el pago de los premios, siempre que así lo indique expresamente, al cumplimiento estricto de los plazos, incluso en el caso de retrasos producidos por causas no imputables al CONTRATISTA o de fuerza mayor.

ARTICULO 16.- RETRASOS OCASIONADOS POR LA EMPRESA ELECTRICA

Los retrasos que pudieran ocasionar la falta de planos, demoras en el suministro de materiales que deba ser realizado por la EMPRESA ELECTRICA, o interferencias ocasionadas por otros Contratistas, serán valorados en tiempo por la Dirección de la Obra, después de oír al CONTRATISTA prorrogándose los plazos conforme a dicha estimación.

Para efectuar ésta, la Dirección tendrá en cuenta la influencia sobre la parte de obra realmente afectada, y la posibilidad de adelantar la ejecución de obras y unidades de obras, cuya realización estuviese prevista para fecha posterior.

ARTÍCULO 17.- DAÑOS Y AMPLIACION DE PLAZO EN CASO DE FUERZA MAYOR

1. Cuando se produjeran daños en las obras por causa de fuerza mayor, si su prevención o minoración hubiera correspondido a las partes, la que hubiese sido negligente soportará sus consecuencias.

Si fuese por completo ajena a la actuación del CONTRATISTA el riesgo sobre la obra ejecutada será soportado por la EMPRESA ELECTRICA en cuanto a las unidades de que se hubiese hecho previa medición.

2. Si por causa de fuerza mayor no imputable al CONTRATISTA hubiese de sufrir demora el curso de la obra, lo pondrá en conocimiento de la EMPRESA ELECTRICA con la prontitud posible, concretando el tiempo en que estima necesario prorrogar los plazos establecidos, la EMPRESA ELECTRICA deberá manifestar su conformidad o reparos a la procedencia y alcance de la prórroga propuesta en un plazo igual al que hubiese mediado entre el hecho originario y la comunicación del CONTRATISTA.



ARTICULO 18.- MEDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA

1. Servirán de base para la medición y posterior abono de las obras los datos del replanteo general y los replanteos parciales que haya exigido el curso de la obra; los vencimientos y demás partes ocultas de las obras, tomados durante la ejecución de los trabajos y autorizados con las firmas del CONTRATISTA y del Director de la Obra; la medición que se lleve a efecto de las partes descubiertas de las obras de fábrica y accesorias y, en general, los que convengan al procedimiento consignado en el Pliego Particular de Condiciones, o en los Pliegos oficiales que se citen como preceptivos.
2. En ningún caso podrá alegar el CONTRATISTA los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas cuando se hallen en contradicción con las normas establecidas a estos efectos en el Pliego Particular de la obra, o en su defecto, con las establecidas en el presente Pliego de Condiciones Generales.
3. Las mediciones con los datos recogidos de los elementos cualitativos que caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados, constituyen comprobación de un cierto estado de hecho y se recogerán por la EMPRESA ELECTRICA en presencia del CONTRATISTA. La ausencia del CONTRATISTA, aun habiendo sido avisado propiamente, supone su conformidad a los datos recogidos por la EMPRESA ELECTRICA.

En caso de presencia del CONTRATISTA las mediciones serán avaladas con la firma de ambas partes.

4. El CONTRATISTA no podrá dejar de firmar las mediciones. En caso de negarse a hacerlo podrá levantarse acta notarial a su cargo. Si las firmara con reservas, dispondrá de un plazo de 10 días a partir de la fecha de redacción de las mismas para formular por escrito sus observaciones. Pasado ese plazo, las mediciones se suponen aceptadas sin reservas alguna.

En el caso de la firma con reserva, se redactará un acta en la que se hará constar los motivos de disconformidad, acta que se unirá a la correspondiente medición.

5. En el caso de reclamación del CONTRATISTA las mediciones se tomarán a petición propia o por iniciativa de la EMPRESA ELECTRICA, sin que estas comprobaciones prejuzguen, en ningún caso, el reconocimiento de que las reclamaciones están bien fundamentadas.
6. El CONTRATISTA está obligado a exigir a su debido tiempo la toma contradictoria de mediciones para los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de comprobación o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que deben proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la EMPRESA ELECTRICA con todas sus consecuencias.

ARTÍCULO 19.- CERTIFICACION Y ABONO DE LAS OBRAS

1. Las unidades de obra se medirán mensualmente sobre las partes realmente ejecutadas con arreglo al Proyecto, modificaciones posteriores y órdenes de la Dirección de Obra, y de acuerdo con los artículos del Pliego de Condiciones.

La medición de la obra realizada en un mes se llevará a cabo en los ocho primeros días siguientes a la fecha de cierre de certificaciones. Dicha fecha se determinará al comienzo de las obras.

Las valoraciones efectuadas servirán para la redacción de certificaciones mensuales al origen, de las cuales se tendrá el líquido de abono.



Corresponderá a la EMPRESA ELECTRICA en todo caso, la redacción de las certificaciones mensuales.

2. Las certificaciones y abonos de las obras, no suponen aprobación ni recepción de las mismas.
3. Las certificaciones mensuales se deben entender siempre como abonos a buena cuenta, y en consecuencia, las mediciones de unidades de obra y los precios aplicados no tienen el carácter de definitivos, pudiendo surgir modificaciones en certificaciones posteriores y definitivamente en la liquidación final.
4. Si el CONTRATISTA rehusase firmar una certificación mensual o lo hiciese con reservas por no estar conforme con ella, deberá exponer por escrito y en el plazo máximo de diez días, a partir de la fecha de que se le requiera para la firma, los motivos que fundamenten su reclamación e importe de la misma. La EMPRESA ELECTRICA considerará esta reclamación y decidirá si procede atenderla.

Los retrasos en el cobro, que pudieran producirse como consecuencia de esta dilación en los trámites de la certificación, no se computarán a efectos de plazo de cobro ni de abono de intereses de demora.

5. Terminado el plazo de diez días, señalado en el epígrafe anterior, o si hubiese variado la obra en forma tal que les fuera imposible recomprobar la medición objeto de discusión, se considerará que la certificación es correcta, no admitiéndose posteriormente reclamación alguna en tal sentido.
6. Tanto en las certificaciones, como en la liquidación final, las obras serán en todo caso abonadas a los precios que para cada unidad de obra figuren en la oferta aceptada, o a los precios contradictorios fijados en el transcurso de la obra, de acuerdo con lo provisto en el epígrafe siguiente.
7. Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales, maquinaria y mano de obra que no figuren entre los contratados, se fijarán contradictoriamente entre el Director de Obra y el CONTRATISTA, o su representante expresamente autorizado a estos efectos.

Estos precios deberán ser presentados por el CONTRATISTA debidamente descompuestos, conforme a lo establecido en el artículo 7 del presente Pliego.

La Dirección de Obra podrá exigir para su comprobación la presentación de los documentos necesarios que justifique la descomposición del precio presentado por el CONTRATISTA.

La negociación del precio contradictorio será independiente de la ejecución de la unidad de obra de que se trate, viniendo obligado el CONTRATISTA a realizarla, una vez recibida la orden correspondiente. A falta de acuerdo se certificará provisionalmente a base de los precios establecidos por la EMPRESA ELECTRICA.

8. Cuando circunstancias especiales hagan imposible el establecer nuevos precios, o así le convenga a la EMPRESA ELECTRICA, corresponderá exclusivamente a esta Sociedad la decisión de abonar estos trabajos en régimen de Administración, aplicando los baremos de mano de obra, materiales y maquinaria, aprobados en el Contrato.
9. Cuando así lo admita expresamente el Pliego de Condiciones Particulares de la obra, o la EMPRESA ELECTRICA acceda a la petición en este sentido formulada por el CONTRATISTA, podrá certificarse a cuenta de acopios de materiales en la cuantía que determine dicho Pliego, o en su defecto la que estime oportuno la Dirección de Obra.

Las cantidades abonadas a cuenta por este concepto se deducirán de la certificación de la unidad de obra correspondiente, cuando dichos materiales pasen a formar parte de la obra ejecutada.



En la liquidación final no podrán existir abonos por acopios, ya que los excesos de materiales serán siempre por cuenta del CONTRATISTA.

El abono de cantidades a cuenta en concepto de acopio de materiales no presupondrá, en ningún caso, la aceptación en cuanto a la calidad y demás especificaciones técnicas de dicho material, cuya comprobación se realizara en el momento de su puesta en obra.

10. Del importe de la certificación se detraerá el porcentaje fijado en el artículo 18 para la constitución del fondo de garantía.
11. Las certificaciones por revisión de precios, se redactarán independientemente de las certificaciones mensuales de obra ejecutada.
12. El abono de cada certificación tendrá lugar dentro de los 120 días siguientes de la fecha en que quede firmada por ambas partes la certificación y que obligatoriamente deberá figurar en la antefirma de la misma. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria, no admitiéndose en ningún caso el giro de efectos bancarios por parte del CONTRATISTA.

Si el pago de una certificación no se efectúa dentro del plazo indicado, se devengarán al CONTRATISTA, a petición escrita del mismo, intereses de demora. Estos intereses se devengarán por el periodo transcurrido del último día del plazo tope marcado (120 días) y la fecha real de pago. Siendo el tipo de interés, el fijado por el Banco de ESPAÑA, como tipo de descuento comercial para ese periodo.

ARTICULO 20.- ABONO DE UNIDADES INCOMPLETAS O DEFECTUOSAS

1. La Dirección de Obra, determinará si las unidades que han sido realizadas en forma incompleta o defectuosa, deben rehacerse o no. Caso de rehacerse el CONTRATISTA vendrá obligado a ejecutarlas, siendo de su cuenta y cargo dicha reparación, en el caso de que ya le hubiesen sido abonadas. De no haberlo sido, se certificará la obra como realizada una sola vez.
2. Cuando existan obras defectuosas o incompletas que la EMPRESA ELECTRICA considere, que a pesar de ello puedan ser aceptables para el fin previsto, se abonará teniendo en cuenta la depreciación correspondiente a las deficiencias observadas. En el Pliego de Condiciones Particulares se fijan resistencias, densidades, grados de acabado, tolerancias en dimensiones, etc. Se podrá hacer una proporcionalidad con las obtenidas, siempre que sean admisibles, o bien fijar de entrada una depreciación en los precios de un 10% para obras defectuosas pero aceptables.

ARTÍCULO 21.- RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS

1. A partir del momento en que todas las obras que le han sido encomendadas, hayan sido terminadas, el CONTRATISTA lo pondrá en conocimiento de la EMPRESA ELECTRICA, mediante carta certificada con acuso de recibo.

La EMPRESA ELECTRICA procederá entonces a la recepción provisional de esas obras, habiendo convocado previamente al CONTRATISTA por escrito, al menos con 15 días de anticipación.

Si el CONTRATISTA no acude a la convocatoria, se hará mención de su ausencia en el Acta de Recepción.

2. Del resultado del reconocimiento de las obras, se levantará un Acta de recepción en la que se hará constar el estado final de las obras y las deficiencias que pudieran observarse. El Acta será firmada conjuntamente por el CONTRATISTA y la Dirección de la obra.



3. Si el reconocimiento de las obras fuera satisfactorio se recibirán provisionalmente las obras, empezando a contar desde esta fecha el plazo de garantía.

Si por el contrario se observara deficiencias y no procediese efectuar la recepción provisional, se concederá al CONTRATISTA un plazo breve para que corrija los defectos observados, transcurrido el cual deberá procederse a un nuevo reconocimiento.

Si transcurrido el plazo concedido al CONTRATISTA, no se hubieran subsanado dichos defectos, la EMPRESA ELECTRICA podrá proceder a su realización, bien directamente, bien por medio de otros contratistas, con cargo al fondo de garantía y si este no bastase, con cargo a la fianza definitiva.

Una vez terminados los trabajos de reparación, se procederá a recibir provisionalmente las obras.

ARTÍCULO 22.- PLAZO DE GARANTIA

Una vez terminadas las obras, se efectuará la recepción provisional de las mismas, a partir de cuyo momento comenzara a contar el plazo de garantía, al final del cual se llevará a cabo la recepción definitiva.

El plazo de garantía se determinará en cada caso en el Pliego Particular de Condiciones de la obra.

Durante este plazo, será de cuenta del CONTRATISTA la conservación y reparación de las obras, así como todos los desperfectos que pudiesen ocurrir en las mismas, desde la terminación de estas, hasta que se efectúe la recepción definitiva, excepción hecha de los daños que se deriven de mal trato o uso inadecuado de las obras por parte de la EMPRESA ELECTRICA.

Si el CONTRATISTA incumpliese lo estipulado en el párrafo anterior, la EMPRESA ELECTRICA podrá encargar a terceros la realización de dichos trabajos o ejecutarlos directamente por Administración, deduciendo su importe del fondo de garantía y si no bastase, de la fianza definitiva sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho la EMPRESA ELECTRICA en el caso de que el fondo de garantía y de la fianza no bastasen para cubrir el importe de los gastos realizados en dichos trabajos de reparación.

ARTÍCULO 23.- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

1. Una vez transcurrido el plazo de garantía fijado en el Pliego Particular de Condiciones se procederá a efectuar la recepción definitiva de las obras de un modo análogo al indicado en el artículo 21 para la recepción provisional.
2. En el caso de que hubiese sido necesario conceder un plazo para subsanar los defectos hallados, el CONTRATISTA no tendrá derecho a cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía, debiendo continuar encargo de la conservación de las obras durante esa ampliación.
3. Si la obra se arruinase con posterioridad a la recepción definitiva por vicios ocultos de la construcción debidos a incumplimiento doloso del Contrato por parte del CONTRATISTA, responderá éste de los daños y perjuicios en el término de 15 años. Transcurrido este plazo, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del CONTRATISTA.

ARTÍCULO 24.- LIQUIDACION DE LAS OBRAS

Una vez efectuada la recepción provisional se procederá a la medición general de las obras que han de servir de base para la valoración de las mismas.



La liquidación de las obras se llevará a cabo después de la recepción definitiva, saldando las diferencias existentes por los abonos a cuenta y descontando el importe de las reparaciones u obras de conservación que haya habido necesidad de efectuar durante el plazo de garantía, en el caso de que el CONTRATISTA no las haya realizado por su cuenta.

Después de realizada la liquidación, se saldarán el fondo de garantía y la fianza definitiva, tanto si ésta última se ha constituido Aval Bancario.

También se liquidará, si existe, la cuenta especial de retenciones por retrasos durante la ejecución de las obras.



Este Pliego de Condiciones Generales ha sido redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Manuel Alonso Pantoja, con número de colegiado 9522, del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

COGITISE



VISADO N° 1316/2025 - A00
11/03/2025
COLEGIADO 9 522 ALONSO PANTOJA, MANUEL

C.S.V. *9893698975*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



El pliego de condiciones técnicas de la instalación se ajusta al Pliego de Condiciones Generales y Técnicas aplicables al Montaje de Subestaciones de Alta Tensión presentado en la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa con fecha de 26/05/06.



Este Pliego de Condiciones Técnicas ha sido redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Manuel Alonso Pantoja, con número de colegiado 9522, del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

COGITISE



VISADO N° 1316/2025 - A00
11/03/2025
COLEGIADO 9 522 ALONSO PANTOJA, MANUEL

C.S.V. *9893698975*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



ÍNDICE ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

I.- ANTECEDENTES 72

II.- DEFINICIONES..... 72

III.- NORMATIVA APLICABLE 73

IV.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 73

V.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 74

VI.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 75

VII.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN..... 75

VIII.- TABLAS 80

IX.- PLANOS 83



VISADO N° 1316/2025 - A00
11/03/2025
COLEGIADO 9 522 ALONSO PANTOJA, MANUEL
C.S.V. *9893698975+
Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



I.- ANTECEDENTES

A fin de dar cumplimiento a lo establecido por el Real Decreto 105/2.008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, en su artículo 4.1 a) sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición" se redacta el presente ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.

II.- DEFINICIONES

Según el artículo 2 del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en todo lo que afecte a esta obra se entenderá por:

- a) Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición.
- b) Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
- c) Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en:
 - 1.º La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil.
 - 2.º La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma, tales como:

Plantas de machaqueo,
Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento,
Plantas de prefabricados de hormigón,
Plantas de fabricación de mezclas bituminosas,
Talleres de fabricación de encofrados,
Talleres de elaboración de ferralla,
Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra,
Plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra.

- d) Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.



- e) Productor de residuos de construcción y demolición:
- 1.º La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
 - 2.º La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
 - 3.º El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición.
- f) Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.
- g) Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero.

III.- NORMATIVA APLICABLE

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Artículo 45 de la Constitución Española.
- Ley 10/2008, de 21 de Abril, de Residuos.
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006 aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de Junio de 2001.
- Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

IV.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA

En la tabla nº1 se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar publicados en el país sobre volumen y tipificación de residuos más extendidos y aceptados. La utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la realización de una "estimación inicial" que es lo que la normativa



requiere en este documento, sin embargo los ratios establecidos para "proyectos tipo" no permiten una definición exhaustiva y precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo que la estimación contemplada en la tabla n°1 se acepta como estimación inicial y para la toma de decisiones en la gestión de residuos, pero será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos.

V.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

- Prevención en la Adquisición de Materiales
 - La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.
 - Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.
 - Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o imposible reciclado.
 - Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras.
 - Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos.
 - Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en obra.
 - Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los pales, se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor.
 - Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión.
 - Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados para evitar retallos.
- Prevención en la Puesta en Obra
 - Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos.
 - Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo.
 - En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.
 - Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.
 - En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.
 - Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no reutilizables.
 - Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.
 - Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y correcta gestión de ellos.
 - Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos.
- Prevención en el Almacenamiento en Obra
 - Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.



VI.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valoración de residuos de construcción y demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de Abril.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valoración de residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

En la tabla nº2 se indican las acciones pertinentes a realizar a cerca de la reutilización de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales o pétreos, los materiales cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos. El empleo de estos residuos será para el mismo fin para el que fueron diseñados originalmente. Estos residuos se separarán convenientemente.

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla nº3.

VII.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN

Evacuación de RCD's

La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:

- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona.
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombros.
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales.
- Lanzando libremente el escombros desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería.



El espacio donde cae escombros estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.

Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.

Se señalarán las zonas de recogida de escombros.

El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de falda.

El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor.

El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.

Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)

Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero

Carga y transporte de RCD's.

Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.

Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrán de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso.

Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas.

Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica.

Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección

Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.

La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte

Se señalarán las zonas de acceso, recorrido y vertido

El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos.

En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:

- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
- Al finalizar el trabajo la cuchara debe apoyar en el suelo.

En el caso de dumper se tendrá en cuenta:

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón de seguridad.



- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente.
- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías de recirculación.

Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas:

- Desvío de la línea.
- Corte de la corriente eléctrica.
- Protección de la zona mediante apantallados.
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica.

En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m.

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.

Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a la cota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8% según se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6m.

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina.

Almacenamiento de RCD's.

Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
- Deberán tener forma regular.
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación.

No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.



Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.

El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra.

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que se establezcan en las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD's, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera...) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD's deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD's (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 5/2003, Decreto 4/1991...) y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas...), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos establecidos en el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como lo establecido en la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto 17 06 05*.

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos "escombro".

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.



Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.

Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.



COGITISE
Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>

VISADO N° 1316/2025 - A00
11/03/2025
COLEGIADO 9 522 ALONSO PANTOJA, MANUEL

C.S.V. *9893698975*



VIII.- TABLAS

COGITISE



VISADO N° 1316/2025 - A00
11/03/2025
COLEGIADO 9 522 ALONSO PANTOJA, MANUEL

C.S.V. *9893698975*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDS (TABLA nº1)

RESIDUOS NO PELIGROSOS (Tildados los que proceden)

	Tipo de RCD	Densidad aparente (T/m3)	Peso (T)	Volumen (m3)	
<input checked="" type="checkbox"/>	170302 Asfalto	1,00	0,00	0,00	NNP
<input checked="" type="checkbox"/>	170201 Madera	0,60	0,02	0,04	NNP
<input checked="" type="checkbox"/>	170202 Vidrio	1,00	0,00	0,00	NNP
<input checked="" type="checkbox"/>	170203 Plástico	0,60	0,01	0,02	NNP
<input checked="" type="checkbox"/>	170407 Metales mezclados	1,50	0,00	0,00	NNP
<input checked="" type="checkbox"/>	200101 Papel y cartón	0,75	0,02	0,03	NNP
<input checked="" type="checkbox"/>	170401 Cobre, bronce y latón	1,50	0,00	0,00	NNP
<input checked="" type="checkbox"/>	170405 Hierro y acero	2,10	0,00	0,00	NNP
<input checked="" type="checkbox"/>	170411 Cables no contaminados	1,50	0,02	0,01	NNP
<input type="checkbox"/>	170802 Materiales de la construcción a partir de yeso no contaminados	1,00	0,00	0,00	NNP
<input checked="" type="checkbox"/>	170504 Tierras y piedras no contaminadas	1,62	51,84	32,00	De la excavación
<input checked="" type="checkbox"/>	10408 Residuos de grava y rocas trituradas no contaminados	1,51	0,00	0,00	NP
<input checked="" type="checkbox"/>	170101 Hormigón	1,50	0,02	0,01	NP
<input type="checkbox"/>	10409 Residuos de arena y arcilla	1,60	0,00	0,00	NP
<input type="checkbox"/>	170102 Ladrillos	1,25	0,00	0,00	NP
<input type="checkbox"/>	170103 Tejas y materiales cerámicos	1,25	0,00	0,00	NP
<input checked="" type="checkbox"/>	170904 Otros RCD's mezclados que no contengan mercurio, PCB o sustancias peligrosas	1,50	0,00	0,00	OTRO

RESIDUOS PELIGROSOS (Tildados los que proceden)

	Tipo de RCD	Densidad aparente (T/m3)	Peso (t)	Volumen (m3)
<input checked="" type="checkbox"/>	200201 Basuras	1,50	0,03	0,02
<input checked="" type="checkbox"/>	80111 Sobrantes de pinturas	0,90	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	150110 Envases vacíos de plástico contaminados	0,60	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	130205 Aceites usados	0,90	0,00	0,00



COGITISE

VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD: <https://www.cogitise.es/verifica>

VISADO Nº 1316/2025 - A00
 11/03/2025
 COLEGIADO 9 522 ALONSO PANTOJA, MANUEL

C.S.V. *9693696975*



OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN (Tildadas las que proceden)

(TABLA n°2)

<input type="checkbox"/>	No se prevé operación de reutilización alguna	
<input type="checkbox"/>	Reutilización de tierras procedentes de la excavación	▼
<input type="checkbox"/>	Reutilización de residuos minerales/pétreos en áridos reciclados o en urbanización	▼
<input type="checkbox"/>	Reutilización de materiales cerámicos	▼
<input type="checkbox"/>	Reutilización de materiales no pétreos (madera, vidrio...)	▼
<input type="checkbox"/>	Reutilización de materiales metálicos	▼

OPERACIONES DE VALORACIÓN, ELIMINACIÓN (Tildadas las que proceden)

(TABLA n°3)

RESIDUOS NO PELIGROSOS

	Tipo de RCD	Peso (T)	Operación	Tratamiento y destino
<input type="checkbox"/>	170302 Asfalto	0,00	▼	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	170201 Madera	0,02	Separación	▼ (Gestor autorizado)
<input type="checkbox"/>	170202 Vidrio	0,00	▼	▼
<input type="checkbox"/>	170203 Plástico	0,01	Separación	▼ (Gestor autorizado)
<input type="checkbox"/>	170407 Metales mezclados	0,00	▼	▼
<input type="checkbox"/>	200101 Papel y cartón	0,02	Separación	▼ (Gestor autorizado)
<input type="checkbox"/>	170401 Cobre, bronce y latón	0,00	▼	▼
<input type="checkbox"/>	170405 Hierro y acero	0,00	▼	▼
<input type="checkbox"/>	170411 Cables no contaminados	0,02	Separación	▼ (Gestor autorizado)
<input type="checkbox"/>	170802 Materiales de la construcción a partir de yeso no contaminados	0,00	▼	▼
<input type="checkbox"/>	170504 Tierras y piedras no contaminadas	51,84	Separación	▼ (Gestor autorizado)
<input type="checkbox"/>	10408 Residuos de grava y rocas trituradas no contaminados	0,00	▼	▼
<input type="checkbox"/>	170101 Hormigón	0,02	Separación	▼ (Gestor autorizado)
<input type="checkbox"/>	10409 Residuos de arena y arcilla	0,00	▼	▼
<input type="checkbox"/>	170102 Ladrillos	0,00	▼	▼
<input type="checkbox"/>	170103 Tejas y materiales cerámicos	0,00	▼	▼
<input type="checkbox"/>	170904 Otros RCD's mezclados que no contengan mercurio, PCB o sustancias peligrosas	0,00	▼	▼

RESIDUOS PELIGROSOS

	Tipo de RCD	Peso (t)	Operación	Tratamiento y destino
<input type="checkbox"/>	200201 Basuras	0,03	Separación	▼ Planta reciclaje RCD
<input type="checkbox"/>	80111 Sobrantes de pinturas	0,00	▼	▼
<input type="checkbox"/>	150110 Envases vacíos de plástico contaminados	0,00	▼	▼
<input type="checkbox"/>	130205 Aceites usados	0,00	▼	▼



COGITISE

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>

VISADO N° 1316/2025 - A00

11/03/2025

COLEGIADO 9.522 ALONSO PANTOJA, MANUEL

C.S.V. *9693696975*



IX.- PLANOS

COGITISE



VISADO N° 1316/2025 - A00
11/03/2025
COLEGIADO 9 522 ALONSO PANTOJA, MANUEL


C.S.V. *9893698975*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>





SUBESTACIÓN LA PARRA	
DIRECCIÓN	COORDENADAS UTM
Polígono 9 Parcela 38 CAMINO MONTURIO., 06176 LA PARRA (BADAJOZ)	X: 707032 Y: 4266935 ETRS89 29S

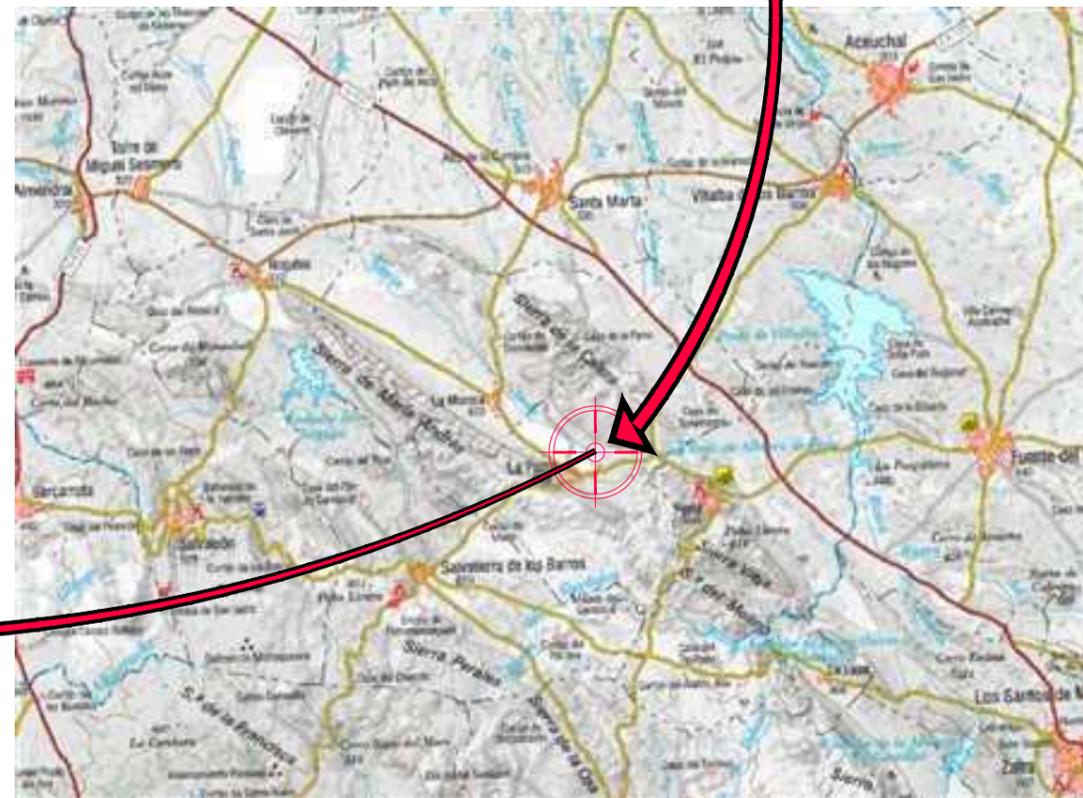



VISADO Nº 1316/2025 - A00
 11/03/2025
 COLEGIADO 9522 ALONSO PANTOJA, MANUEL
 C.S.V. *9693696975*
 Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>


 -distribución	PROYECTO: GESTIÓN DE RESIDUOS NUEVA SUBESTACIÓN "LA PARRA 20/15 kV"	DISTRIBUCIÓN EyP		
	SITUACION	S.E.	LA PARRA	20/15 kV
FECHA: 02/25	ESCALA: Personal	SE	400028	SA 1000 0A
		SA100001.DWG		N°HOJAS 01 HOJA 01

ISO_EXPAND_A3 (420.00 X 297.00_MM)

COMENTARIO
 REV | FECHA | DIB | PROY |
 0A | 02/25 | R.C.V. | M.A.P. |
 Colegiado: D. MANUEL ALONSO PANTOJA "COGITISE Nº 9522"

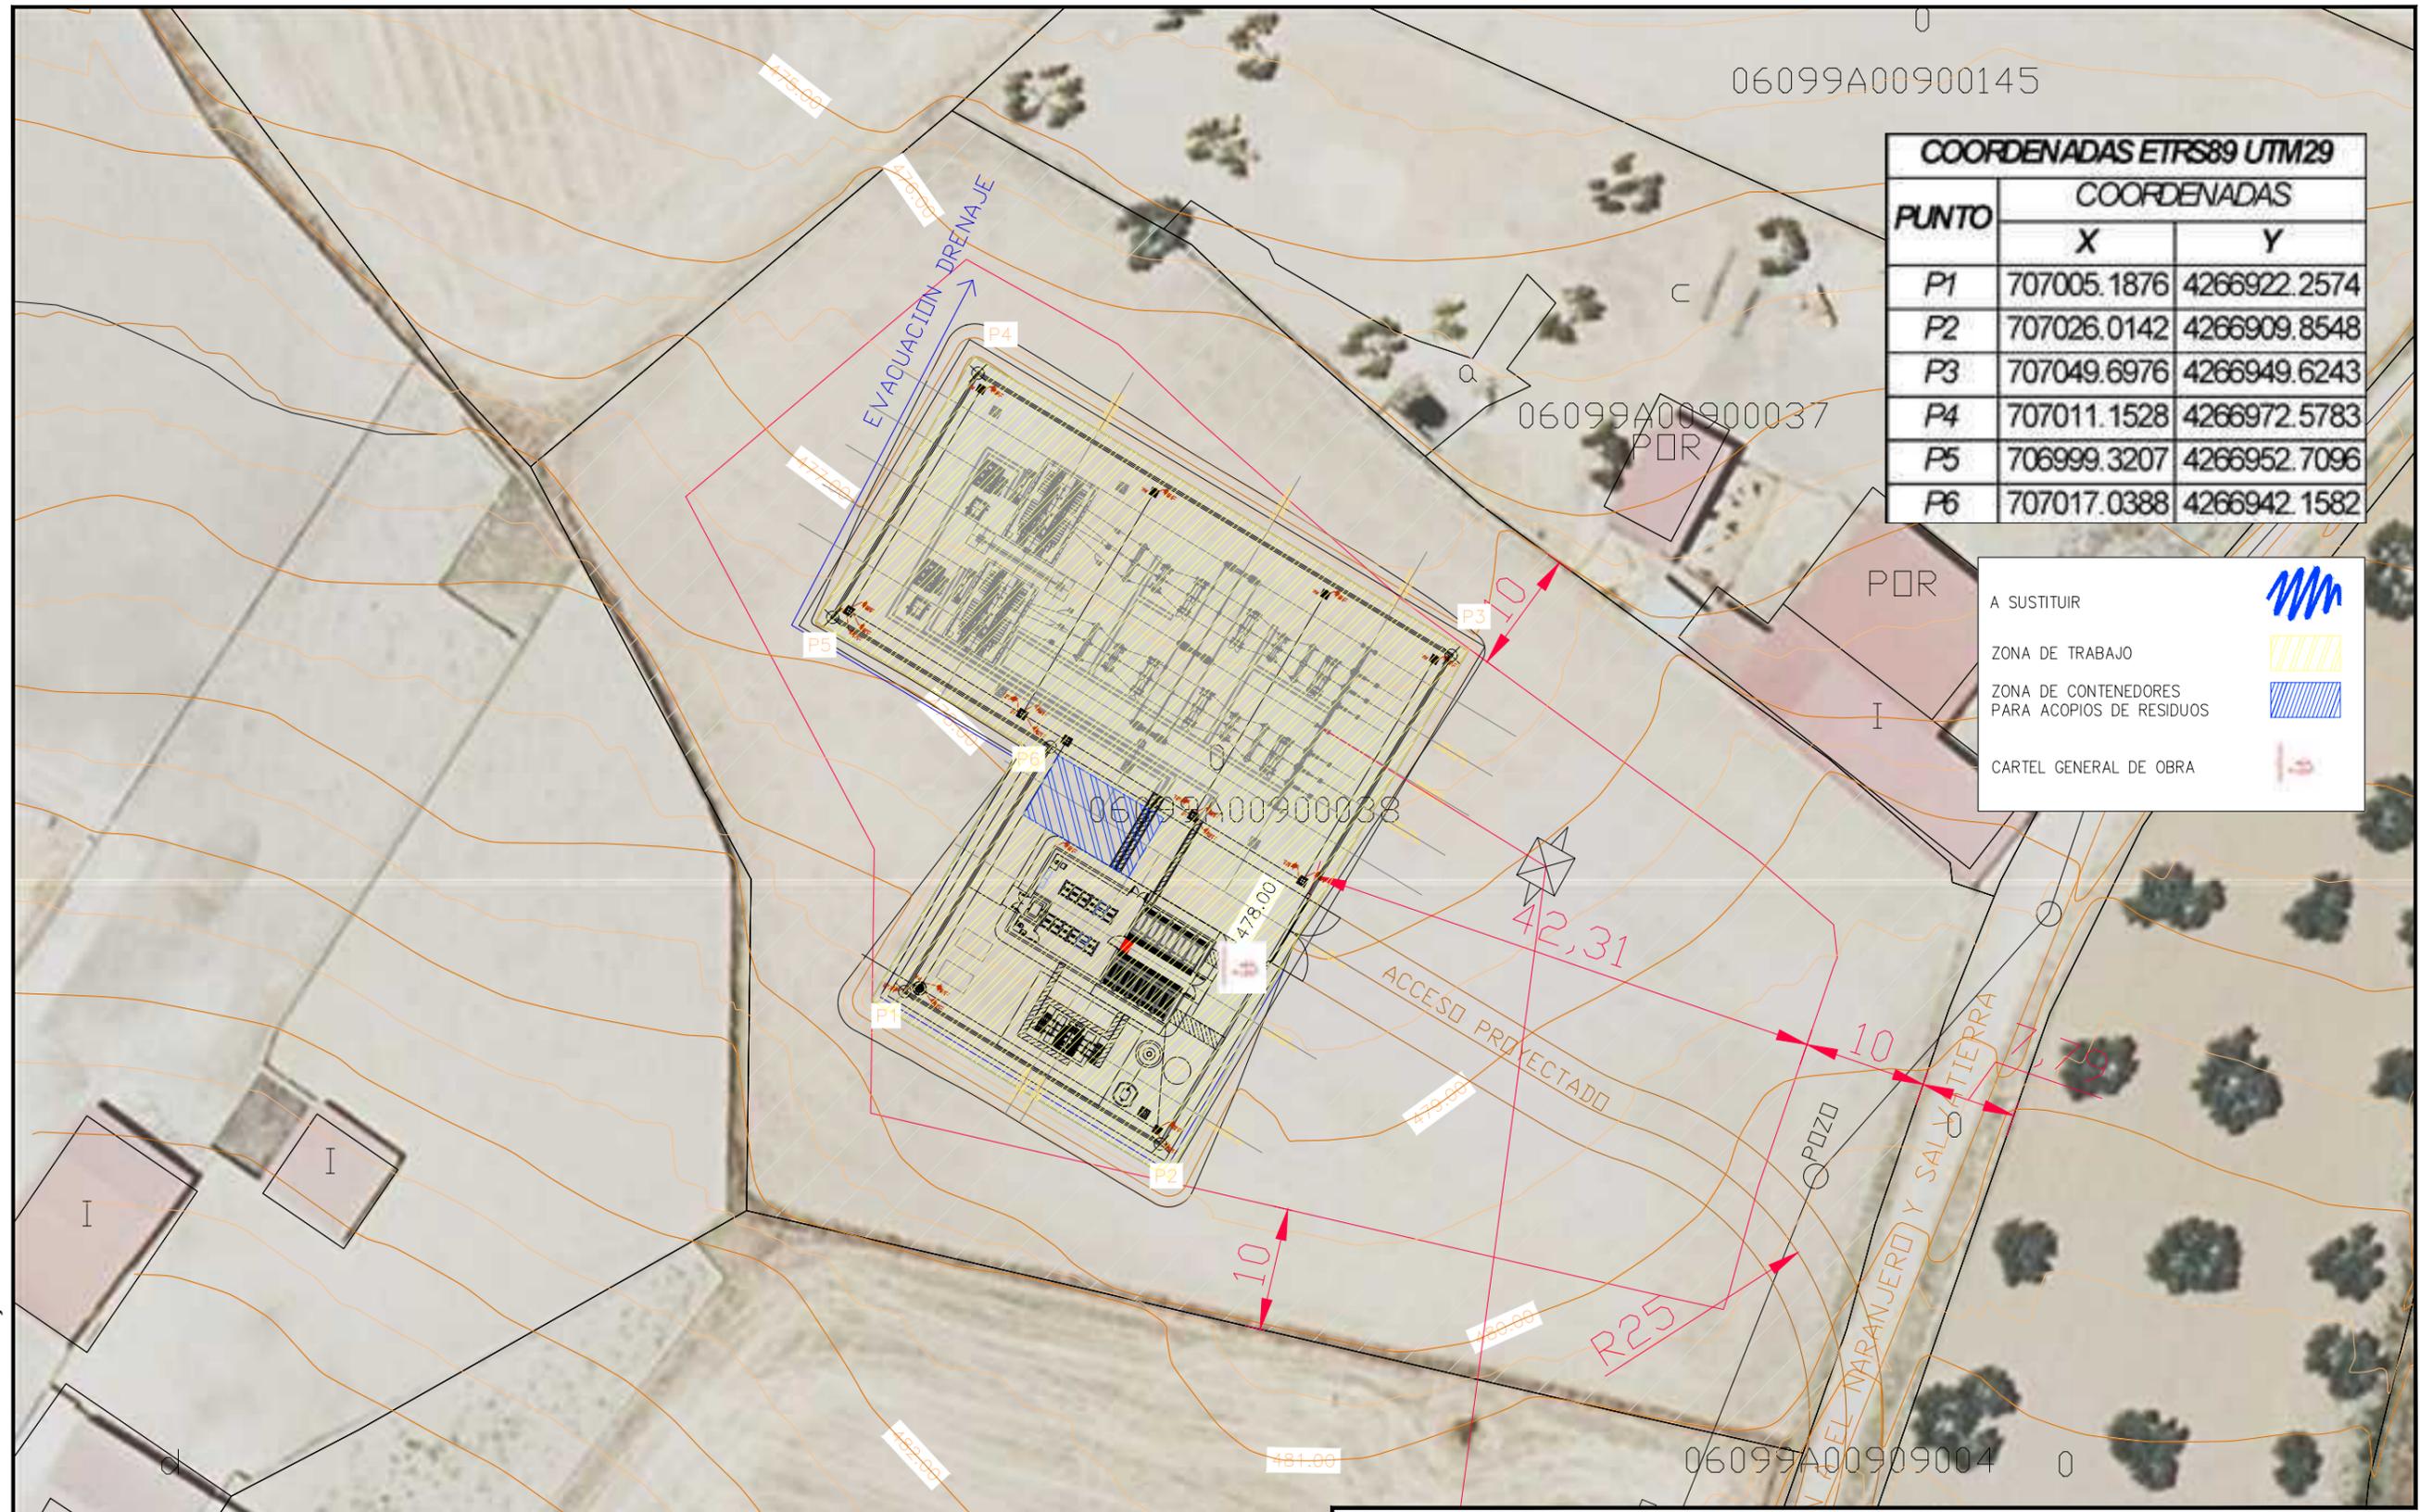06099A00900145

COORDENADAS ETRS89 UTM29		
PUNTO	COORDENADAS	
	X	Y
P1	707005.1876	4266922.2574
P2	707026.0142	4266909.8548
P3	707049.6976	4266949.6243
P4	707011.1528	4266972.5783
P5	706999.3207	4266952.7096
P6	707017.0388	4266942.1582

A SUSTITUIR 

ZONA DE TRABAJO 

ZONA DE CONTENEDORES PARA ACOPIOS DE RESIDUOS 

CARTEL GENERAL DE OBRA 

REV	FECHA	DIB	PROY	COMENTARIO
0A	02/25	R.C.V.	M.A.P.	

Colegiado: D. MANUEL ALONSO PANTOJA "COGITISE Nº 9.522"



VISADO Nº 1316/2025 - A00
 11/03/2025
 COLEGIADO 9.522 ALONSO PANTOJA, MANUEL
 C.S.V. *9693696975*
 Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



 -distribución PROYECTO: GESTIÓN DE RESIDUOS NUEVA SUBESTACIÓN "LA PARRA 20/15 kV" IMPLANTACIÓN	DISTRIBUCIÓN EyP			
	S.E. LA PARRA		20/15 kV	
FECHA: 02/25	ESCALA: Personal	SE 400028	SA 1100	OA 0A
		SA110001.DWG	NºHOJAS 01	HOJA 01

ISO_EXPAND_A3 (420.00 X 297.00_MM)

X.- PRESUPUESTO

COGITISE



VISADO N° 1316/2025 - A00
11/03/2025
COLEGIADO 9 522 ALONSO PANTOJA, MANUEL

C.S.V. *9893698975*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Presupuesto de la obra (PEM)	422.921,51 €
-------------------------------------	---------------------

ESTIMACIÓN DEL COSTE DEL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS (SIN FIANZA)				
TIPOLOGÍA RCDs	Estimación (m3)	Precio gestión (€/m3)	Importe (€)	% PEM
Tierras y pétreos de la excavación	32,00	4,00	128,00 €	0,0303
Resíduos de naturaleza pétreo	0,01	10,00	0,10 €	0,0000
Resíduos de naturaleza no pétreo	0,10	10,00	1,00 €	0,0002
Resíduos potencialmente peligrosos	0,02	10,00	0,20 €	0,0000
Otros residuos	0,00	10,00	- €	-
Costes de gestión			422,92 €	0,1000
Total			552,22 €	0,131

Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestión de los residuos de construcción y demolición según el R.D. 105/2008, las entidades locales podrán exigir el pago de una fianza o garantía financiera equivalente que garantice la correcta gestión de los residuos, previo al otorgamiento de la licencia urbanística.



VISADO Nº 1316/2025 - A00
 11/03/2025
 COLEGIADO 9 522 ALONSO PANTOJA, MANUEL
 C.S.V. *9693696975*
 Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



XI.- CONCLUSIÓN

Considerando suficientes los datos que se aportan para su estudio por parte de los Organismos Oficiales y estando dispuestos a aclararlos o complementarlos, si la Administración del Estado lo estimara conveniente, se espera que este proyecto merezca servir para su construcción autorizándose la aprobación del mismo para su ejecución.



Este Estudio de Gestión de Residuos ha sido redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Manuel Alonso Pantoja, con número de colegiado 9522, del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.

PLANOS

COGITISE



VISADO N° 1316/2025 - A00
11/03/2025
COLEGIADO 9 522 ALONSO PANTOJA, MANUEL

C.S.V. *9893698975*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>




ÍNDICE PLANOS

SE-LAPARR-PP-1000	SITUACIÓN.....	91
SE-LAPARR-PP-1100	IMPLANTACIÓN	92
SE-LAPARR-PP-1200	ESQUEMA UNIFILAR	93
SE-LAPARR-PP-1300-01	PLANTA GENERAL	94
SE-LAPARR-PP-1300-02	PLANTA GENERAL	95
SE-LAPARR-PP-1500	PLANTA RED DE TIERRAS	96
SE-LAPARR-PP-4200-01	EDIFICIO	97
SE-LAPARR-PP-4200-02	EDIFICIO SECCIÓN A-A	98





SUBESTACIÓN LA PARRA	
DIRECCIÓN	COORDENADAS UTM
Polígono 9 Parcela 38 CAMINO MONTURIO., 06176 LA PARRA (BADAJOZ)	X: 707032 Y: 4266935 ETRS89 29S

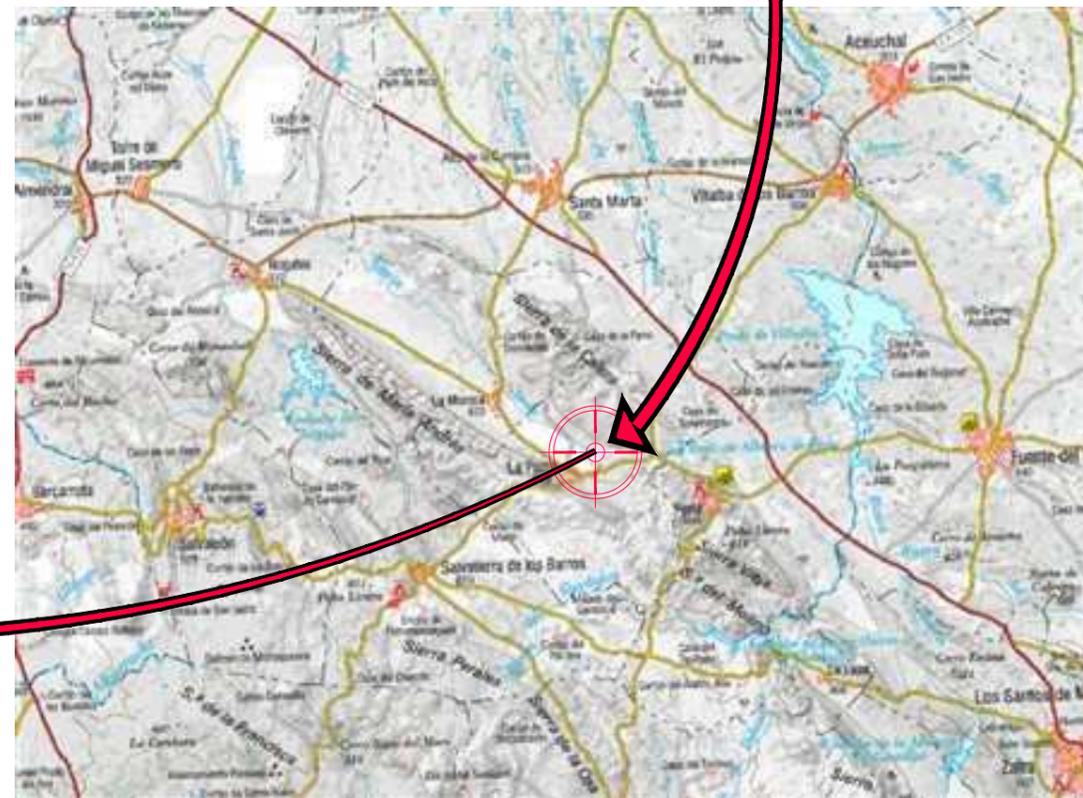



VISADO Nº 1316/2025 - A00
 11/03/2025
 COLEGIADO 9522 ALONSO PANTOJA, MANUEL
 C.S.V. *9693696975*

 Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>


 -distribución	PROYECTO: LEGALIZACION NUEVA SUBESTACIÓN "LA PARRA 20/15 kV"	DISTRIBUCIÓN EyP		
	SITUACION	S.E.	LA PARRA	20/15 kV
FECHA: 02/25	ESCALA: Personal	SE	400028	PP 1000 0A
		PP100001.DWG		N°HOJAS 01 HOJA 01

ISO_EXPAND_A3 (420.00 X 297.00_MM)

COMENTARIO
 REV | FECHA | DIB | PROY |
 0A | 02/25 | R.C.V. | M.A.P. |
 Colegiado: D. MANUEL ALONSO PANTOJA "COGITISE Nº 9522"

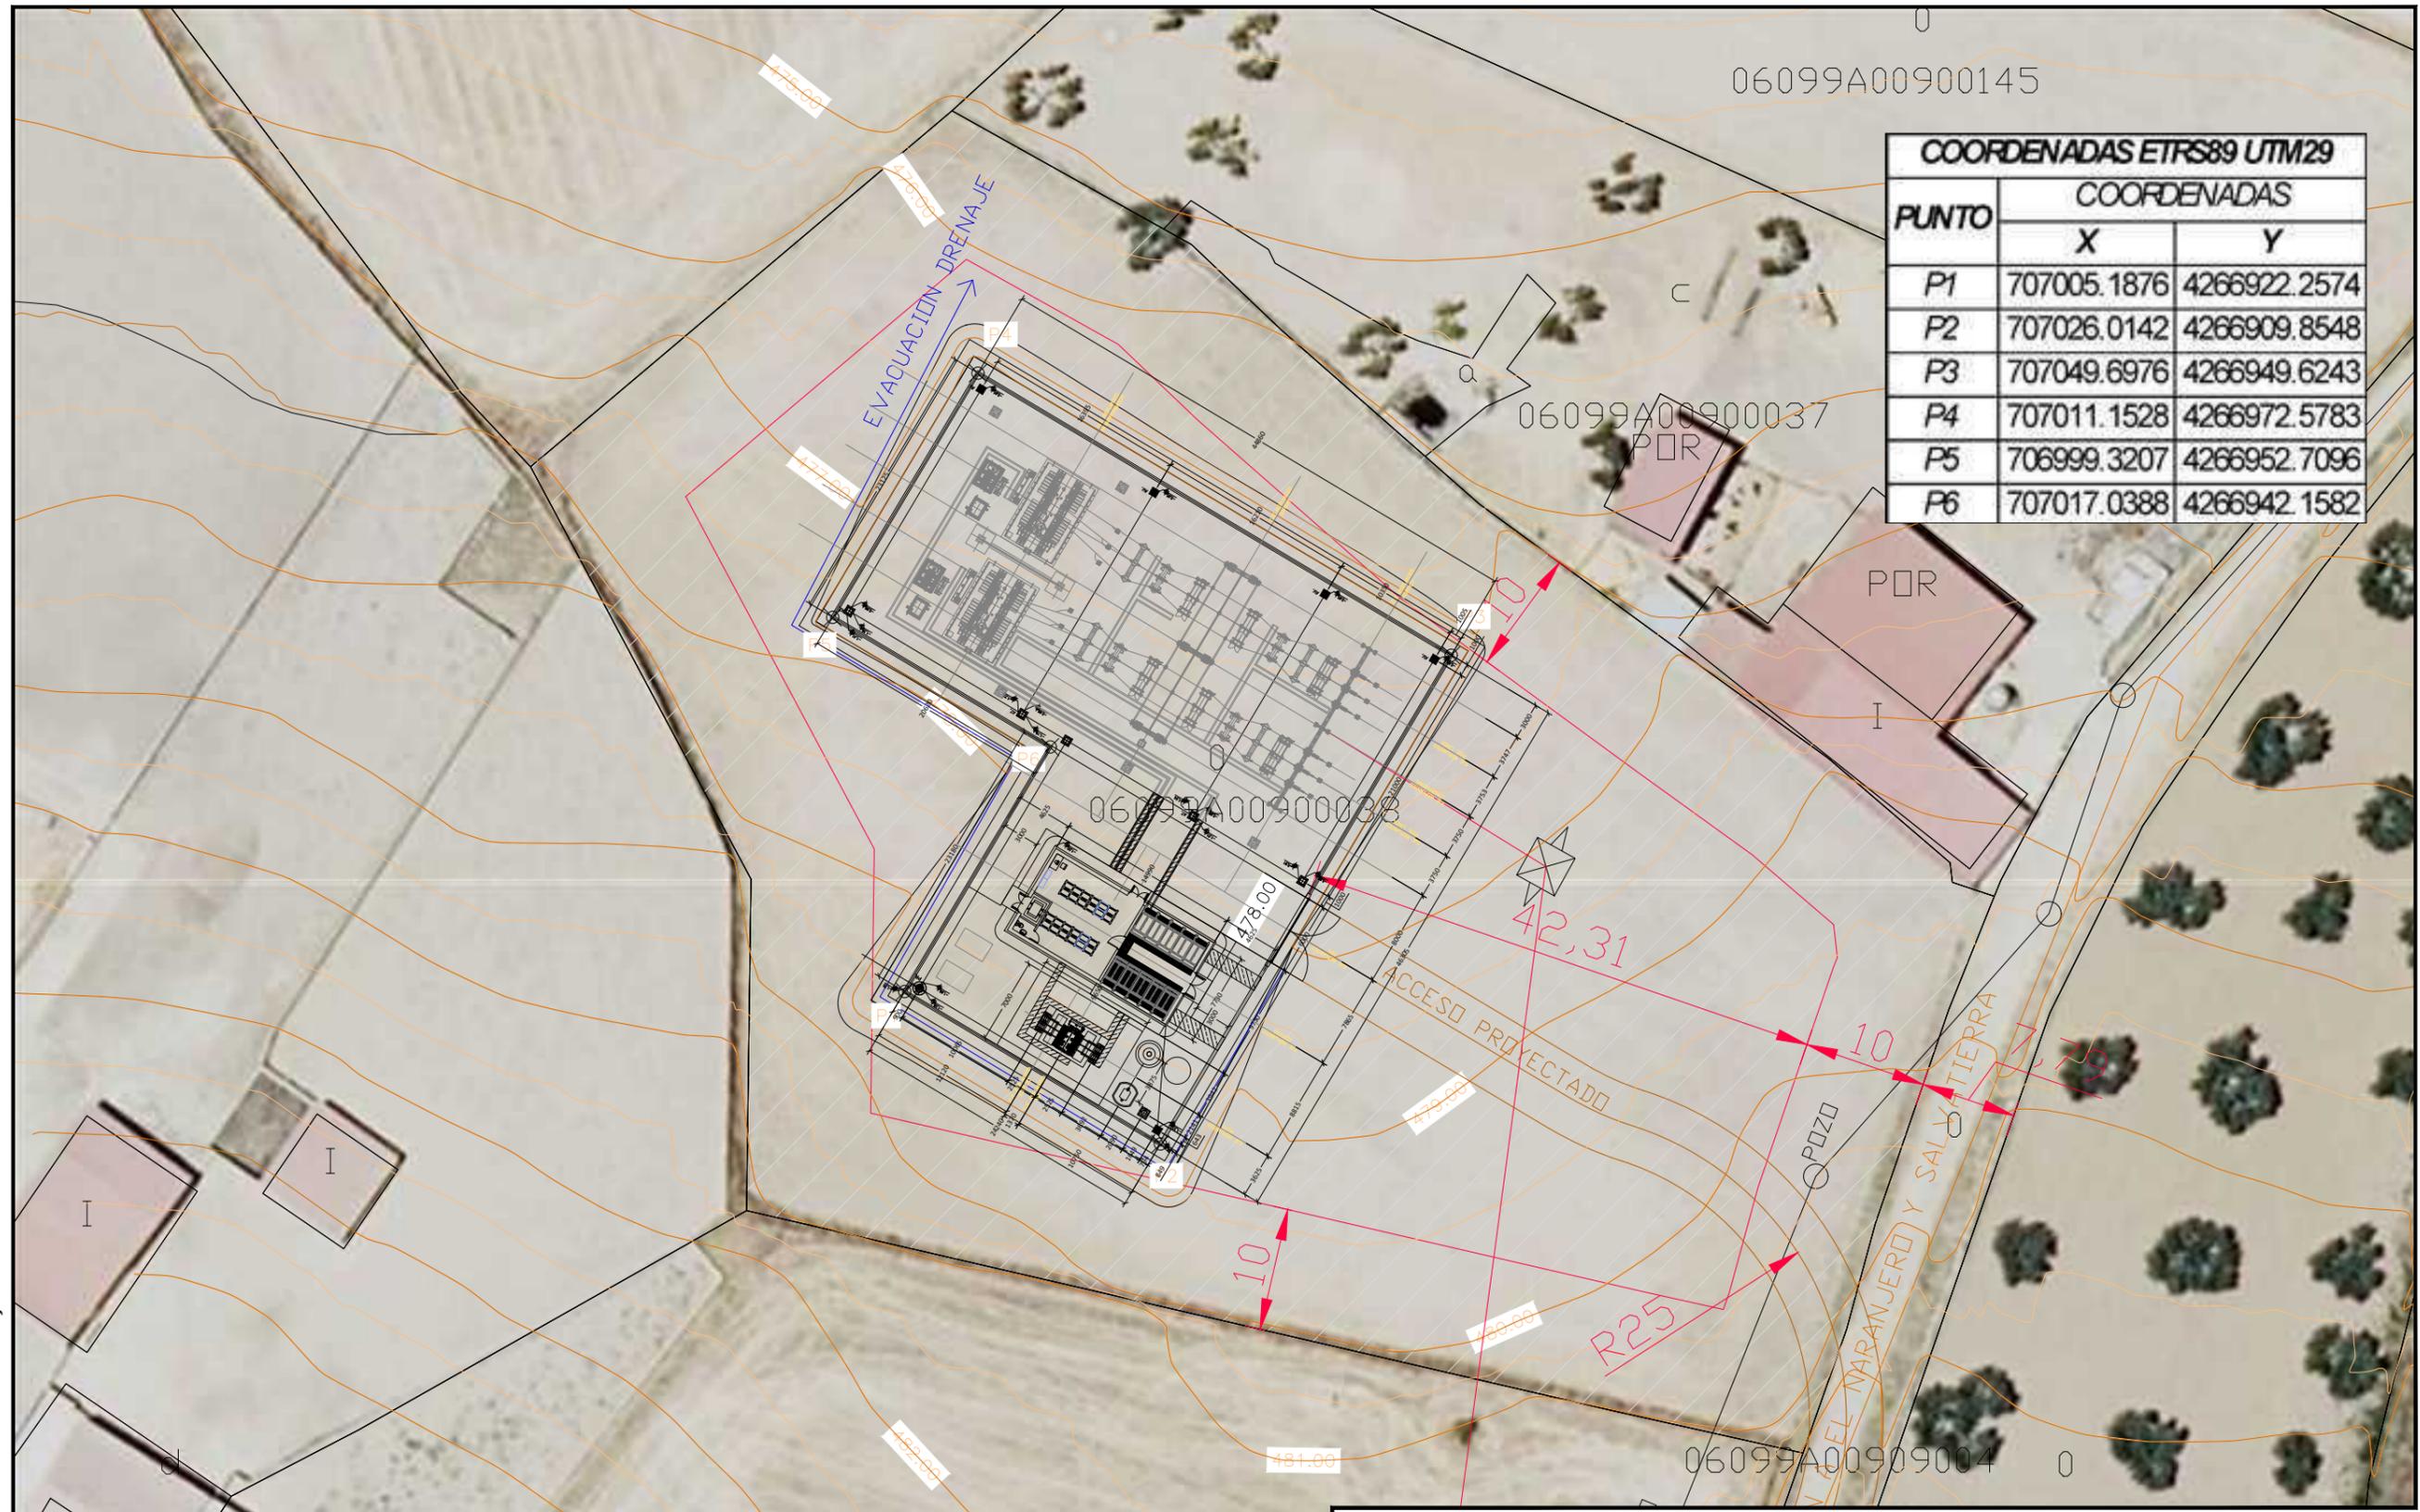COORDENADAS ETRS89 UTM29		
PUNTO	COORDENADAS	
	X	Y
P1	707005.1876	4266922.2574
P2	707026.0142	4266909.8548
P3	707049.6976	4266949.6243
P4	707011.1528	4266972.5783
P5	706999.3207	4266952.7096
P6	707017.0388	4266942.1582

REV	FECHA	DIB	PROY	COMENTARIO
0A	02/25	R.C.V.	M.A.P.	

Colegiado: D. MANUEL ALONSO PANTOJA "COGITISE Nº 9.522"




VISADO Nº 1316/2025 - A00
 11/03/2025
 COLEGIADO 9.522 ALONSO PANTOJA, MANUEL
 C.S.V. *9693696975*
 Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



	PROYECTO: LEGALIZACION NUEVA SUBSTACION "LA PARRA 20/15 kV"		DISTRIBUCIÓN EyP	
	IMPLANTACIÓN		S.E. LA PARRA 20/15 kV	
FECHA: 02/25	ESCALA: Personal	SE 400028	PP 1100	OA 0A
		PP110001.DWG		N°HOJAS 01 HOJA 01

ISO_EXPAND_A3 (420.00 X 297.00_MM)

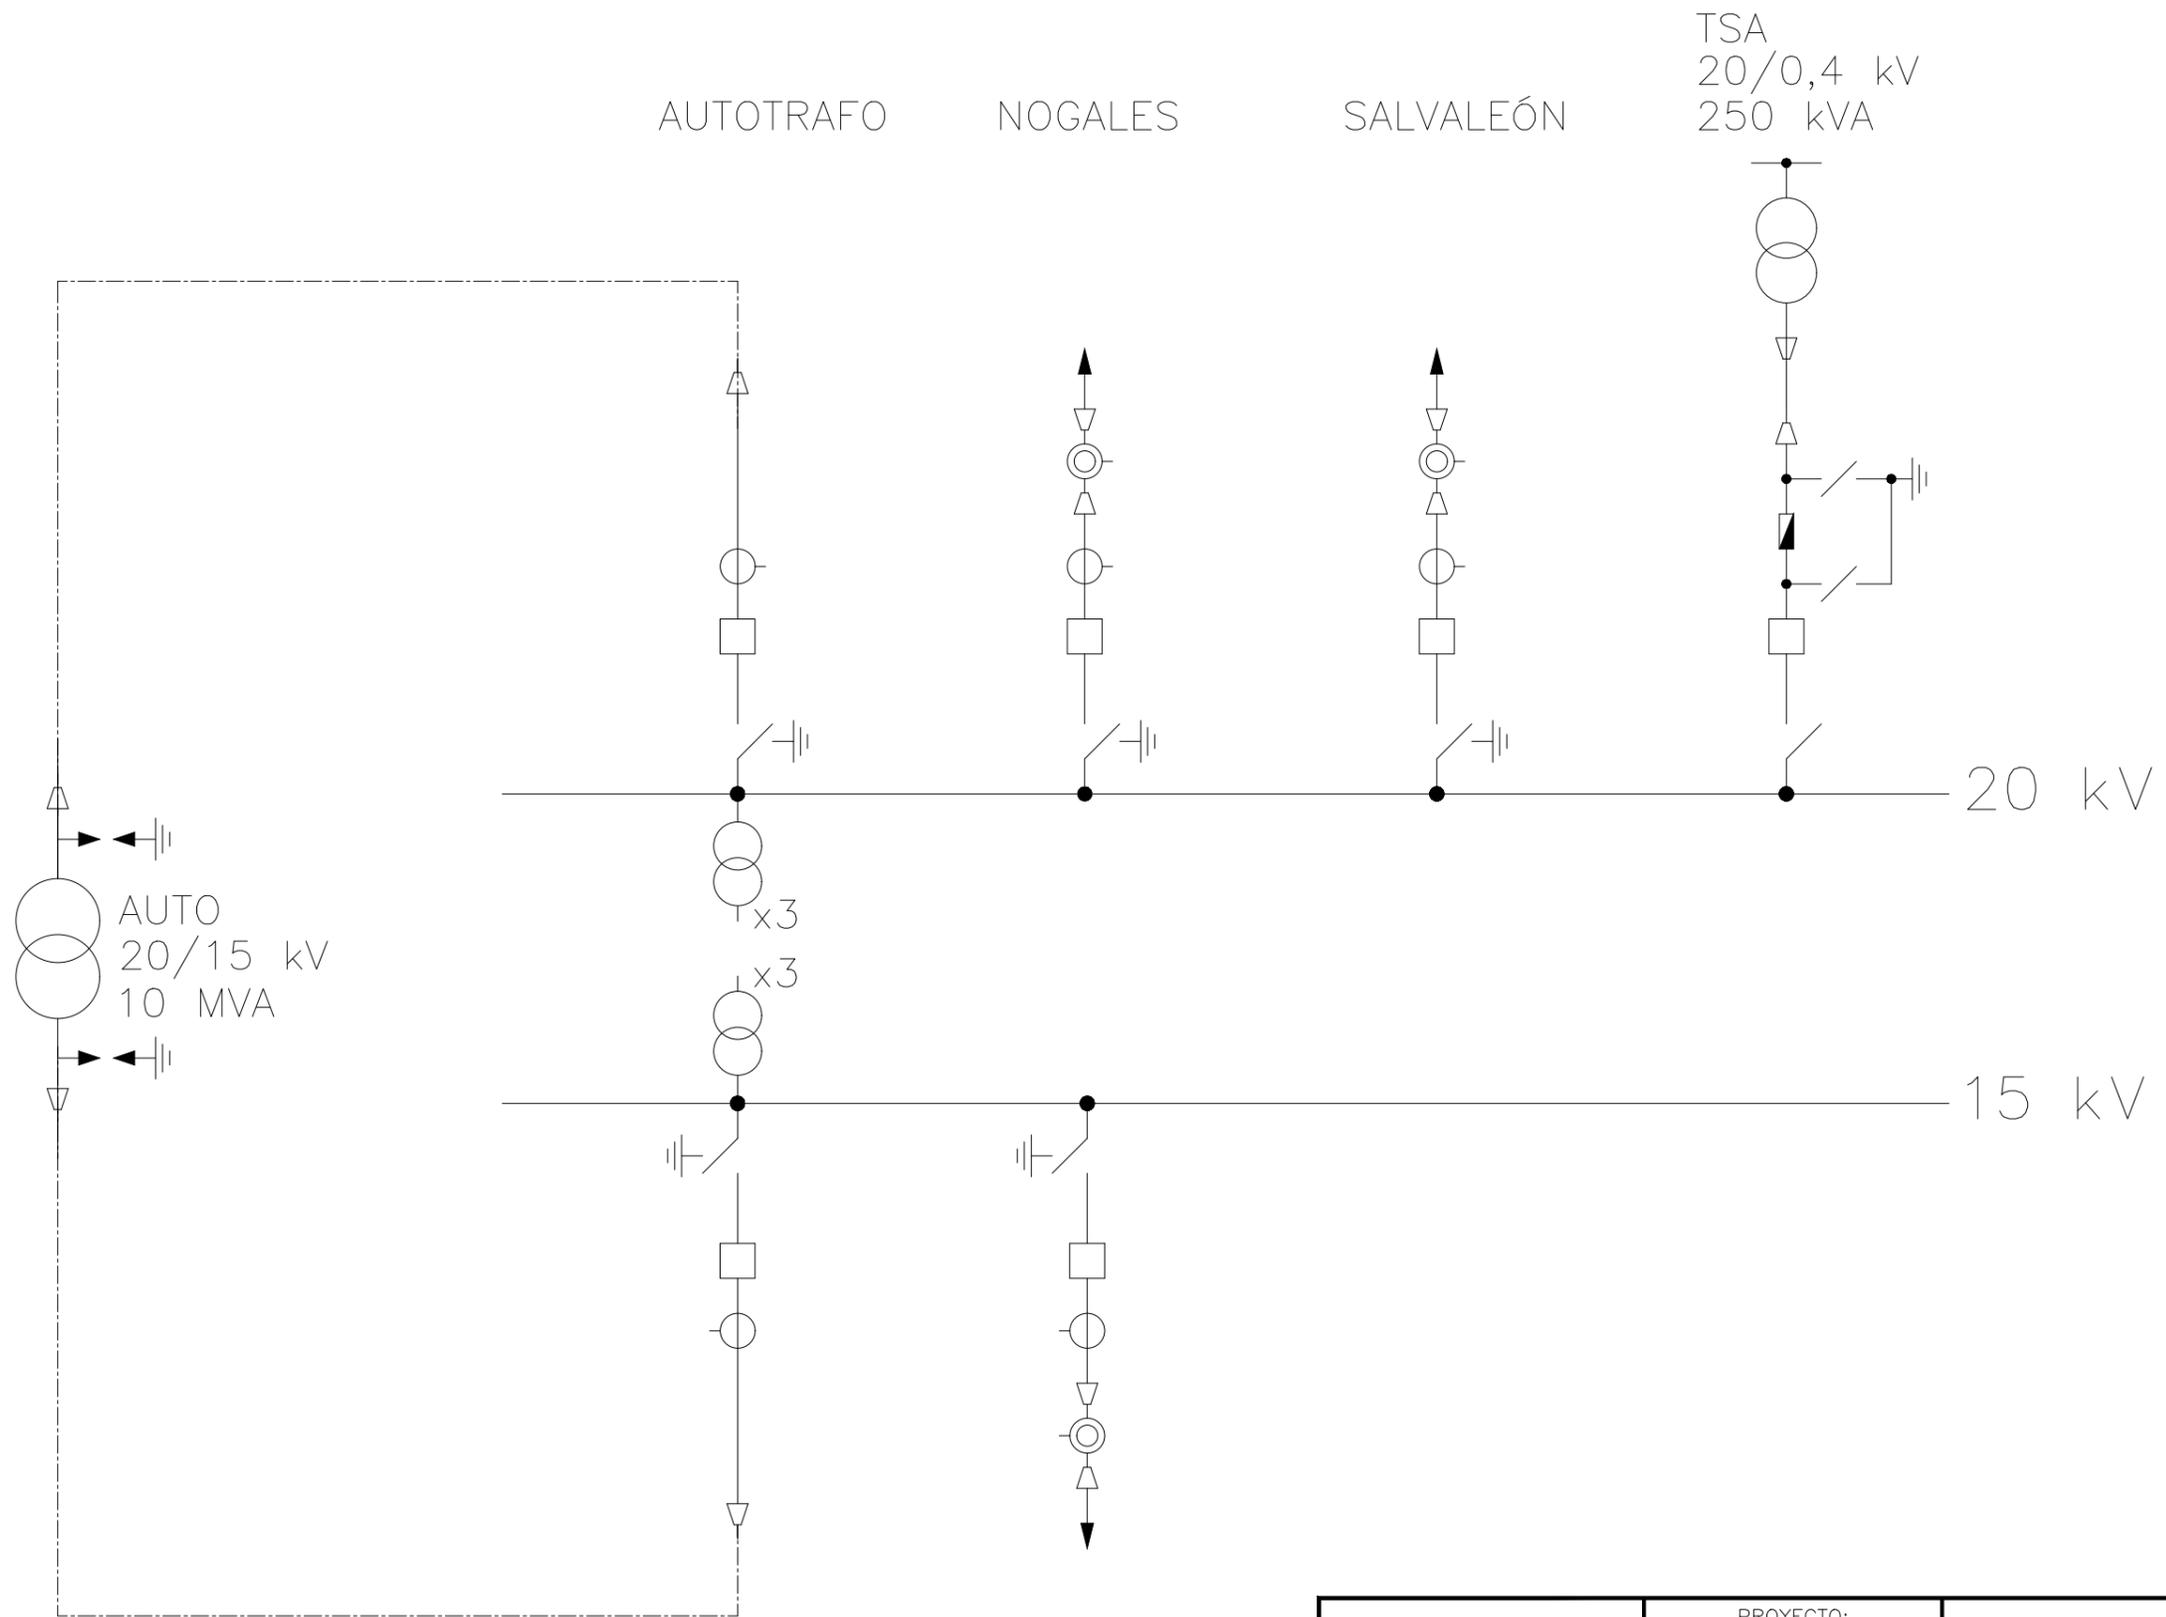



REV	FECHA	DIB	PROY	COMENTARIO
0A	03/25	R.C.V.	M.A.P.	

Colegiado: D. MANUEL ALONSO PANTOJA "COGITISE Nº 9.522"

VISADO Nº 1316/2025 - A00
 11/03/2025
 COLEGIADO 9.522 ALONSO PANTOJA, MANUEL
 C.S.V. *9693696975*
 Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>

	PROYECTO: LEGALIZACION NUEVA SUBESTACION "LA PARRA 20/15 kV"		DISTRIBUCIÓN EyP	
	UNIFILAR		S.E. LA PARRA 20/15 kV	
FECHA: 03/25	ESCALA: Personal	SE 400028	PP 1200	OA 0A
		PP120001.DWG		N*HOJAS 01 HOJA 01

ISO_EXPAND_A3_(420.00_X_297.00_MM)

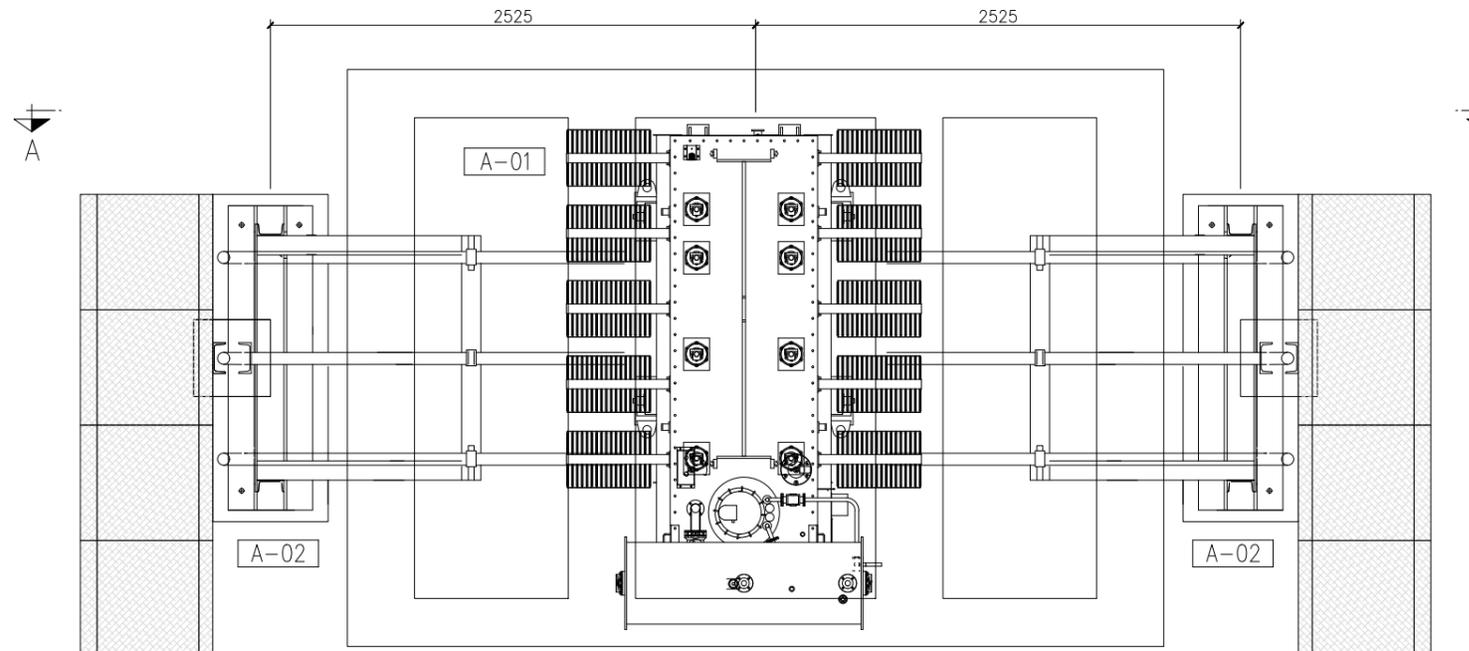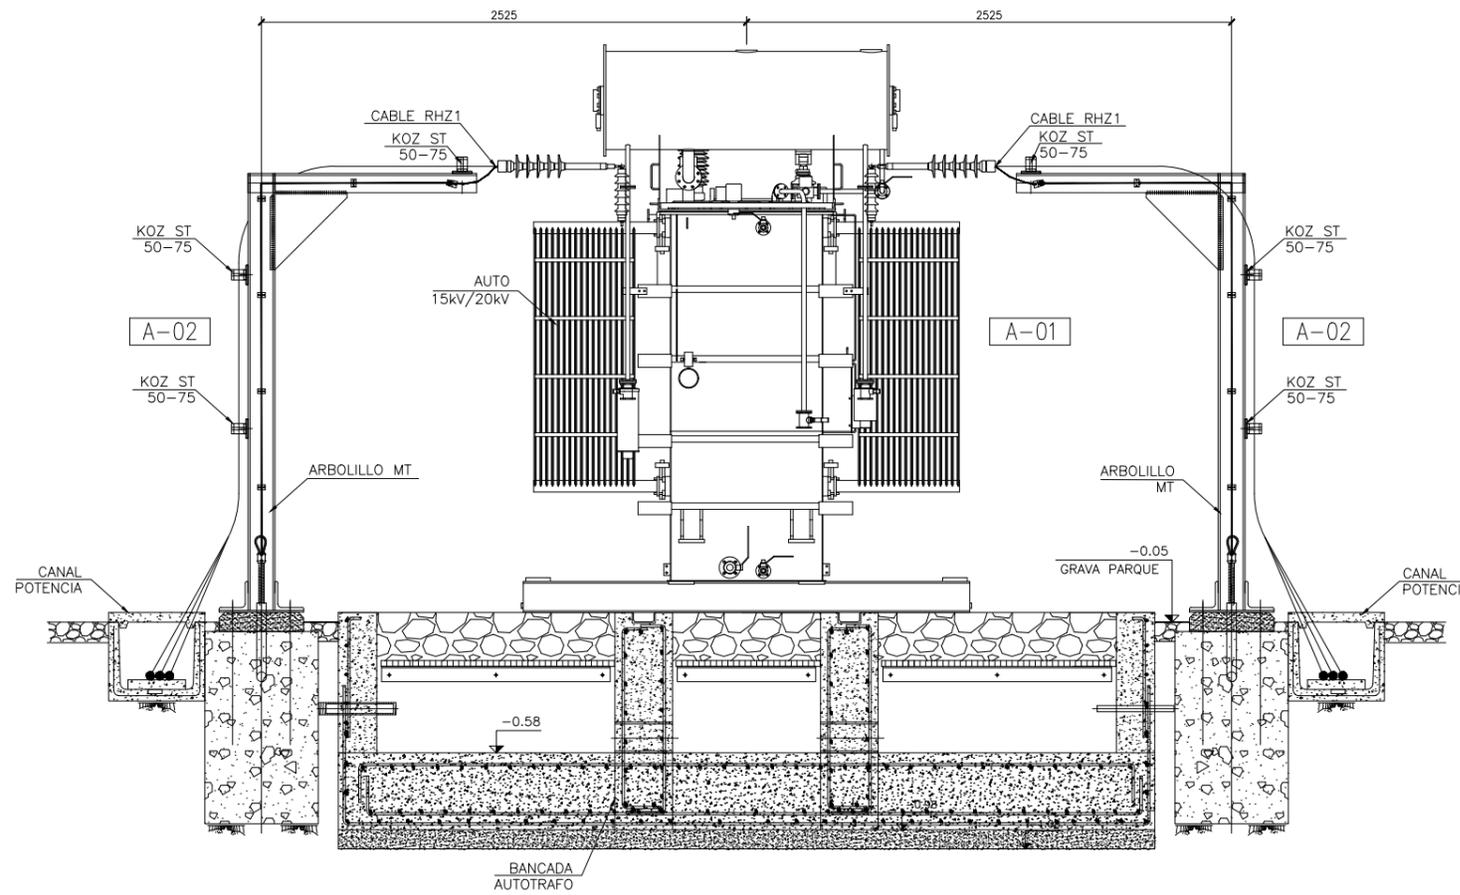

REV	FECHA	DIB	PROY	COMENTARIO
0A	02/25	R.C.V.	M.A.P.	




Colegiado: D. MANUEL ALONSO PANTOJA "COGITISE Nº 9.522"






VISADO Nº 1316/2025 - A00
 11/03/2025
 COLEGIADO 9.522 ALONSO PANTOJA, MANUEL
 C.S.V. *9693696975*
 Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>


	PROYECTO: LEGALIZACION NUEVA SUBESTACION "LA PARRA 20/15 kV"		DISTRIBUCIÓN EyP	
	PLANTA GENERAL		S.E. LA PARRA 20/15 kV	
FECHA: 02/25	ESCALA: Personal	SE 400028	PP 1300	OA 0A
		PP130002.DWG	N°HOJAS 02	HOJA 02

ISO_EXPAND_A3 (420.00 X 297.00 MM)

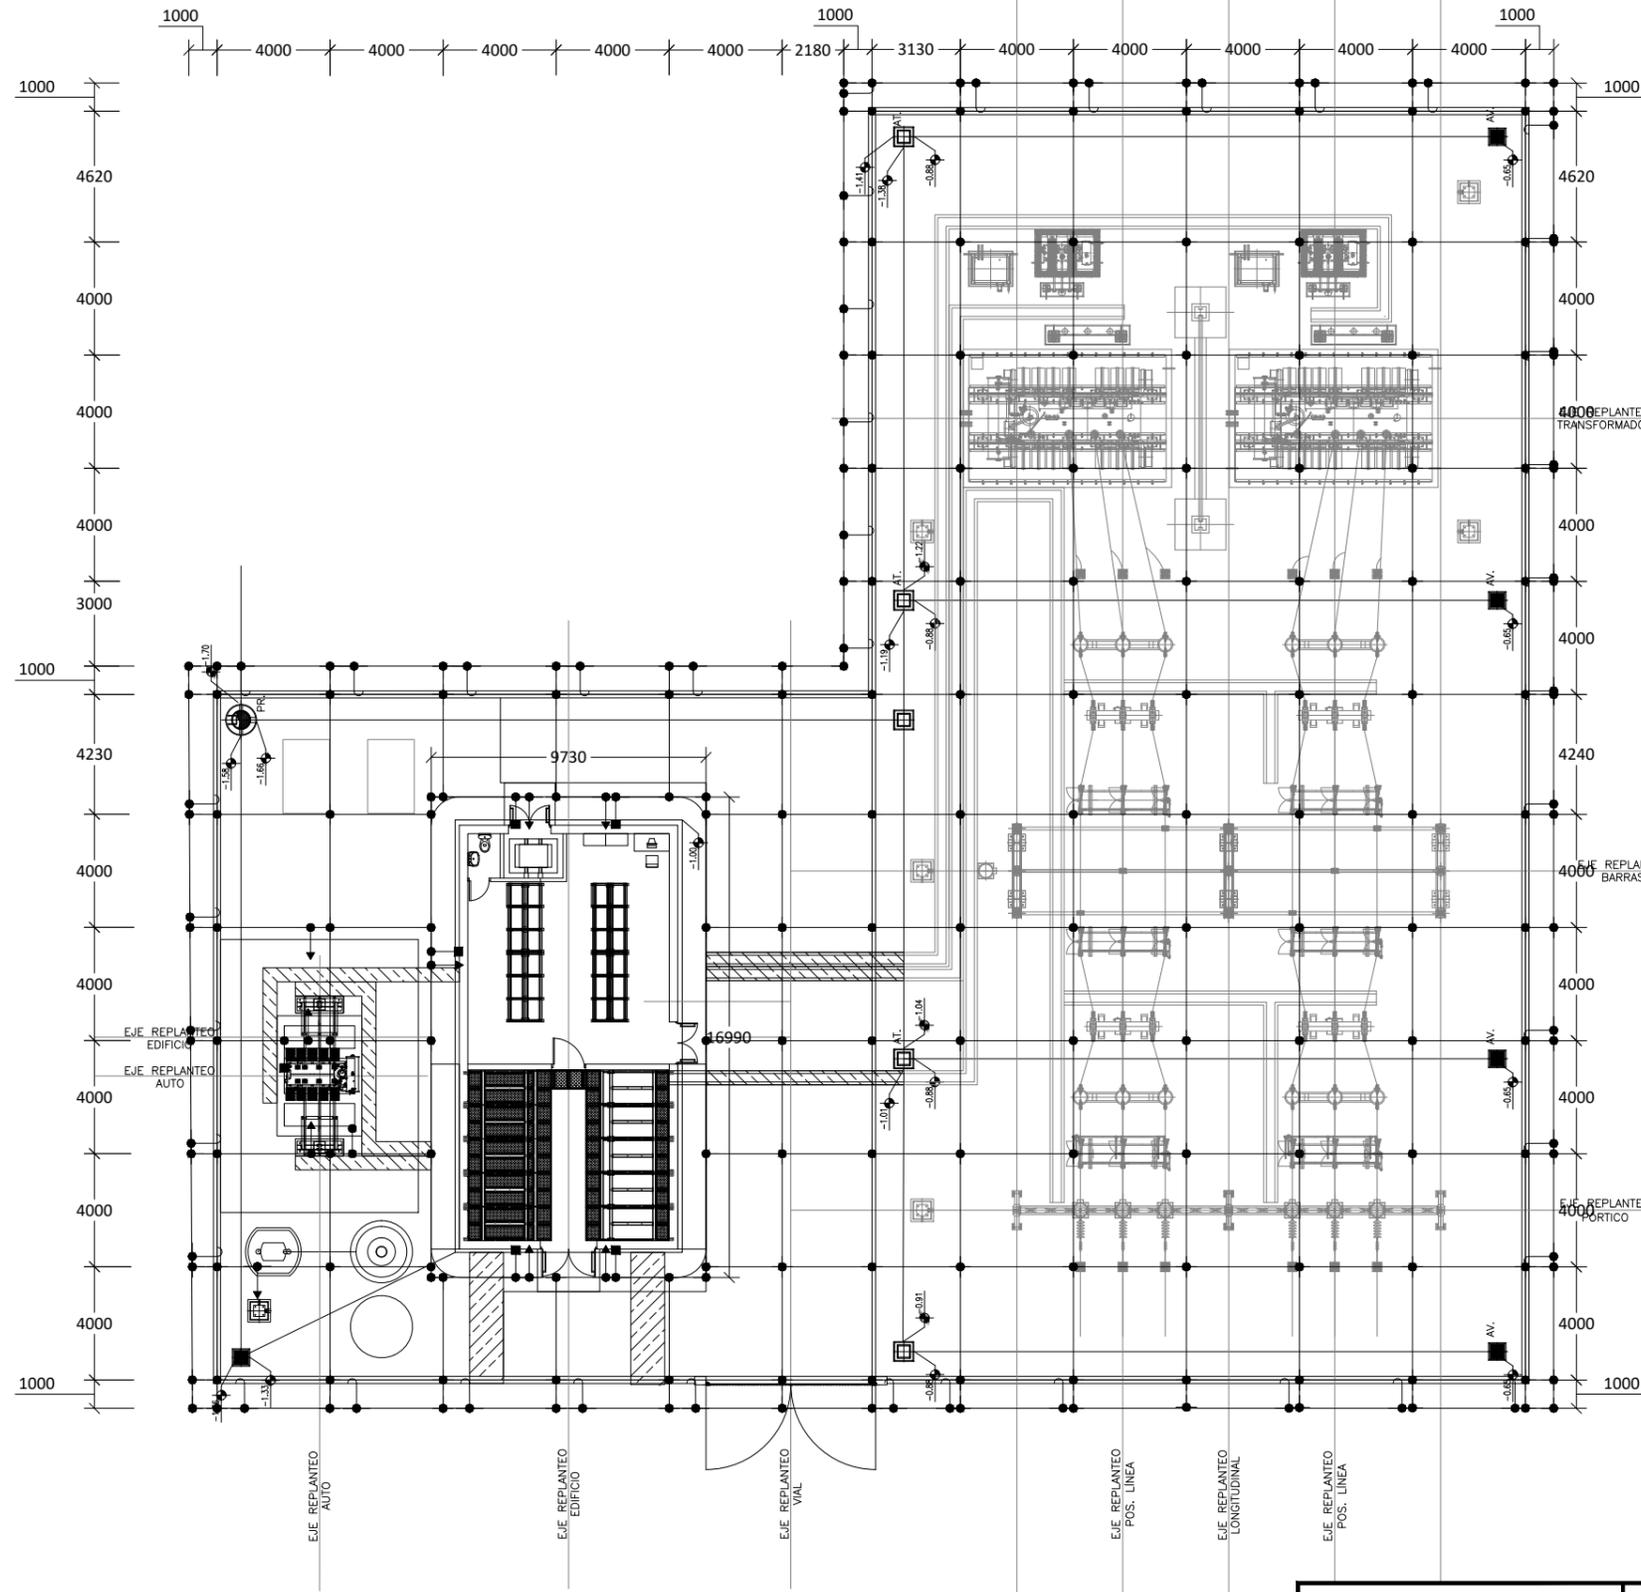

ZANJA PARA CABLE

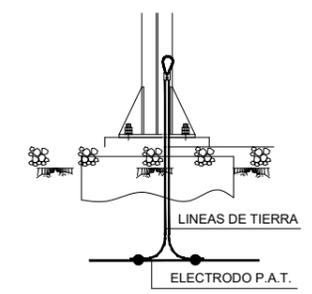

CONEXION A TIERRA ESTRUCTURAS

RELACIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL MONTAJE

SIMB.	CANT.	DENOMINACIÓN
—	1150 m	CABLE Cu DESNUDO Ø 95 mm².
—	365 m	CABLE Cu DESNUDO Ø 95 mm². Latiguillos.
•	111	SOLDADURA ALUMINOTERMICA EN CRUZ, TIPO CADWELL O SIMILAR ENTRE CONDUCTORES Cu DESNUDOS Ø 95 mm².
•	66	SOLDADURA ALUMINOTERMICA EN "T", TIPO CADWELL O SIMILAR ENTRE CONDUCTORES Cu DESNUDOS Ø 95 mm² PARA CONEXION A PaT.
•	10	SOLDADURA ALUMINOTERMICA EN "L", TIPO CADWELL O SIMILAR ENTRE CONDUCTORES Cu DESNUDOS Ø 95 mm² PARA CONEXION A PaT.
•	42	SOLDADURA ALUMINOTERMICA EN T, TIPO CADWELL O SIMILAR ENTRE CONDUCTORES Cu DESNUDOS Ø 95 mm² PARA CONEXION A PaT DEL CERRAMIENTO METÁLICO
•	1	SOLDADURA ALUMINOTERMICA EN T, TIPO CADWELL O SIMILAR ENTRE CONDUCTORES Cu DESNUDOS Ø 95 mm² PARA CONEXION A PaT DE LOSA DE TRAFÓ
•	6	SOLDADURA ALUMINOTERMICA EN T, TIPO CADWELL O SIMILAR ENTRE CONDUCTORES Cu DESNUDOS Ø 95 mm² PARA CONEXION A PaT DE LA APARAMENTA
•	10	SOLDADURA ALUMINOTERMICA EN T, TIPO CADWELL O SIMILAR ENTRE CONDUCTORES Cu DESNUDOS Ø 95 mm² PARA CONEXION A PaT DE ESTRUCTURA METÁLICA.

COMENTARIO

REV	FECHA	DIB	PROY
0A	02/25	R.C.V.	M.A.P.

Colegiado: D. MANUEL ALONSO PANTOJA "COGITISE Nº 9.522"

VISADO Nº 1316/2025 - A00

11/03/2025
COLEGIADO 9.522 ALONSO PANTOJA, MANUEL

C.S.V. *9693696975*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>

-distribución

PROYECTO:
LEGALIZACION
NUEVA SUBESTACION
"LA PARRA 20/15 kV"

RED DE TIERRAS

FECHA: 02/25 ESCALA: 1:250


DISTRIBUCIÓN EyP

S.E.		LA PARRA		20/15 kV	
SE	400028	PP	1500	0A	
PP150001.DWG			NºHOJAS 01	HOJA 01	

ISO_EXPAND_A3 (420.00 X 297.00 MM)

REV	FECHA	DIB	PROY	COMENTARIO
0A	02/25	R.C.V.	M.A.P.	

Colegiado: D. MANUEL ALONSO PANTOJA "COGITISE Nº 9.522"

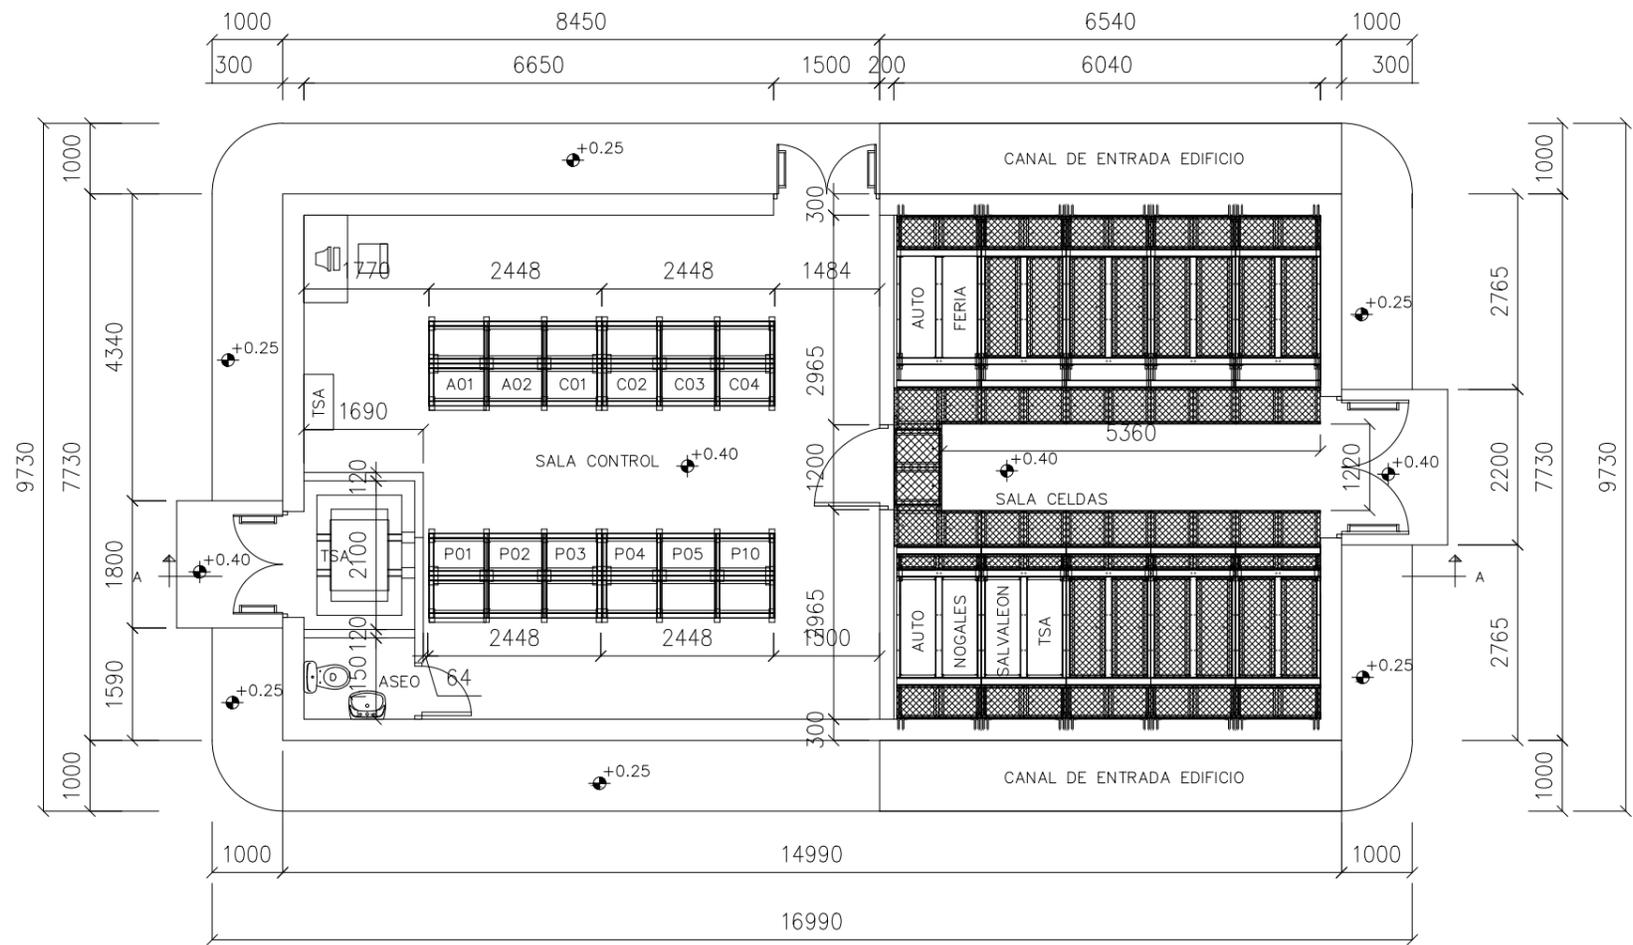

ELEMENTOS	
TSA	QUADRO TSA
A01	QUADRO SSAA CC
A02	QUADRO SSAA CA
P01	LUS
P02	LINHA 1
P03	LINHA 2
P04	TRAMO 1
P05	TRAMO 2
P10	ALTO
CO1	COMUNICACIÓN 1
CO2	COMUNICACIÓN 2
CO3	COMUNICACIÓN 3
CO4	COMUNICACIÓN 4

VISADO Nº 1316/2025 - A00
 11/03/2025
 COLEGIADO 9.522 ALONSO PANTOJA, MANUEL
 C.S.V. *9693696975*
 Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>

	PROYECTO: LEGALIZACION NUEVA SUBESTACION "LA PARRA 20/15 kV"		DISTRIBUCIÓN EyP	
	PLANTA GENERAL EDIFICIO		S.E. LA PARRA 20/15 kV	
	FECHA: 02/25	ESCALA: 1:100	SE 400028	PP 4200


ISO_EXPAND_A3 (420.00 X 297.00_MM)

REV	FECHA	DIB	PROY	COMENTARIO
0A	02/25	R.C.V.	M.A.P.	

Colegiado: D. MANUEL ALONSO PANTOJA "COGITISE Nº 9.522"



VISADO Nº 1316/2025 - A00
 11/03/2025
 COLEGIADO 9.522 ALONSO PANTOJA, MANUEL
 C.S.V. *9693696975*
 Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>

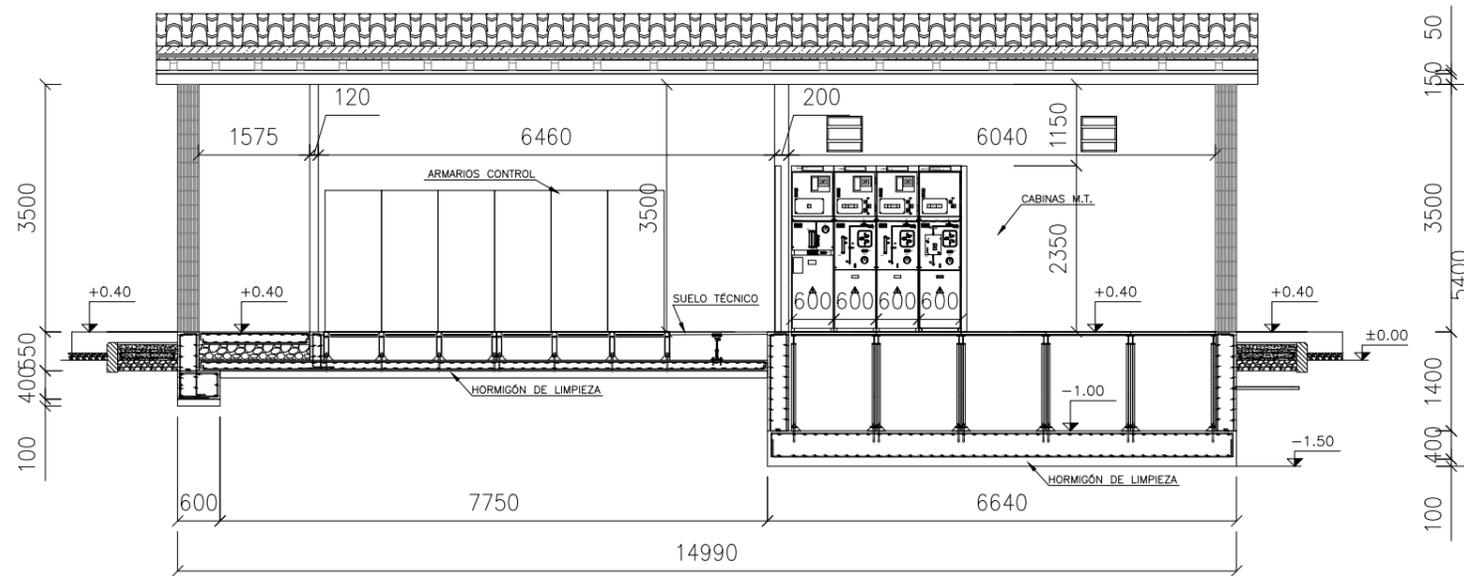	PROYECTO: LEGALIZACION NUEVA SUBESTACIÓN "LA PARRA 20/15 kV"		DISTRIBUCIÓN EyP	
	SECCION A-A EDIFICIO		S.E. LA PARRA 20/15 kV	
FECHA: 02/25	ESCALA: 1:100	SE 400028	PP 4200	0A
		PP420002.DWG	N*HOJAS 02	HOJA 02
ISO_EXPAND_A3_(420.00_X_297.00_MM)				